

環境確保条例に基づく総量削減義務と排出量取引制度 点検表作成に関する説明資料

(第二区分事業所)

平成29年5月
東京都環境局

本日の説明内容

1. 点検表の概要
2. 点検表の作成方法
3. 記入上の注意事項
4. 仕様等の確認方法
5. 点検表の各項目の内容説明

点検表とは

1.目的

- 事業所においては、点検表に記載されている対策について、当該事業所の対策実施状況を自ら点検し、対策実施の可能性の気づきを得ることで、地球温暖化対策の計画立案に活用すること。
- 東京都においては、事業所の対策実施状況を把握し、今後の施策検討に活用すること。

2.位置づけ

点検表は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づき、知事が策定した東京都地球温暖化対策指針において地球温暖化対策計画書に添えて提出することが必要とされているもの。

3.対象 指定地球温暖化対策事業所(トップレベル事業所等を除く)
 及び指定相当地球温暖化対策事業所

4.提出 毎年度作成・提出(地球温暖化対策計画書に添付)

点検表のメリット

1. 事業所に導入されている設備機器、省エネ機器、制御等の性能及び運用状況が把握できる

2. 運用状況を考慮した各設備機器の使用エネルギー及びその省エネ余地の有無、大小が把握できる

3. 事業所が自ら点検 → 対策を見直す機会をつくり、
今後の省エネ対策の検討及び選定につなげる

1. 記入方法シート

：点検表の記入方法の概要

2. 点検表シート + 設備台帳 : 事業所で各点検項目を記入

3. 省エネ余地一覧シート : 省エネ余地結果が一覧表となって表示される

の3つのシートで構成されている。

2. 点検表シート＋設備台帳

3. 省エネ余地一覽シート

[illegible][illegible][illegible]

点検表シート 計 4頁 (区分Ⅱは5頁)
設備台帳 計 11頁 (区分Ⅱは13頁)

計 1 頁

点検表シート、設備台帳について

- ・点検の記入を行うシート。
- ・事業所概要、設備の性能・運用に関する点検項目で構成。
- ・設備台帳への入力内容は、点検表シートへ自動的に入力される。

点検表（第一区分事業所）

事業所概要

指定区分

11111

連絡先（付録作成する場合は電話番号その他記入欄に）

事業所の名称

東京事務所

所在地

東京都千代田区千代田 1-1-1

代表者の氏名

代表取締役 山田 太郎

代表者の住所

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

代表者の電話番号

03-1234-5678

代表者のEメール

代表取締役 山田 太郎

代表者のFAX

03-1234-5679

代表者のWebサイト

http://www.tokyo-office.jp

代表者のSNS

Twitter: @tokyo_office

代表者のブログ

http://blog.tokyo-office.jp

代表者のYouTube

http://www.youtube.com/tokyo-office

代表者のInstagram

http://www.instagram.com/tokyo-office

代表者のFacebook

http://www.facebook.com/tokyo-office

代表者のLinkedIn

http://www.linkedin.com/company/tokyo-office

代表者のXing

http://www.xing.com/profile/tokyo-office

代表者のDribbble

http://www.dribbble.com/team/tokyo-office

代表者のBehance

http://www.behance.net/team/tokyo-office

代表者のSoundCloud

http://www.soundcloud.com/tokyo-office

代表者のBandcamp

http://www.bandcamp.com/tokyo-office

代表者のLast.fm

http://www.last.fm/music/tokyo-office

代表者のSpotify

http://www.spotify.com/ja-jp/artist/tokyo-office

代表者のApple Music

http://www.apple.com/ja-jp/itunes/artist/tokyo-office

代表者のAmazon Music

http://www.amazon.co.jp/music/artist/tokyo-office

代表者のGoogle Play Music

http://www.google.com/music/artists/tokyo-office

代表者のYouTube Music

http://www.youtube.com/music/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

代表者のAmazon Prime Video

http://www.amazon.co.jp/video/detail/tokyo-office

代表者のHulu

http://www.hulu.com/tokyo-office

代表者のHBO

http://www.hbo.com/tokyo-office

代表者のNetflix

http://www.netflix.com/title/tokyo-office

[illegible]

点検項目の構成

➤ 事業所概要

指定番号、事業所の名称等について地球温暖化対策計画書と同様の内容を記入

➤ 事業所及び設備の性能・運用に関する点検事項

- ①点検表シートの点検内容及び取組状況で、導入又は実施の割合を選択する項目
- ②点検表シートの点検内容及び取組状況で、機器性能等を記入する項目
- ③設備台帳で、機器性能等を記入する項目

	点検表シートの点検内容及び 取組状況		設備台帳	点検項目合計
	①導入又は実施 の割合を選択	②機器性能等を 記入	③機器性能等を 記入	
区分Ⅰ	50項目	1項目	11項目	62項目
区分Ⅱ	52項目	1項目	13項目	66項目

点検項目の構成

①点検表シートの点検内容及び取組状況欄で、導入又は実施の割合を選択する項目

・次の基準を目安に選択

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地
13	Ⅲ 1a.6	部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化	空調用ポンプの運転の適正化のため、空調負荷と運転台数の関係をグラフ化し分析しているか。	C
26	Ⅱ 3b.13	CO2濃度による外気量制御の導入	CO2濃度による外気量制御が導入されているか。(手動ダンパー調整を行っている場合も含む。)	A

選択肢	導入又は実施の割合
全てに導入	95%以上
大半に導入	70%以上95%未満
半分程度に導入	30%以上70%未満
一部に導入	5%以上30%未満
無し	5%未満

・“実施”又は“実施なし”など2段階しか用意されていない選択肢は、対象となる機器の大半(およそ70%以上)で実施などしている場合にのみ“実施”などを選択してください。

②点検表シートの点検内容及び取組状況欄で、機器性能等を記入する項目

・No.11 高効率コージェネレーションの導入

点検項目の構成

③設備台帳で、機器性能等を記入する項目

熱源、冷却塔、空調用ポンプ、空調機、パッケージ型空調機、ファン、照明、変圧器、給水ポンプ、昇降機、冷凍・冷蔵設備については機種ごとに仕様を記入してください。

※設備台帳に記入できていない場合 →設備機器の概要を把握し、直接点検シート
の選択欄を選択・記入する。

※区分Ⅱについては、
上記機器に加え、コンプレッサー及び電動機、ポンプ、ブロワ、ファン等の電動力
応用設備についても
機種ごとに仕様を記入し
てください。

熱源機器

[illegible]

点検項目の内容

※第二区分事業所のみの項目

分類		No.	優良特定温暖化対策事業所の認定基準	点検項目
エネルギーの見える化	一般	1	I 3.1	エネルギー管理システムの導入
蒸気供給設備、熱源・熱搬送設備、冷却設備、コージェネレーション設備	性能	2	II 1a.1	高効率蒸気ボイラー及び高効率熱源機器の導入
		3	II 1b.4他	高効率冷却塔及び省エネ制御の導入
		4	II 1b.5他	高効率熱源ポンプ及び省エネ制御の導入
		5	II 1a.2	蒸気ボイラーのエコノマイザー又はエアヒーターの導入
		6	II 1b.9	大温度差送水システムの導入
		7	II 1a.3	蒸気弁・フランジ部の断熱
		8	II 1a.6	蒸気ドレン回収設備の導入 ※
		9	II 1a.9	省エネ型スチームトラップの導入 ※
		10	II 1b.14	熱交換器の断熱
		11	II 1c.1	高効率コージェネレーションの導入
	運用	12	III 1a.1他	燃焼機器の空気比の管理
		13	III 1b.2	冷凍機の冷却水温度設定値の調整
		14	III 1b.8	部分負荷時の熱源運転の適正化
		15	III 1b.9	部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化
		16	III 1b.7	熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整
		17	III 1a.7他	冷温水管、蒸気管等の保温の確認
		18	III 1b.4	インバータ制御系統のバルブの開度調整
		19	III 1a.5他	熱源不要期間の熱源機器等停止
		20	III 1b.12	空調開始時の熱源起動時間の適正化
		21	III 2a.1他	熱源機器の点検・清掃

点検項目の内容

分類		No.	優良特定温暖化対策事業所の認定基準	点検項目
空調・換気設備	性能	22	Ⅱ 2a.3	高効率空調機の導入
		23	Ⅱ 2a.1	高効率パッケージ形空調機の導入
		24	Ⅱ 2a.5	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入
		25	Ⅱ 2a.6	空調機の変風量システムの導入
		26	Ⅱ 2a.7	空調機の気化式加湿器の導入
		27	Ⅱ 2a.8	外気冷房システムの導入
		28	Ⅱ 2a.10	CO2濃度による外気量制御の導入
		29	Ⅱ 2a.11	ファンコイルユニットの比例制御の導入
		30	Ⅱ 2a.12	空調の最適起動制御の導入
		31	Ⅱ 2a.13	全熱交換器の導入
		32	Ⅱ 2a.14	大温度差送風空調システムの導入
		33	Ⅱ 2a.4	高効率空調・換気用ファンの導入
		34	Ⅱ 2a.2	電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入
		35	Ⅱ 2a.18	高効率厨房換気システムの導入
		36	Ⅱ 2a.22	ファンの手動調整用インバータの導入

点検項目の内容

分類		No.	優良特定温暖化対策事業所の認定基準	点検項目
空調・換気設備	運用	37	Ⅲ 3a.2	室使用開始時の空調起動時間の適正化
		38	Ⅲ 3a.1他	夏季居室の室内温度の適正化・クールビズの実施
		39	Ⅲ 3a.3	換気ファンの間欠運転の実施
		40	Ⅲ 3a.7	居室以外の室内温度の緩和
		41	Ⅲ 3a.5	エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化
		42	Ⅲ 4a.1	空調機等のフィルターの清浄
		43	Ⅲ 4a.6	省エネファンベルトへの交換
受変電設備、照明設備	性能	44	Ⅱ 2b.1他	高効率照明及び省エネ制御の導入
		45	Ⅱ 2b.2	高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入
		46	Ⅱ 1d.1	高効率変圧器の導入
		47	Ⅱ 2b.4	照明の人感センサーによる在室検知制御の導入
		48	Ⅱ 2b.8	照明のタイムスケジュール制御の導入
	運用	49	Ⅲ 3b.1	照度条件の緩和
		50	Ⅲ 3b.2	居室の昼休み及び時間外の消灯及び間引点灯
給水・給湯設備、衛生設備	性能	51	Ⅱ 1f.1	高効率給水ポンプの導入
		52	Ⅱ 2c.1	大便器の節水器具の導入
		53	Ⅱ 2c.5	自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入
		54	Ⅱ 2c.6	潜熱回収給湯器の導入

点検項目の内容

※第二区分事業所のみの項目

分類		No.	優良特定温暖化対策事業所の認定基準	点検項目
給水・給湯設備、衛生設備	運用	55	Ⅲ 3c.1	洗浄便座暖房の夏季停止
		56	Ⅲ 3c.2他	給湯設備の省エネ運用
昇降機設備	性能	57	Ⅱ 2d.1他	エレベーターの省エネ制御の導入
圧縮空気供給設備	性能	58	Ⅱ 1e.1	高効率エアコンプレッサーの導入 ※
		59	Ⅱ 1e.2	エアコンプレッサーの台数制御の導入 ※
	運用	60	Ⅲ 2e.2	エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃 ※
電動力応用設備	性能	61	Ⅱ 5e.1他	生産プロセスにおける電動機の省エネ制御及び高効率ポンプ・ブロウ・ファンの導入 ※
		62	Ⅱ 5e.10	油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化 ※
特殊空調設備	性能	63	Ⅱ 5f.1	クリーンルームのローカルリターン方式の導入 ※
		64	Ⅱ 5f.3	ファンフィルタユニットの台数制御の導入 ※
		65	Ⅱ 5f.9	高効率冷凍・冷蔵設備の導入
		66	Ⅱ 5f.19	ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入 ※

点検項目の内容(第一区分事業所のみの項目)

分類		No.	優良特定温暖化対策事業所の認定基準	点検項目
空調・換気設備	性能	34	Ⅱ 3b.7	電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入
		35	Ⅱ 3b.18	駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入
	運用	41	Ⅲ 1b.6	空調運転時間の短縮
		42	Ⅲ 1b.7	冬季におけるペリメータ設定温度の適正化
照明・電気設備	性能	52	Ⅱ 3c.11	照明のセキュリティー連動制御の導入

省エネ余地一覧シートについて

省エネ余地

- 点検表シートの記入が終わった後に内容を確認するため、点検項目別の省エネ余地を一覧で示すシート。
- 点検内容及び取組状況によって、点検項目、改修対象の機器に対する省エネ余地が自動的に表示される。
- 省エネ余地の表示

A:大きいもの(1%以上)

B:中程度のもの(0.5%以上1%未満)

C:小さいもの(0.5%未満)


※省エネ余地の程度の表示は、事業所全体のエネルギー消費に対する当該対象項目実施による、およそその削減率を示します。

区分	No.	点検項目	省エネ余地
空調・換気設備	1	1.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	2	2.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	3	3.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	4	4.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	5	5.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	6	6.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	7	7.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	8	8.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	9	9.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	10	10.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	11	11.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	12	12.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	13	13.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	14	14.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	15	15.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	16	16.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	17	17.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	18	18.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	19	19.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	20	20.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	21	21.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	22	22.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	23	23.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	24	24.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	25	25.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	26	26.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	27	27.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	28	28.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	29	29.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	30	30.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	31	31.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	32	32.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	33	33.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	34	34.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	35	35.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	36	36.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	37	37.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	38	38.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	39	39.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	40	40.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	41	41.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	42	42.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	43	43.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	44	44.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	45	45.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	46	46.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	47	47.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	48	48.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	49	49.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	50	50.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	51	51.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	52	52.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	53	53.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	54	54.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	55	55.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	56	56.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	57	57.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	58	58.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	59	59.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	60	60.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	61	61.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	62	62.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	63	63.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	64	64.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	65	65.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	66	66.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	67	67.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	68	68.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	69	69.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	70	70.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	71	71.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	72	72.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	73	73.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	74	74.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	75	75.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	76	76.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	77	77.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	78	78.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	79	79.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	80	80.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	81	81.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	82	82.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	83	83.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	84	84.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	85	85.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	86	86.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	87	87.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	88	88.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	89	89.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	90	90.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	91	91.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	92	92.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	93	93.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	94	94.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	95	95.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	96	96.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	97	97.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	98	98.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	99	99.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地
空調・換気設備	100	100.1.1.1 エネルギー見える化	省エネ余地

※省エネ余地は、設備の設置年度に対して、次の表に掲げる標準改修年数を経過した機器のみ対象として算定しています。

熱源	冷却塔	ポンプ	コジェネ	空調機	パッケージ	電算用パッケージ	ファン	照明	変圧器	昇降機	エアコンプレッサ	電動応用	冷凍・冷蔵
20年	15年	15年	15年	20年	15年	7年	15年	15年	25年	20年	10年	15年	10年

点検表の作成フロー

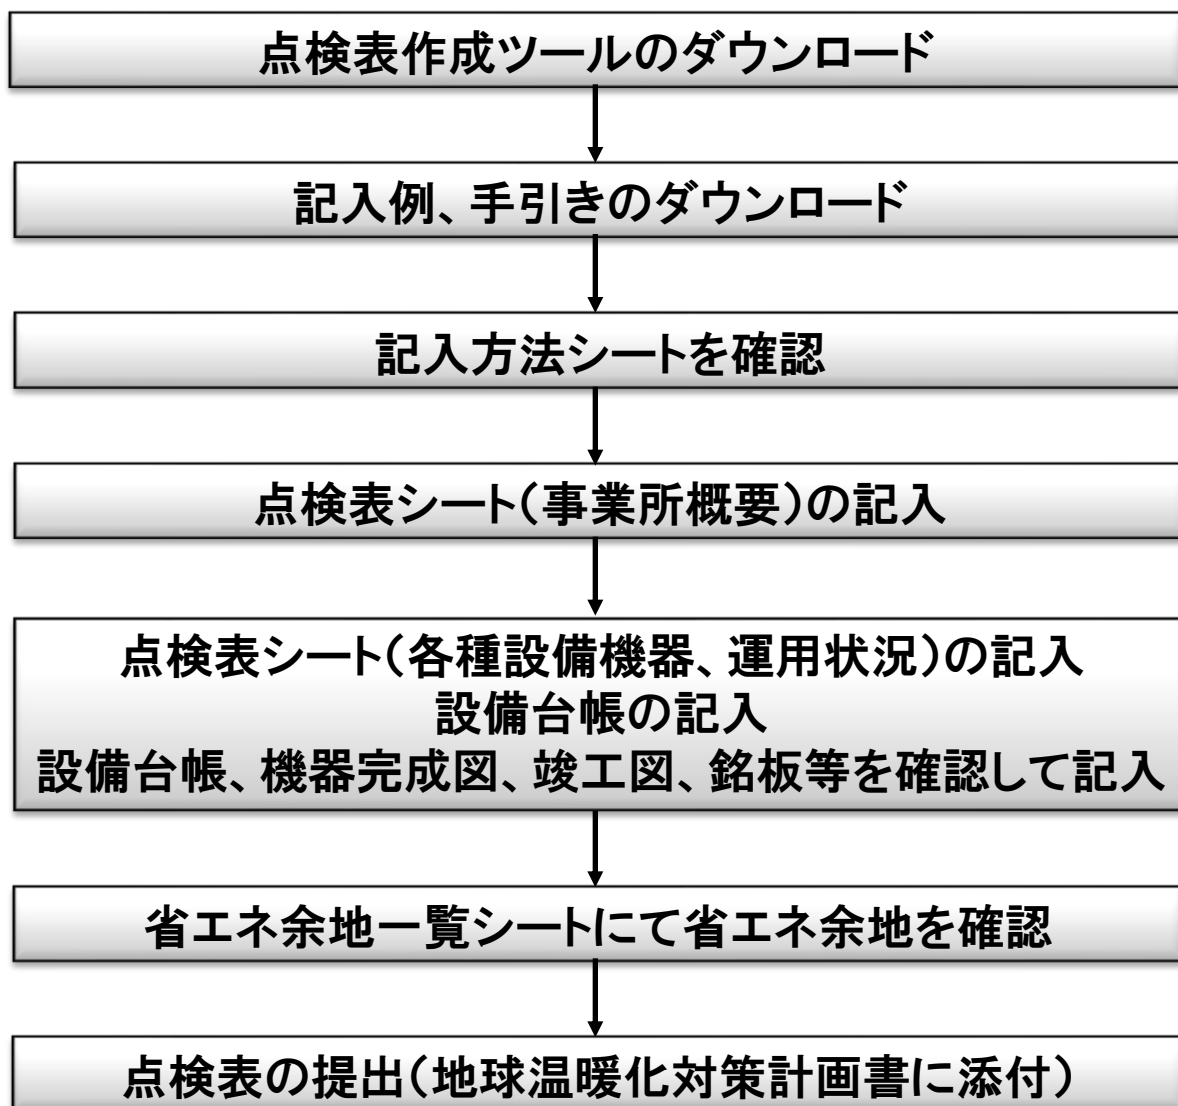

点検表作成上の留意点

- 点検項目は、主要な機器又は主たる室について記入する。
 - ※主要な機器とは、事業所内で主として使用する機器
(機器リストを記入する点検項目では各点検項目に記載してある能力以上の機器)
 - ※主たる室とは、事業所の主要な用途に使用する室
- 取組状況を選択する点検項目で、同一の事業所内に複数の用途及び建物があり複数の取組状況がある場合は、それらの平均的な取組状況を選択してください。
- 点検表の作成は、技術管理者等の関与の下、当該事業所の対策実施状況を出来る限り把握して行う。

本日の説明内容

1. 点検表の概要

2. 点検表の作成方法

3. 記入上の注意事項

4. 仕様等の確認方法

5. 点検表の各項目の内容説明

事業所概要の記入方法(区分Ⅰ)

指定番号、事業所の名称
を直接記入

※必ず事業所概要から記入してください

事業所概要

複数に分けて作成を行う場合は、識別番号1～6を選択

基本情報	指定番号	11111	に分けて作成する場合は識別番号を右欄に記入→																											
	事業所の名称	東京事務所																												
	主たる用途	事務所																												
	提出年度	2015	年度																											
	用途別床面積	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>床面積[m²]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物の延べ面積</td> <td>5,200</td> </tr> <tr> <td>事務所</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>情報通信</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>放送局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>商業</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>宿泊</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教育</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>医療</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>文化</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>物流</td> <td></td> </tr> <tr> <td>駐車場</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>工場その他上記以外</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				床面積[m ²]	建物の延べ面積	5,200	事務所	3,000	情報通信	500	放送局		商業	200	宿泊		教育	300	医療	100	文化	100	物流		駐車場	1,000	工場その他上記以外	
	床面積[m ²]																													
建物の延べ面積	5,200																													
事務所	3,000																													
情報通信	500																													
放送局																														
商業	200																													
宿泊																														
教育	300																													
医療	100																													
文化	100																													
物流																														
駐車場	1,000																													
工場その他上記以外																														

提出年度を記入

温室効果ガス等の排出状況

数値を記入

基準排出量	100	t-CO ₂ /年
前年度特定温室効果ガス排出量	95	t-CO ₂ /年
前年度熱量(一次エネルギー消費量)	1,995	GJ/年

その他の基本情報

主たる建物の竣工年度		年度
契約電力		kw
商業施設内の飲食店舗割合	一部	
全空調設備容量の内パッケージ空調機の占める割合	一部	※設備台帳未記入の場合のみ
情報通信施設のPUEの実績		

※区分Ⅱの場合は「主たる用途」を選択すると用途に応じたエネルギー消費先区分が表示されるので、区分ごとのエネルギー消費量を記入する。

地球温暖化対策計画書の内容をそのまま記入

用途別床面積において、情報通信施設の床面積が述べ床面積の半分以上の場合、記入

選択肢

全て
大半
半分
一部
全て物販
商業施設無し

選択肢

全て
大半
半分
一部
無し

点検表シートの点検内容及び取組状況欄で、 導入又は実施の割合を選択する項目①

省エネ余地がA～Cで自動的に表示される

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地
13	Ⅲ 1a.6	部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化	空調用ポンプの運転の適正化のため、空調負荷と運転台数の関係をグラフ化し分析しているか。	実施無し C
26	Ⅱ 3b.13	CO2濃度による外気量制御の導入	CO ₂ 濃度による外気量制御が導入されているか。 (手動ダンパー調整を行っている場合も含む。)	一部に導入 A
52	Ⅱ 3c.11	照明のセキュリティー連動制御の導入	事務用途部分、ホテル客室部分等に照明のセキュリティー連動制御が導入されているか。(ホテル客室部分はキー連動による消灯を行うこと。)	事務室に導入 C

優良特定地球温暖化対策事業所のガイドライン
(第一区分事業所)の参照No.

導入割合や、実施程度等、
該当した選択肢を選択

※点検項目の内容を詳しく知りたい場合は、優良特定地球温暖化対策事業所のガイドラインを確認してください。

選択肢(例)

選択肢
実施
実施無し
対象機器無し

選択肢
大半に導入
過半に導入
一部に導入
導入無し
対象機器無し

点検表シートの点検内容及び取組状況欄で、 導入又は実施の割合を選択する項目②

項目№1 ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)等の導入

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ 余地
1	I 3.1	ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)等の導入	用途別・系統別の計測計量及びビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)が導入され活用しているか。また、利用者を含めた見える化が行われているか。※判断基準が不明な場合は手引きを参照する。	詳細計測＋機器効率管理＋フィードバック B

選択肢と判断基準 ・下表を参考に事業所の取組状況を選択する。

選択肢	判断基準
BEMSによるフィードバック＋見える化	下記取組みに加えWEB等でテナントや部門等の利用者にエネルギーの見える化を行っている。
詳細計測＋機器効率管理＋フィードバック	下記に加えて、熱源設備等、主要な設備機器の効率管理を定期的に行い運営管理にフィードバック。
用途別＋系統別の把握	下記に加えて、低層・高層系統や、店舗・事務所系統等、場所や利用先別のエネルギー消費を把握。
用途別の把握程度	下記に加えて、照明、コンセント、熱源等主要な用途のエネルギー消費量を把握。
課金メーター程度	事業所全体の電気、ガス量やテナント等の取引・課金のためのメーター程度の把握しかできていない。

点検表シートの点検内容及び取組状況欄で、 導入又は実施の割合を選択する項目③

項目№10 燃焼機器の空気比の管理

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地
10	Ⅲ 1a.1	燃焼機器の空気比の管理	ボイラー、直焚吸収冷温水機等の燃焼機器の空気比管理が実施されているか。 ※基準空気比、目標空気比の判断基準が不明な場合は手引きを参照すること。	目標空気比 -

大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定結果や、メーカー等によるメンテナンス時の報告書を参照し、下表に基づき選択。

基準空気比と目標空気比の判断基準

省エネ法「工場事業場判断基準」 における燃焼設備の基準空気比と目標空気比		負荷率 [%]	空気比 (()内数値が目標空気比)	
			液体燃料	気体燃料
ボイラー	蒸発量が 毎時30トン以上のもの	50～100	1.1～1.25 (1.05～1.15)	1.1～1.2 (1.05～1.15)
	蒸発量が毎時10トン以上 30トン未満のもの	50～100	1.15～1.3 (1.15～1.25)	1.15～1.3 (1.15～1.25)
	蒸発量が毎時5トン以上 10トン未満のもの	50～100	1.2～1.3 (1.15～1.3)	1.2～1.3 (1.15～1.25)
	蒸発量が 毎時5トン未満のもの	50～100	1.2～1.3 (1.15～1.3)	1.2～1.3 (1.15～1.25)
小型貫流ボイラー		100	1.3～1.45 (1.25～1.4)	1.25～1.4 (1.2～1.35)
温水ボイラー、冷温水発生機等		100	1.2～1.3 (1.15～1.3)	1.2～1.3 (1.15～1.25)

空気比の実績の選択肢
目標空気比
基準空気比
基準空気比以上
把握できていない
燃焼機器無し

空気比の実績が機器により異なる場合：
最も大きい割合（容量又は年間製造熱量）を占める燃焼機器の空気比の実績を記入。

大半の燃焼機器の空気比の実績が把握できていない場合：「把握できていない」を選択。

空気比の調整が可能な熱源機器が無い場合：「燃焼機器無し」を選択。

点検表シートの点検内容及び取組状況欄で、機器性能等を記入する項目

項目№9 高効率コージェネレーションの導入

事務所に導入されている全ての
コージェネレーションについて、
数値、記号を直接記入

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況											省エネ余地	
9	II 3a.18	高効率コージェネレーションの導入	コージェネレーションが高効率化されているか。 ※ 燃料消費量は高位発熱量換算とする。なおコージェネレーション設備がない場合は未記入とする。											C	
			設置年度	コージェネ機種	発電容量 [kW]	定格 燃料 消費量	エネルギー 種別	台数	定格 発電効率[%]	年間燃料消費 量 [GJ/年]	年間 発電量 [MWh/年]	年間排熱利 用量 [GJ/年]	年間平均発 電効率		年間平均 総合効率
			2000	ガスエンジン	1,000	10,000.0	[MJ/h]ガス	1	40%						

コージェネ機種の選択肢

ガスタービン
ガスエンジン
ディーゼルエンジン
燃料電池

エネルギー種別の選択肢

[MJ/h]ガス
[kg/h]LPG
[ℓ/h]A重油
[ℓ/h]灯油

『定格エネルギー消費量』: 高位発熱量換算。

定格ガス消費量:

ガス会社や設置年度により単位発熱量が異なるため、納入時の高位発熱量で熱量換算して記入。

定格発電効率、年間平均発電効率、年間平均総合効率が自動計算されるので、機器仕様と照合し記入内容に間違いがないか確認。

設備台帳で機器性能等を記入する項目①

項目№2 高効率熱源機器の導入(設備台帳)

熱源機器																	把握できる場合に記入				
対象となる熱源機器について、 数値、記号を直接記入																					
No	改修 対象 機器	設置 年度	機器 記号	熱源機種	冷熱源	温熱源	冷却 能力	加熱 能力	冷熱源	温熱源	エネルギー 種別	台数	年間熱製造量実績 [GJ/年]		定格COP ボイラ効率		高効率 機器				
													冷熱源	温熱源	冷熱源	温熱源					
取組状況の程度					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74%			
合計				全体	10,021kW	6,008kW	10,021kW	6,008kW	—	—	—	5台	0GJ/年	0GJ/年	—	—	7,560kW				
				改修対象機器	5,099kW	2,136kW	5,099kW	2,136kW	—	—	—	3台	0GJ/年	0GJ/年	—	—	—				
				省エネ余地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,661kW				
1	○	1995	TR-1	ターボ冷凍機	○		2,637		412		[kW]電気	1			6.400		○				
2		2014	RH-1	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	6,570	7,965	[MJ/h]ガス	1			1.349	0.875	○				
3	○	1995	RH-2	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	7,000	7,965	[MJ/h]ガス	1			1.266	0.875					
4		2014	RH-3	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	6,570	7,965	[MJ/h]ガス	1			1.349	0.875	○				
5																					
6	○	1990	B-1	蒸気ボイラー		○		200		860	[MJ/h]ガス	1				0.837					

任意記入

熱源機種の選択肢

水冷チリングユニット
空冷チリングユニット
空気熱源ヒートポンプユニット
熱回収ヒートポンプユニット
ターボ冷凍機
ブラインターボ冷凍機
熱回収ターボ冷凍機
蒸気吸収冷凍機
温水吸収冷凍機
直焚吸収冷温水機
排熱投入型直焚吸収冷温水機
小形吸収冷温水機ユニット
蒸気ボイラー
温水ボイラー
地域冷暖房受入

種別を
選択

エネルギー種別
の選択肢
[kW]電気
[MJ/h]ガス
[kg/h]LPG
[ℓ/h]A重油
[ℓ/h]灯油
[MJ/h]蒸気
[MJ/h]温水
[MJ/h]冷水

地域冷暖房を受入れている場合:

熱源機種:『地域冷暖房受入』を選択

熱源容量: 受入熱交換器の容量又は契約容量を記入
年間製造熱量[GJ]: 年間の熱使用量を記入

『熱源容量』:

単位換算表を用いてkWに換算

『定格エネルギー消費量』:

全て高位発熱量換算。定格ガス消費量: ガス会社や
設置年度により単位発熱量が異なるため、納入時の
高位発熱量で熱量換算して記入。

設備台帳で機器性能等を記入する項目①

項目№2 高効率熱源機器の導入(点検表シート)

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況								省エネ余地																																								
2	II 3a.1	高効率熱源機器の導入	熱源機器が高効率化されているか。 ※全ての熱源機器を別シートの設備台帳に記入する。 熱源システム全体の運転実績 ※熱源設備のシステム全体に関わるもののみとし、燃料消費量は高位発熱量換算とする。 <table><tr><th>区分</th><th colspan="2">年間電気使用量</th><th colspan="2">年間燃料消費量</th><th colspan="2">年間一次エネルギー消費量</th><th colspan="2">年間熱製造量</th><th>システムCOP</th></tr><tr><td>冷熱源</td><td></td><td>MWh/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td></tr><tr><td>温熱源</td><td></td><td>MWh/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>MWh/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td><td>GJ/年</td><td></td></tr></table>								区分	年間電気使用量		年間燃料消費量		年間一次エネルギー消費量		年間熱製造量		システムCOP	冷熱源		MWh/年		GJ/年		GJ/年		GJ/年		温熱源		MWh/年		GJ/年		GJ/年		GJ/年		計		MWh/年		GJ/年		GJ/年		GJ/年		C
区分	年間電気使用量		年間燃料消費量		年間一次エネルギー消費量		年間熱製造量		システムCOP																																										
冷熱源		MWh/年		GJ/年		GJ/年		GJ/年																																											
温熱源		MWh/年		GJ/年		GJ/年		GJ/年																																											
計		MWh/年		GJ/年		GJ/年		GJ/年																																											

把握できる場合に記入

年間電気使用量、年間燃料消費量、年間一次エネルギー消費量、年間熱製造量の合計値と冷熱源、温熱源のシステムCOPが自動計算されるので、機器仕様と照合し記入内容に間違いがないか確認する。

設備台帳で機器性能等を記入する項目②

項目№3 高効率冷却塔及び省エネ制御の導入

冷却塔

対象となる冷却塔について、
数値を直接記入

表の機器性能に該当する場合は、
○を選択する。

No	改修 対象 機器	設置 年度	機器記号	機器名称	種別	冷却 能力 [kW]	電動機出力[kW]		台数	高効率冷却塔								冷却塔 ファン 等の台 数制御 又は発 停制御	
					白煙 防止形		ファン	散水 ポンプ		ファン				散水ポンプ					
										省エネ 形	モータ 直結形 ファン	永久 磁石 (IPM) モータ	プレミアム 効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ	永久 磁石 (IPM) モータ	プレミアム 効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ		
取組状況の程度					—	—	—	—	—	75%	0%	0%	75%	25%	—	—	—	75%	
合計					全体	90.0kW	17,700.0kW	120.0kW	0.0kW	4台	90.0kW	0.0kW	0.0kW	90.0kW	30.0kW	0.0kW	0.0kW	90.0kW	
					改修対象機器	0.0kW	3,636.0kW	30.0kW	0.0kW	1台	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					省エネ余地	—	—	—	—	—	30.0kW	30.0kW	30.0kW	30.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	30.0kW	
1	○	2000	CT-TR-1	ターボ冷凍機用冷却塔		3,636.0	30.0		1					○					
2		2014	CT-RH-1-3	冷温水発生機用冷却塔	○	4,688.0	30.0		3	○			○				○		
3																			
4																			
5																			

任意記入

冷却塔の種別が白煙
防止形の場合は、○を
記入

自動的に判定

『散水ポンプ電動機出力[kW]』:
密閉式冷却塔がある場合は記入。

点検表シートの表示について

冷却塔、冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。
 (省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、白煙防止形の場合は10.5W/kW以下、白煙防止形以外は7.5W/kW以下の冷却塔のこと。)
 ※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。
 なお、冷却塔がない場合は未記入とする。
 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。

主要な冷却塔の設置年度
 改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合

省エネ形相当品		冷却塔無し
ファン	モータ直結形ファン	冷却塔無し
	永久磁石(IPM)モータ	冷却塔無し
	プレミアム効率(IE3)モータ	冷却塔無し
	高効率(IE2)モータ	冷却塔無し
散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ	散水ポンプ無し
	プレミアム効率(IE3)モータ	散水ポンプ無し
	高効率(IE2)モータ	散水ポンプ無し
冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御		冷却塔無し

設備台帳に未記入
 又は、
 直接点検シートに、記入、選択している
 場合は全て水色となる

冷却塔、冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。
 (省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、白煙防止形の場合は10.5W/kW以下、白煙防止形以外は7.5W/kW以下の冷却塔のこと。)
 ※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。
 なお、冷却塔がない場合は未記入とする。
 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。

主要な冷却塔の設置年度 2014
 改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合 21%

省エネ形相当品		大半に導入
ファン	モータ直結形ファン	導入無し
	永久磁石(IPM)モータ	導入無し
	プレミアム効率(IE3)モータ	大半に導入
	高効率(IE2)モータ	一部に導入
散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ	散水ポンプ無し
	プレミアム効率(IE3)モータ	散水ポンプ無し
	高効率(IE2)モータ	散水ポンプ無し
冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御		大半に導入

設備台帳に記入すると結果が自動的に
 表示され、白色となる

冷却塔、冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。
 (省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、白煙防止形の場合は10.5W/kW以下、白煙防止形以外は7.5W/kW以下の冷却塔のこと。)
 ※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。
 なお、冷却塔がない場合は未記入とする。
 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。

主要な冷却塔の設置年度 2014
 改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合 21%

省エネ形相当品		全てに導入
ファン	モータ直結形ファン	導入無し
	永久磁石(IPM)モータ	導入無し
	プレミアム効率(IE3)モータ	大半に導入
	高効率(IE2)モータ	半分に導入
散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ	散水ポンプ無し
	プレミアム効率(IE3)モータ	散水ポンプ無し
	高効率(IE2)モータ	散水ポンプ無し
冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御		大半に導入

設備台帳に記入した後、
 異なる選択肢をした部分は水色となる

※ 設備台帳の結果に戻したい場合は、
 一番上の選択肢を選択する。
 ただし、設備台帳を変更した場合は、
 結果が自動的に反映されないのので、
 再選択するか、「=AJ行番号」を入力
 する。

設備台帳の表示について

- ・設置年度を記入すると、改修対象機器に当てはまる場合、『改修対象機器』に「○」が自動的に表示される。
- ・現時点で省エネ余地のある機器や制御は、濃黄色又は濃灰色となる。
- ・設備台帳内のセルが赤色になる場合は、記入又は選択内容がエラーとなっているため、消えるように修正する。

冷却塔

省エネ余地あり→濃黄色、濃灰色

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別 白煙防止形	冷却能力 [kW]	電動機出力[kW]		台数	高効率冷却塔								冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御	
							ファン	散水ポンプ		ファン				散水ポンプ					
										省エネ形	モータ直結形ファン	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ		
取組状況の程度					—	—	—	—	—	27%	0%	27%	27%	0%	—	—	—	45%	
合計					全体	50.0kW	13,012.0kW	110.0kW	0.0kW	3台	30.0kW	0.0kW	30.0kW	30.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	50.0kW	
					改修対象機器	50.0kW	4,688.0kW	50.0kW	0.0kW	1台	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					省エネ余地	—	—	—	—	—	50.0kW	50.0kW	50.0kW	50.0kW	50.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	60.0kW
1		2010	CT-TR-1	ターボ冷凍機用冷却塔		3,636.0	30.0		1										
2	○	1991	CT-RH-1-3	冷温水発生機用冷却塔	○	4,688.0	50.0		1								○		
3		2010	CT-RH-1-4	冷温水発生機用冷却塔		4,688.0	30.0		1	○		○	○						
4																			
5																			
6																			

JIS高効率モーター

設置年度記入
→自動的に表示

設備性能の記入・選択

取組状況を自動
判定

JIS高効率モーター
とIPMモーターを両
方選択するとエ
ラーとなる

取組状況の記入・選択

 : 記入・選択を行う項目 : 自動表示されるセル(記入・選択の必要が無いセル)

設備台帳で機器性能等を記入する項目③

項目№4 高効率空調用ポンプ及び省エネ制御の導入

空調用ポンプ

対象となる空調用ポンプについて、
数値を直接記入

表の機器性能に該当する場合は、○を選択する。

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別			電動機出力 [kW]	台数	高効率空調用ポンプ			空調2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御	空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	空調2次ポンプの末端差圧制御
					空調2次ポンプ	空調1次ポンプ	冷却水ポンプ			永久磁石 (IPM) モータ	プレミアム効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ				
取組状況の程度					—	—	—	—	—	44%	47%	4%	90%	77%	73%	90%
合計				全体	343.5kW	195.0kW	310.0kW	848.5kW	30台	370.5kW	400.0kW	30.0kW	310.5kW	150.0kW	225.0kW	310.5kW
				改修対象機器	66.0kW	0.0kW	30.0kW	96.0kW	7台	—	—	—	—	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	—	—	63.0kW	63.0kW	33.0kW	33.0kW	45.0kW	85.0kW	33.0kW
1	○	2000	CDP-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ			○	30.0	1			○				
2		2014	CP-TR-1	ターボ冷凍機用冷水ポンプ		○		15.0	1							
3		2014	PCD-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ			○	55.0	1		○					
4		2008	PC-TR-1	ターボ冷凍機用冷水ポンプ		○		30.0	1		○					

任意記入

ポンプ種別を選択

設備台帳で機器性能等を記入する項目④

項目№20 高効率空調機の導入

空調機

対象となる空調機について、
数値を直接記入

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	室用途	ファン電動機出力 [kW]	台数	高効率空調機					
								プラグファン	モータ直結形ファン	永久磁石 (IPM) モータ	プレミアム効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ	楕円管熱交換器
取組状況の程度					—	—	—	98%	98%	78%	22%	0%	
合計				全体	—	920.9kW	306台	905.9kW	905.9kW	722.3kW	198.6kW	0.0kW	0
				改修対象機器	—	15.0kW	2台	—	—	—	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	15.0kW	15.0kW	15.0kW	0.0kW	0.0kW	15
1	○	1995	AC-TER-B3F	B3F特高電気室		7.5	2				○		
2		2014	AC-ER-B3F	B3F電気室1		5.5	2	○	○		○		
3		2014	OAC-SP1-3-B1F	B1F店舗1～3	レストラン客席	3.7	3	○	○		○		
4		2014	OAC-SP4-10-B1F	B1F店舗4～10	レストラン客席	11.0	7	○	○		○		
5		2014	AC-EH-B1F	B1Fエントランスホール	エントランスホール・ロビー	7.5	1	○	○		○		
6		2014	AC-EH-1F	1Fエントランスホール	エントランスホール・ロビー	7.5	1	○	○		○		
7		2014	AC-OEH-2F	2Fオフィスエントランスホール	エントランスホール・ロビー	18.5	1	○	○		○		
8		2014	AC-CE-3F	3F会議場エントランス	エントランスホール・ロビー	11.0	1	○	○		○		
9		2014	AC-DK-3F	3F大会議室	会議室	7.5	2	○	○		○		
10		2014	OAC-CK-3F	3F中小会議室	会議室	2.2	3	○	○		○		

任意選択

用途の選択肢

エントランスホール・ロビー

通路・廊下

事務室

会議室

電算室

電気室

EV機械室

倉庫

レストラン客席

厨房

物販店舗

ホテルロビー

ホテル客室

ホテル客室廊下

宴会場

教室

大教室

研究室

体育館

病室

診察室

会議場

ロビー・ホワイエ

楽屋

屋内競技場

任意記入

表の機器性能に該当する場合は、○を選択する

任意記入

表の機器性能に該当する場合は、○を選択する

設備台帳で機器性能等を記入する項目⑤

項目№21 高効率パッケージ形空調機の導入

対象となる空調機について、
数値を直接記入

自動選択

パッケージ形空調機

任意選択

用途の選択肢
エントランスホール・ロビー
通路・廊下
事務室
会議室
電算室
電気室
EV機械室
倉庫
レストラン客席
厨房
物販店舗
ホテルロビー
ホテル客室
ホテル客室廊下
宴会場
教室
大教室
研究室
体育館
病室
診察室
会議場
ロビー・ホワイエ
楽屋
屋内競技場

No	改修 対象 機器	設置 年度	機器 記号	機器名称	室用途	種別			冷房 能力 [kW]	暖房 能力 [kW]	台数	高効率機器 (①～③のいずれか)					屋外機 の 散水 シス テム
						電気式 EHP	ガスエ ンジン ヒート ポンプ 式 GHP	電算室 用				①	②	③		高効率 機器	
														通年エ ネル ギー消費 効率 APF	冷暖房 平均 COP		
取組状況の程度					—	—	—	—	—	—	—	3%	86%	3%	3%	93%	0%
合計			全体	—	199.0kW	0.0kW	616.0kW	815.0kW	81.5kW	17台	28.0kW	700.0kW	28.0kW	28.0kW	756.0kW	0.0kW	
			改修対象機器	—	87.0kW	0.0kW	616.0kW	703.0kW	703.0kW	14台	—	—	—	—	—	—	
			省エネ余地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0kW	703.0kW	
1	○	2000	QACP-BC-1F	1F防災センター		○			45.0	50.0	1		3.5				
2	○	2000	QACP-MDF-B1F	B1FMDF室		○			28.0		1	4.5				○	
3		2014	QACP-ER1.2-PHF	PHF電気室		○			56.0		1		4.07			○	
4		2014	QACP-EV1.2-PHF	PHF ELV機械室		○			28.0		1		4.11			○	
5		2014	QACP-EV3-PHF	PHF ELV機械室E1		○			28.0	31.5	1			○	○	○	
6	○	2000	QACP-EV4-PHF	PHF ELV機械室E2		○			14.0		1		3.02				
7	○	2008	QACP-1	サーバー室			○		56.0		11		2.5			○	

任意記入

『① 通年エネルギー消費効率
APF』、『② 冷暖房平均COP』又は
『③ インバータ制御、高効率冷媒
R410A』のいずれかを記入・選択

該当する場合は、○を選択する。

設備台帳で機器性能等を記入する項目⑥

項目№31 高効率ファンの導入

対象となるファンについて、
数値を直接記入

ファン

No	改修 対象 機器	設置 年度	機器 記号	機器名称	室用途	電動機 出力 [kW]	台数	高効率ファン			
								モータ 直結形 ファン	永久 磁石 (IPM) モータ	プレミアム 効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ
取組状況の程度					—	—	—	26%	0%	74%	0%
合計				全体	—	188.9kW	35台	49.5kW	0.0kW	139.4kW	0.0kW
				改修対象機器	—	45.9kW	9台	—	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	45.9kW	45.9kW	0.0kW	0.0kW
1	○	2000	FS-MR-B3F	B3F機械室給気		3.7	1			○	
2	○	1995	FE-MR-B3F	B3F機械室排気		3.7	1			○	
3	○	1995	FS-WT-B3F	B3F受水槽室給気		5.5	1			○	
4	○	1995	FE-WT-B3F	B3F受水槽室排気		5.5	1			○	
5	○	1995	FS-WS-B3F	B3F中水処理室給気		5.5	1			○	
6	○	1995	FE-WS-B3F	B3F中水処理室排気		5.5	1			○	
7	○	1995	FS-FP-B3F	B3F消火ポンプ室給気		5.5	1			○	
8	○	1995	FE-FP-B3F	B3F消火ポンプ室排気		5.5	1			○	
9	○	1995	FS-TER-B3F	B3F特高電気室給気		5.5	1			○	
10		2010	FE-TER-B3F	B3F特高電気室排気		5.5	1			○	
11		2010	FS-ER-B3F	B3F電気室給気		5.5	1			○	
12		2010	FE-ER-B3F	B3F電気室排気		5.5	1			○	
13		2010	FS-FB-B3F	B3F消火ポンベ室給気		5.5	1			○	
14		2010	FE-FB-B3F	B3F消火ポンベ室排気		5.5	1			○	

任意選択

用途の選択肢

駐車場

機械室

電気室

EV機械室

倉庫

厨房

実験排気

その他

任意記入

表の機器性能に該
当する場合は、○
を選択する

設備台帳で機器性能等を記入する項目⑦

項目№47 高効率照明器具及び省エネ制御の導入(設備台帳)

**主たる用途
を選択**

用途の選択肢
エントランスホール・ロビー
通路・廊下
事務室
会議室
電算室
電気室
EV機械室
倉庫
レストラン客席
厨房
物販店舗
ホテルロビー
ホテル客室
ホテル客室廊下
宴会場
教室
大教室
研究室
体育館
病室
診察室
会議場
ロビー・ホワイエ
楽屋
屋内競技場

数値を直接記入

No	改修 対象 器具	設置 年度	器具 番号	主たる室用途	室名称等	主たるランプ種類	1台当 りの消費 電力 [W]	台数	消費 電力 [W]	高効率 器具	照明の初 期照度補 正制御	照明の昼 光利用照 明制御
取組状況の程度						—	—	—	—	95%	82%	82%
合計				全体	—	—	—	24,309台	778,665W	738,652W	470,590W	470,417W
				改修対象器具	—	—	—	8,622台	268,755W	240,714W	—	—
				省エネ余地	—	—	—	—	—	28,041W	98,684W	98,556W
1	○	2006	O402	倉庫	AG: 更衣室又は倉庫	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	71	4	284			
2	○	2006	O401	倉庫	AG: 更衣室又は倉庫	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	37	9	333			
3	○	1990	O401	教室	AG: 更衣室又は倉庫	高効率LED(120lm/W以上)	37	7	259			
4	○	1995	L402	事務室	AA: 事務室	LED(120lm/W未満)	71	6	426			○
5	○	2006	dLE2001	教室	AA: 教室	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	20	15	299		○	
6	○	1995	dLE1001	エントランスホール	AI: ロビー	高圧ナトリウムランプ	11	24	266			
7	○	2006	L402	事務室	AA: 事務室	LED(120lm/W未満)				○		
8	○	1995	O401	倉庫	AG: 更衣室又は倉庫	直管形蛍光灯ランプFLR,FS						
9		2010	O401	倉庫	AG: 更衣室又は倉庫	メタルハライドランプ				○		
10		2010	L402	事務室	AA: 事務室	高効率LED(120lm/W以				○		

自動計算

自動的に判定

**省エネ制御
に該当する
場合は○を
選択**

任意記入

主たるランプ種類の選択肢
直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHC)
直管形蛍光灯ランプFLR,FSL
直管形蛍光灯ランプFL,FCL
コンパクト形蛍光灯ランプHf(FHT,FHP)
コンパクト形蛍光灯ランプFPR
コンパクト形蛍光灯ランプFPL,FDL,FML,FWL
ハロゲン電球
クリプトン電球
白熱電球
セラミックメタルハライドランプ
メタルハライドランプ
高圧ナトリウムランプ
高圧水銀ランプ
LED(120lm/W未満)
高効率LED(120lm/W以上)

設備台帳で機器性能等を記入する項目⑦

項目№47 高効率照明器具及び省エネ制御の導入(点検表シート)

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地																																																																																																																																																																																		
47	II 3c.1 3c.3 3c.8	高効率照明及び省エネ制御の導入	高効率照明が導入されているか。 ※記入対象の主たる室用途について照度測定値を記入する。照度は室内環境測定結果報告書等、運用実態に基づき平均的な照度を記入する。主たる室用途の()内の数値は照度の目標値を示す。照度測定値を除き、照明器具が32W以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。 ※昼光利用制御は、照度センサーが窓面から概ね3m以内の場合で、窓際の照明のみを制御している場合を有効とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、設置年度から右の欄に記入する。ただし、2種類以上のランプ種類がある場合は、主たる室用途の2段階目も記入し、それぞれの導入割合を記入する。 <table><tr><th>用途</th><th>主たる室用途</th><th>照度測定値 [lx]</th><th>設置年度</th><th colspan="2">高効率照明器具</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>主たるランプ種類</th><th>導入割合</th></tr><tr><td rowspan="10">共通</td><td>エントランスホール (300 lx)</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td>廊下 (100 lx)</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td>直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)</td><td></td><td></td><td>導入無し</td><td></td></tr><tr><td>便所 (200 lx)</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td>駐車場 (75 lx)</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td>直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)</td><td></td><td></td><td>導入無し</td><td></td></tr><tr><td>事務室 (500 lx)</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td>直管形蛍光ランプ FLR, FSL</td><td></td><td></td><td>全てに導入</td><td></td></tr><tr><td>電算室 (300 lx)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">商業施設</td><td>物販店舗</td><td></td><td></td><td>直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td>飲食店舗客席</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>大半に導入</td></tr><tr><td>直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)</td><td></td><td></td><td>一部に導入</td><td></td></tr><tr><td>飲食店舗厨房</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td></td><td>店舗通路</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">宿泊施設</td><td>ホテルロビー</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>客室</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>客室廊下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>宴会場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">教育施設</td><td>教室</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>研究室</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>体育館</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">医療施設</td><td>病室</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>診察室</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td rowspan="2">文化施設</td><td>会議場</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td>ロビー・ホール</td><td></td><td></td><td>LED (120lm/W未満)</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td>物流施設</td><td>物流倉庫</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">その他</td><td>競技場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>屋外</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>初期照度補正制御</td><td>全てに導入</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>昼光利用制御</td><td>全てに導入</td></tr></table>	用途	主たる室用途	照度測定値 [lx]	設置年度	高効率照明器具						主たるランプ種類	導入割合	共通	エントランスホール (300 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入	廊下 (100 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入	直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)			導入無し		便所 (200 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入	駐車場 (75 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入	直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)			導入無し		事務室 (500 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入	直管形蛍光ランプ FLR, FSL			全てに導入		電算室 (300 lx)										商業施設	物販店舗			直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)	全てに導入	飲食店舗客席			LED (120lm/W未満)	大半に導入	直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)			一部に導入		飲食店舗厨房			LED (120lm/W未満)	全てに導入		店舗通路					宿泊施設	ホテルロビー					客室					客室廊下					宴会場					教育施設	教室					研究室					体育館					医療施設	病室					診察室			LED (120lm/W未満)	全てに導入	文化施設	会議場			LED (120lm/W未満)	全てに導入	ロビー・ホール			LED (120lm/W未満)	全てに導入	物流施設	物流倉庫					その他	競技場					屋外									初期照度補正制御	全てに導入					昼光利用制御	全てに導入	-
用途	主たる室用途	照度測定値 [lx]	設置年度	高効率照明器具																																																																																																																																																																																		
				主たるランプ種類	導入割合																																																																																																																																																																																	
共通	エントランスホール (300 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
	廊下 (100 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
	直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)			導入無し																																																																																																																																																																																		
	便所 (200 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
	駐車場 (75 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
	直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)			導入無し																																																																																																																																																																																		
	事務室 (500 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
	直管形蛍光ランプ FLR, FSL			全てに導入																																																																																																																																																																																		
	電算室 (300 lx)																																																																																																																																																																																					
商業施設	物販店舗			直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
	飲食店舗客席			LED (120lm/W未満)	大半に導入																																																																																																																																																																																	
	直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)			一部に導入																																																																																																																																																																																		
	飲食店舗厨房			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
	店舗通路																																																																																																																																																																																					
宿泊施設	ホテルロビー																																																																																																																																																																																					
	客室																																																																																																																																																																																					
	客室廊下																																																																																																																																																																																					
	宴会場																																																																																																																																																																																					
教育施設	教室																																																																																																																																																																																					
	研究室																																																																																																																																																																																					
	体育館																																																																																																																																																																																					
医療施設	病室																																																																																																																																																																																					
	診察室			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
文化施設	会議場			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
	ロビー・ホール			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																	
物流施設	物流倉庫																																																																																																																																																																																					
その他	競技場																																																																																																																																																																																					
	屋外																																																																																																																																																																																					
				初期照度補正制御	全てに導入																																																																																																																																																																																	
				昼光利用制御	全てに導入																																																																																																																																																																																	

記入

設備台帳に未記入の場合、直接選択

灰色欄には記入しない

主たるランプ種類が2種類以上の場合：導入割合の多い2種類を記入。

『照度測定値 [lx]』:

室内環境測定結果報告書での照度測定値を記入するか、実際に照度計を用いて測った平均的な照度を記入。

設備台帳に未記入の場合、直接選択

設備台帳で機器性能等を記入する項目⑧

項目№49 高効率変圧器の導入

対象となる変圧器について、
数値、用途を直接記入

変圧器

No	改修対象機器	設置年度	盤名称	用途	相	電圧[V]		定格容量[kVA]	台数	高効率変圧器		
						1次側 (600Vを超え7,000V以下のみ)	2次側			超高効率変圧器	トップランナー変圧器 2014	トップランナー変圧器
取組状況の程度					—	—	—	—	—	0%	98%	0%
合計				全体	—	—	—	12,150kVA	35台	0kVA	11,900kVA	0kVA
				改修対象機器	—	—	—	200kVA	1台	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	—	—	200kVA	0kVA	0kVA
1	○	1990	電気室1	ネットワーク変圧器	3φ 3W	6,600	210-105	200	1		○	
2		2014	電気室1	所内変圧器	3φ 3W	6,600	210-105	50	1		○	
3		2014	電気室1	特殊階照明コンセント	1φ 3W	6,600	210-105	200	1		○	
4		2014	電気室1	一般動力	3φ 4W	6,600	420	500	2		○	
5		2014	電気室1	一般商業動力	3φ 3W	6,600	210	500	2		○	

任意記入

任意選択

相の選択肢		電圧の選択肢	
		一次側	二次側
1φ 3W		6,600	210-105
3φ 3W		22,000	210
3φ 4W		66,000	420
スコット		その他	440
その他			その他

表の機器性能に該当する場合は、○を選択する。

設備台帳で機器性能等を記入する項目⑨

項目№55 高効率給水ポンプの導入

全ての給水ポンプについて、
数値、用途を直接記入

給水ポンプ

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別		電動機出力 [kW]	台数	高効率給水ポンプ			
					加圧給水ポンプユニット	揚水ポンプ			推定末端差圧一定インバータ制御ポンプユニット	永久磁石 (IPM) モータ	プレミアム効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ
取組状況の程度					—	—	—	—	100%	0%	98%	0%
合計				全体	45.0kW	328.0kW	380.4kW	14台	45.0kW	0.0kW	373.0kW	0.0kW
				改修対象機器	22.5kW	30.0kW	52.5kW	3台	—	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	—	0.0kW	52.5kW	0.0kW	0.0kW
1	○	2000	PU-L-1	上水低層給水ポンプユニット	○		22.5	1	○		○	
2	○	2000	PW-M-1,2	上水中層上水揚水ポンプ		○	15.0	2			○	
3		2014	PW-H-1,2	上水高層上水揚水ポンプ		○	22.0	2			○	
4		2014	PU-L-2	雑用水低層給水ポンプユニット	○		22.5	1	○		○	
5		2014	PW-M-3,4	雑用水中層揚水ポンプ		○	22.0	2			○	
6		2014	PW-H-3,4	雑用水高層揚水ポンプ		○	30.0	2			○	

任意記入

ポンプ種別を選択

表の機器性能に該当する場合は、○を選択する。

設備台帳で機器性能等を記入する項目⑩

項目№61 エレベーター・エスカレーターの省エネ制御の導入

昇降機

対象となる昇降機について、
数値、用途を直接記入

No	改修 対象 設備	設置 年度	号機名	種別		電動機 出力 [kW]	台数	エレベーター		エスカレーター		
				エレベーター	エスカレーター			VVVF 制御方式	電力回生 制御	自動運転方 式・微速 運転方式		
取組状況の程度				—	—	—	—	78%	76%	100%		
合計		全体		1,302.0kW	29.5kW	1,331.5kW	25台	1,020.0kW	994.0kW	29.5kW		
		改修対象設備		282.0kW	0.0kW	282.0kW	6台	—	—	—		
		省エネ余地		—	—	—	—	282.0kW	282.0kW	0.0kW		
1	○	1990	L-1-6	○		47.0	6					
2		2014	M-1-6	○		68.0	6	○	○			
3		2014	H-1-6	○		82.0	6	○	○			
4		2014	E-1,2	○		47.0	2	○	○			
5		2014	P-1,2	○		13.0	2	○				
6		2014	ESC-1,2		○	11.0	2			○		

任意記入

エレベーターorエスカ
レーターを選択

表の機器性能に該当す
る場合は、○を選択す
る。

設備台帳で機器性能等を記入する項目⑪

項目№62 高効率冷凍・冷蔵設備の導入

対象となる冷凍・冷蔵設備について、
数値、記号・名称を直接記入

冷凍・冷蔵設備

No	改修 対象 機器	設置 年度	室名称	機器記号	機器名称	種別	圧縮機 電動機 出力 [kW]	台数	高効率冷凍・冷蔵設備						
						冷凍庫			冷凍庫 壁面の 高断熱化	前室の 導入	搬入口近 接セン サーによ る扉の自 動開閉化	着霜制御 (デフロスト)	圧縮機入 口ガス管 の断熱化	冷却器用 ファンの 台数制御	圧縮機 インバー タ制御
取組状況の程度						—	—	—	—	0%	0%	100%	0%	0%	0%
合計					全体	0.0kW	5.0kW	1台	0.0kW	0.0kW	0.0kW	5.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW
					改修対象機器	0.0kW	5.0kW	1台	—	—	—	—	—	—	—
					省エネ余地	—	—	—	5.0kW	5.0kW	5.0kW	0.0kW	5.0kW	5.0kW	5.0kW
1	○	2000		R-1		5.0	1				○				
2															
3															
4															

任意記入

冷凍庫の場合は○を入力する。

表の機器性能に該当する場合は、○を選択する。

エネルギー消費先比率の算出方法(区分Ⅱ)①

エネルギー消費量の記入による積上げ方式

エネルギー消費先区分		主なエネルギー消費機器等	エネルギー消費量 [GJ/年]	比率 (自動計算による)	比率 (直接入力欄)
区分	細目				
ユーティリティ設備等	蒸気供給	蒸気ボイラー等	36,488	7.9%	
	熱源	冷凍機、冷温水機、温水ボイラー等	23,177	5.0%	
	冷却塔	冷却塔	20,000	4.3%	
	熱搬送	空調1次ポンプ、空調2次ポンプ、冷却水ポンプ等	3,234	0.7%	
	コージェネ	コージェネレーション等			
	受変電	変圧器、蓄電池等	11,799	2.6%	
	圧縮空気	エアコンプレッサー等	3,660	0.8%	
	給排水	給水ポンプ等	3,582	0.8%	
	給湯	給湯ボイラー、循環ポンプ、電気温水器、ガス湯沸器等	4,444	1.0%	
建築設備	排水処理	排水処理設備、ブロウ等			
	一般パッケージ空調	パッケージ形空調機等	11,481	2.5%	
	一般空調機	一般空調用空調機、ファンコイルユニット等	8,666	1.9%	
	換気	給排気ファン等	16,874	3.7%	
	照明	照明器具等	40,279	8.7%	
	昇降機	エレベーター、ダムウェーター、リフト等	335	0.1%	
	コンセント	オフィス機器、家電等	6,223	1.3%	
	厨房	厨房器具、厨房用パッケージ形空調機、厨房用空調機、厨房用ファン等	231	0.1%	
	燃料燃焼	工業炉、乾燥炉、焼き機等	20,927	4.5%	
生産・プラント・特殊設備	熱利用	蒸気加熱装置、蒸し器、冷却装置等	5,052	1.1%	
	電動力応用	ポンプ、ファン、ブロウ等	121,415	26.3%	
		ポンプ、ブロウ・ファン以外(成形機、ミキサー、コンベア等)			
	電気加熱	誘導炉、アーク炉、抵抗炉、電気溶接機等	18,555	4.0%	
	特殊パッケージ空調	クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用パッケージ形空調機等			
	特殊空調機	クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用空調機等	39,346	8.5%	
	冷凍・冷蔵	冷凍庫、冷蔵庫等	5,000	1.1%	
	特殊排気	脱臭装置、VOC処理装置、スクラバー等			
	純水供給	純水供給設備、RO装置等			
	輸送	フォークリフト、重機、場内専用車両等			
	その他	上記に該当しない設備等	60,832	13.2%	
計	全般	事業所全体のエネルギー消費量の合計	461,600	100.0%	

・エネルギー消費先区分細目ごとのエネルギー消費量の記入
※「主たる用途」を選択すると用途に応じたエネルギー消費先区分が表示される。

・前年度までの点検表、省エネ法で作成するエネルギー消費量統括表、及び機器リストを記入する点検項目の集計値等を利用し、事業所内のエネルギー消費先区分ごとのエネルギー消費量を記入する。

・設備のエネルギー消費量が不明な場合には、定格値と稼働時間等から推計した数値を入力する。

・概ね、全エネルギー消費量の8割以上をカバーするようにしてください。

換気	63,376	⇒	16,874
照明			40,279
コンセント			6,223

左記の照明、コンセント、換気等の様に消費先が細かく分けて把握できていない場合は、使用状況を推測し按分して記入する。

エネルギー消費先比率の算出方法(区分Ⅱ)②

比率(直接入力欄)の記入による割戻し方式 ※両方入力がある場合は比率(直接入力欄)の記入が優先されます

エネルギー消費先区分		主なエネルギー消費機器等	エネルギー消費量 [GJ/年]	比率 (自動計算 による)	比率 (直接入力 欄)
区分	細目				
ユーティリティ設備 等	蒸気供給	蒸気ボイラー等	36,488	7.9%	7.9%
	熱源	冷凍機、冷温水機、温水ボイラー等	23,177	5.0%	5.0%
	冷却塔	冷却塔	20,000	4.3%	4.3%
	熱搬送	空調1次ポンプ、空調2次ポンプ、冷却水ポンプ等	3,234	0.7%	0.7%
	コージェネ	コージェネレーション等			4.0%
	変電	変圧器、蓄電池等	11,799	2.6%	2.6%
	圧縮空気	エアコンプレッサ等	3,660	0.8%	0.8%
	給排水	給水ポンプ等	3,582	0.8%	0.8%
	給湯	給湯ボイラー、循環ポンプ、電気温水器、ガス湯沸器等	4,444	1.0%	1.0%
	排水処理	排水処理設備、プロワ等	2,372	0.5%	0.5%
建築設備	一般パッケージ空調	パッケージ形空調機等	11,481	2.5%	2.5%
	一般空調機	一般空調用空調機、ファンコイルユニット等	8,666	1.9%	1.9%
	換気	給排気ファン等			4.0%
	照明	照明器具等	64,700	14.0%	8.0%
	昇降機	エレベーター、ダムウェーター、リフト等	335	0.1%	0.1%
	コンセント	オフィス機器、家電等			2.0%
	厨房	厨房器具、厨房用パッケージ形空調機、厨房用空調機、厨房用ファン等	231	0.1%	0.1%
	燃料燃焼	工業炉、乾燥炉、焼き機等	20,927	4.5%	4.5%
	熱利用	蒸気加熱装置、蒸し器、冷却装置等	5,052	1.1%	1.1%
	電動力応用	ポンプ、ファン、プロワ等	121,415	26.3%	26.3%
生産・プラント・特 殊設備		ポンプ、プロワ・ファン以外(成形機、ミキサー、コンベア等)	3,000	0.6%	0.6%
	電気加熱	誘導炉、アーク炉、抵抗炉、電気溶接機等	18,555	4.0%	4.0%
	特殊パッケージ空調	クリーンルーム、恒温恒温室、変温室、動物実験室用パッケージ形空調機等			
	特殊空調機	クリーンルーム、恒温恒温室、変温室、動物実験室用空調機等	39,346	8.5%	8.5%
	冷凍・冷蔵	冷凍庫、冷蔵庫等	5,000	1.1%	1.1%
	特殊排気	脱臭装置、VOC処理装置、スクラバー等			3.0%
	純水供給	純水供給設備、RO装置等			2.0%
	輸送	フォークリフト、重機、場内専用車両等			1.0%
	その他	上記に該当しない設備等			1.7%
計	全般	事業所全体のエネルギー消費量の合計	461,600	100.0%	

②前年度までの点検表、省エネ法で作成するエネルギー消費量統括表、及び機器リストを記入する点検項目の集計値等を利用し、事業所内のエネルギー消費先区分ごとのエネルギー消費量をできる限り記入する。設備のエネルギー消費量が不明な場合には、定格値と稼働時間等から推計した数値を入力する。

建築設備

一般パッケージ空調	11,481	2.5%	2.5%
一般空調機	8,666	1.9%	1.9%
換気			4.0%
照明	64,700	14.0%	8.0%
昇降機	335	0.1%	0.1%
コンセント			2.0%
厨房	231	0.1%	0.1%


①事業所全体のエネルギー消費量合計を直接入力

④把握できている細目は自動計算による比率を直接入力欄に転記し、把握できない細目は使用状況を推測して直接入力欄に記入する。細目が不明のエネルギー消費、及び記入した割合が不足している場合は「その他」の欄に集計され評価対象から除外されます。概ね、全エネルギー消費量の8割程度をカバーするように「その他」は20%以下を目標としてください。

③上記の照明、コンセント、換気等の様に消費先が細かく分けて把握できていない場合は、自動計算による合計比率を参考に使用状況を推測して按分し、直接入力欄に記入する。

エネルギー消費先比率の算出方法(区分Ⅱ)③

エネルギー消費先区分のイメージ

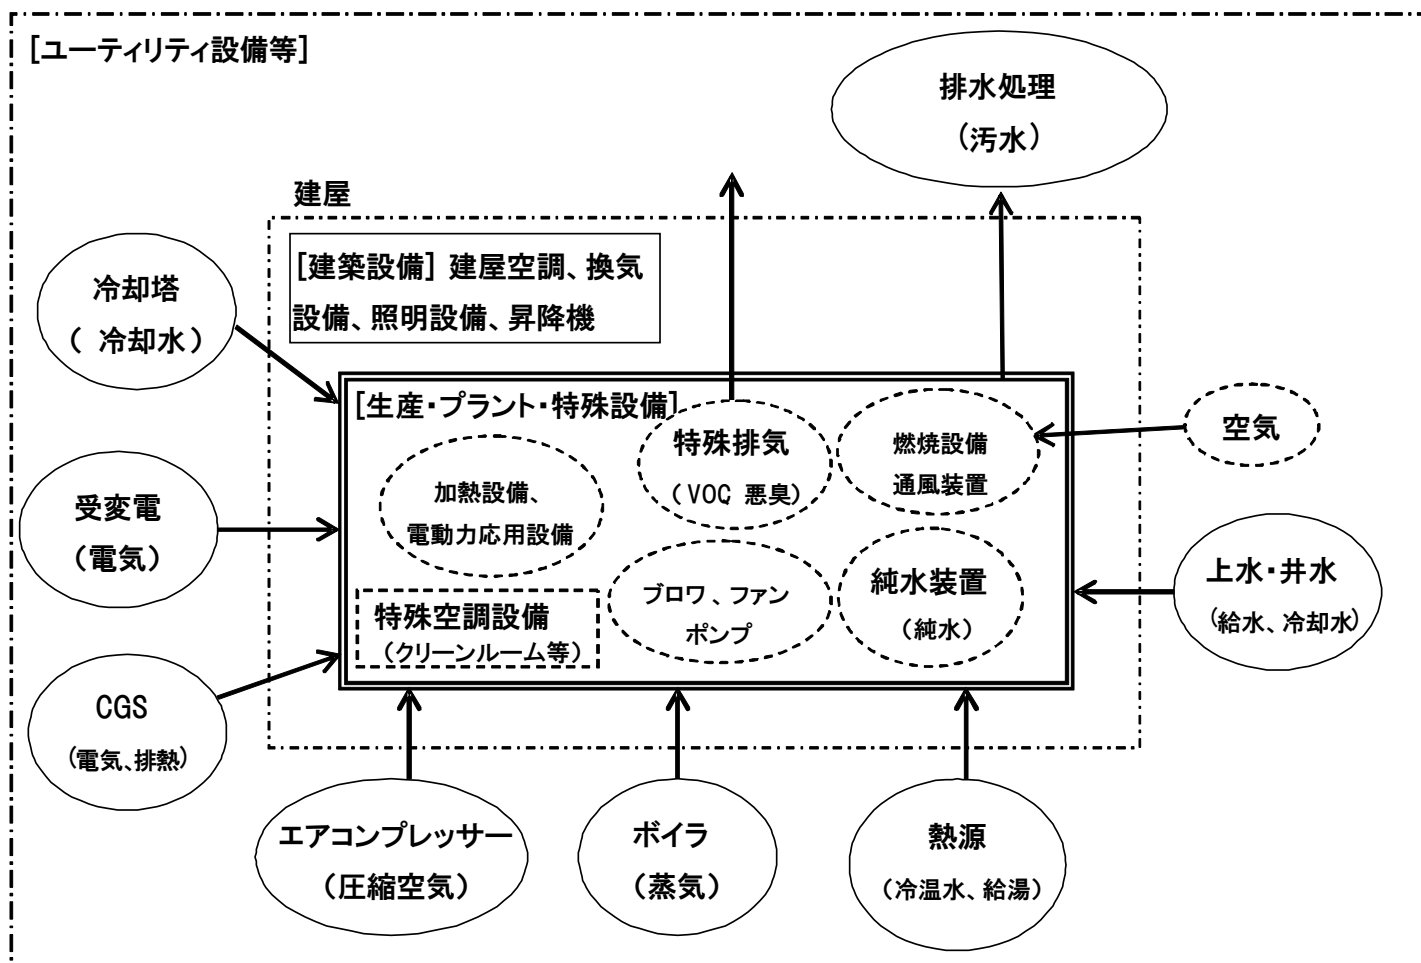

本日の説明内容

1. 点検表の概要
2. 点検表の作成方法
- 3. 記入上の注意事項**
4. 仕様等の確認方法
5. 点検表の各項目の内容説明

記入上の注意点

- 事業所概要(エネルギー消費量)の記入
- 高効率熱源機器の入力
- 単位換算
- その他

事業所概要(エネルギー消費量)の記入


第二区分事業所におけるエネルギー消費の考え方

- 燃料の使用量(GJ/年)及び電気の使用量(MWh/年)並びに熱の使用量(GJ/年)をそれぞれ記入(計量又は推計による)する。ただし、設備のエネルギー使用量の実績値が不明である場合、定格値、稼働時間等から推計した数値を記入する。
- エネルギー消費量については、原則グロスで記入する。グロスとは、個々の設備による使用量の実績の積み上げのこととし、次項のような場合、蒸気吸収冷凍機の熱のエネルギー使用量はB2、電気のエネルギー使用量はE2 となる。また、空調機の熱のエネルギー使用量はB3+R1+R2、電気のエネルギー使用量はE4 となる。
- 常用発電機又はコージェネレーション設備がある場合は、電気の欄には他人から供給された電気の使用量と発電した電気の使用量の合計値を記入する。

事業所概要(エネルギー消費量)の記入

第二区分事業所におけるエネルギー消費の考え方

➤エネルギー消費の考え方

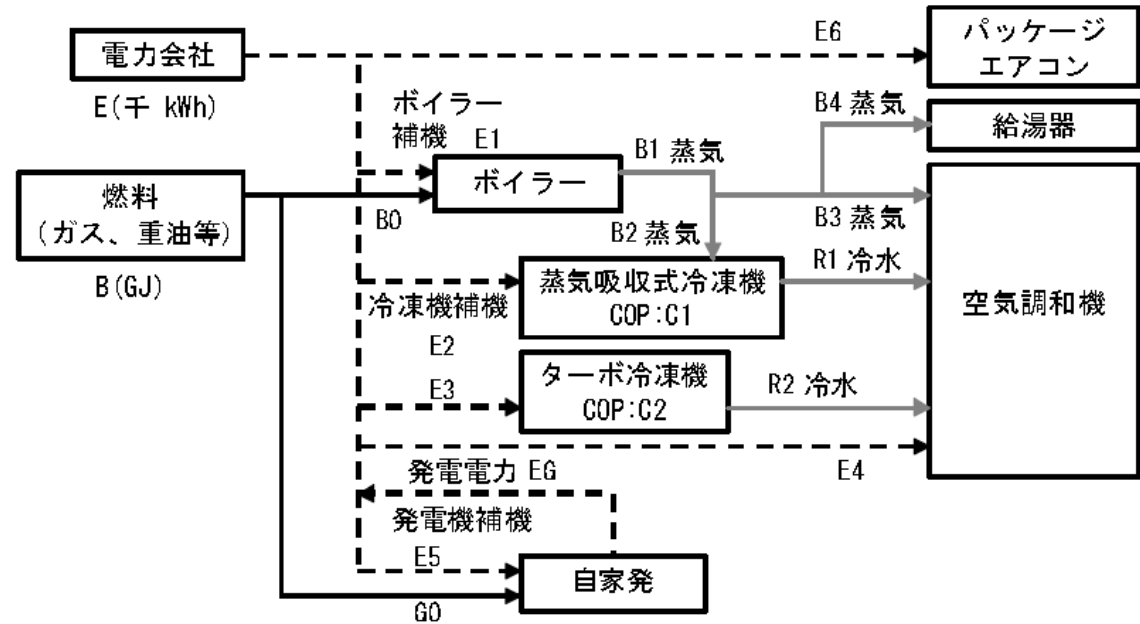

➤まとめのイメージ

管理区分	設備・機器 種類・容量・台数等	エネルギー使用量		
		燃料 (GJ/年)	電気 (MWh/年)	熱 (GJ/年)
〇〇部門	ボイラー	B0	E1	
	蒸気吸収式冷凍機		E2	B2
	空気調和機		E4	B3+R1+R2
	ターボ冷凍機		E3	
	パッケージエアコン		E6	
	給湯器			B4
	自家発	G0	E5	
合計のエネルギー使用量		B0+G0	E1+E2+E3+E4+E5+E6	B2+B3+B4+R1+R2



エネルギー消費機器別の
エネルギー消費量を
算出

個票

[illegible]

熱源機器

熱源機で冷媒を入れ替えている場合で性能が若干変わっている場合、設置年度は設備を設置した年度、性能は冷媒を入れ替えた後の性能で記入。

冷房・暖房両方に使用している熱源機は、温熱源、冷熱源に行を分けて記入する。

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	熱源機種	冷熱源	温熱源	冷却能力	加熱能力	定格エネルギー消費量			台数	年間燃費消費量	定格COP	備考
									冷熱源	温熱源	エネルギー種別		[GJ/年]	エネルギー効率	
記入後の性能記入 同一の熱源機で複数のエネルギー（重油と都市ガス等）を用いている場合は主に使用している方でまとめて記入。															
熱源機性能の温度条件はなるべく設計条件とする。（又はJIS基準）															
電動系熱源機器の場合は、定格消費電力を記入する。ただし、定格消費電力が不明な熱源機器の場合、主電動機出力でもよい。															
燃焼系熱源機器の場合は、定格燃料消費量を高位発熱量換算した値を記入する。															
都市ガスの発熱量は年度によって異なるため、機器仕様書の発熱量で換算する。															
蒸気吸収冷凍機の場合は、定格時の蒸気量を蒸気圧力と還水温度から熱量換算した値を記入する。															
COP（又はエネルギー効率）がエラー値（余りに高い又は低い）に該当する場合は、セルが赤くなる。この場合は、入力内容を見直して、一般的なCOP（トップレベル事業所の認定基準参考）になるよう修正をする。															
熱源の能力単位換算。1GJ/h=277.8kW（1kW=3.6MJ）															
CGSの排熱を回収する冷温水機の場合の定格エネルギー消費量⇒機器仕様書の定格エネルギー消費量（排熱利用分も含む）を記入する。															

単位換算について

- 熱源容量[kW]
- 定格エネルギー消費量(エネルギー別に選択)
- 年間熱製造量実績[GJ]

単位が指定されているため、単位換算表(手引)を用いて指定単位に換算。

- 熱源容量は[kcal][Mcal]⇒[kW]
- ガスは[m³/h]・蒸気は[kg/h]⇒[MJ/h]

流量と温度差から熱量を算出する場合

$$H = \frac{L \times \Delta t}{14.3} = \frac{L \times (t_1 - t_2)}{14.3} \quad \left[\begin{array}{ll} H: \text{熱量(kW)} & L: \text{流量(L/min)} \\ \Delta t: \text{温度差} & t_1, t_2: \text{温度(℃)} \end{array} \right]$$

東京都内の都市ガス事業者の単位発熱量(GJ/千Nm³)

事業者名	ガスグループ	H14 2002	H15 2003	H16 2004	H17 2005	H18 2006	H19 2007
東京ガス	13A	46.04655	46.04655	46.04655	46.04655	45	45
青梅ガス	6A	29.30235	29.30235	—	—	—	—
	13A	46.04655	46.04655	46.04655	46.04655	43.12	43.12
武陽ガス	6A	29.30235	29.30235	29.30235	29.30235	—	—
	13A	62.79075	62.79075	62.79075	62.79075	45	45
昭島ガス	13A	46.04655	46.04655	46.04655	46.04655	45	45

物理量	使用単位	換算率
電力量	MWh	1kWh = 0.001MWh
熱量	GJ	1MJ = 0.001GJ 1Mcal = 0.004186GJ 1Gcal = 4.186GJ
	kJ	1kcal = 4.186kJ 1kWh = 3600kJ
熱源容量	kW	1USRT = 3.516kW 1kcal/h = 0.001163kW 1kJ/h = 0.0002778kW 1MJ/h = 0.2778kW
流量	L/min	1m ³ /h = 16.67L/min 1m ³ /min = 1000L/min
風量	m ³ /h	1m ³ /min = 60m ³ /h 1CMH = 1m ³ /h 1CMM = 60m ³ /h
電圧	V	1kV = 1000V
圧力 (揚程)	Pa	1mH ₂ O = 9.807kPa 1mAq = 9.807kPa 1m = 9.807kPa
蒸気圧力	MPa	1kg/cm ² = 0.09807MPa
蒸発量	kW	1kg/h = 0.625kW

※使用単位に換算するためには、右辺にある数値を乗ずる。

その他の注意事項、質問・間違いのあった項目

点検表(第二区分事業所)の記入方法

1. 点検表及び設備台帳の記入について

トップレベル事業所、準トップレベル事業所は作成不要

(1) 記入方法の概要

- 本ファイル(点検表作成ツール(第二区分事業所))の点検表シート及び設備台帳(熱源機器など)に記入してください。

- 点検表及び設備台帳の記入方法について不明な点がある場合は、点検表作成ツール記入例

	黄色欄については、プルダウンメニューから選択してください。
	オレンジ色欄については、数値・コメントを記入してください。
	緑色欄については、任意記入又は任意選択ですが、エネルギー管理上重要な内容
	水色欄については、設備台帳に記入できない場合のみ記入又は選択してください。
	白色欄については、設備台帳の結果が自動的に反映されますが、変更したい場合

事業所にエネルギー管理責任者が2名以上いる場合や、用途が複数あり、地球温暖化対策への取組み状況が異なる場合は、更に、点検表を用途及び建物ごとに分けて作成することで、より具体的な対策実施状況把握が可能となる。その場合、事業所概要の床面積やエネルギーに関する項目は、それぞれで按分して記入する。

(2) 事業所概要の記入について

- 基本情報のうち、指定番号、事業所の名称、主たる用途、用途別床面積、温室効果ガス等の地球温暖化対策計画書記載の内容をそのまま記入してください。
- 提出年度は点検表を提出する年度を西暦で記入してください。
- その他の基本情報は、事業所のおおむねの状況を記入してください。
- 点検表を複数に分けて作成する場合は識別番号を右欄に記入してください。

設備があるが、取組状況が不明な場合であっても出来る限り回答する。

(3) 事業所及び設備の性能・運用に関する点検

- 性能に関する点検項目は前年度末時点の状況、運用に関する点検
- 「別シートの設備台帳に記入する」と記載のある点検項目について
- 全ての点検項目は、主要な機器又は主たる室について記入してください。
- 同一の事業所内に複数の建物がある場合、取組状況を選択する点
- 点検項目の内容について詳しく知りたい場合は、優良特定地球温暖

高効率以外の機器の仕様についても記入する。

テナント部分の機器及び建物についてもできる限り記入する。

点検表の参照欄に関連する項目Noが記載されています。(点検表作成の手引書の参考資料に抜粋を添付)

- “実施”又は“実施無し”など除外を除く選択肢が2つしかない場合は、概ね70%以上の場合にのみ“実施”又は“導入”を選択してください。
- 導入又は実施の割合に関する選択肢は、次の基準を目安に選択してください。

その他の注意事項、質問・間違いのあった項目

点検表(第二区分事業所)

事業所概要

基本情報

指定番号		複数の建物で取組み状況が異なる場合の取組状況は、主たる用途（最もエネルギー消費の比率が高い）で回答する。
事業所の名称		複数に分けて作成する場合は識別番号を右欄に記入→
主たる用途		提出年度の入力ミスに注意
提出年度		年度
事業所の床面積		m ²

温室効果ガス等の排出状況

基準排出量		t-CO ₂ /年
前年度特定温室効果ガス排出量		t-CO ₂ /年
前年度熱量(一次エネルギー)		GJ/年

余地算定の基準としているため、単位を確認して記入

電力の契約が複数ある場合は、契約電力の合計値を記入。

その他の基本情報

契約電力		kw
工場・プラントの一日あたり稼働時間		h/日
休業日		

大温度差送風空調システムの導入については、パッケージ空調機を用いている場合は対象外

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ対策										
22	II 2a.3	高効率空調機の導入	空調機が高効率化されているか。 ※空調機の電動機出力が7.5kW以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。ただし、7.5kW未満であっても、基準階等で同一仕様の空調機の電動機出力の合計が7.5kW以上になる場合も必ず記入する。その他の空調機についてはできる限り記入する。なお空調機がない場合は未記入とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 主要な空調機の設置年度 改修対象 ー20年度 以前の設置機器の割合 No.20：空調機とは、冷水、温水、蒸気等を送って空調送風を行うユニット形、コンパクト形、システム形空調機のこと。 No.21：パッケージ形空調機とは、電気やガスを用いたコンプレッサーを屋外機又は屋内機に内蔵した空調機で、空気熱源パッケージ形空調機、水熱源パッケージ形空調機、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機、マルチパッケージ形空調機等のこと。	省エネ対策 ※V/A										
23	II 2a.1	高効率パッケージ形空調機の導入	パッケージ形空調機(ビル用マルチエアコン等)の導入状況 ※8馬力(冷房能力22.4kW)以上のパッケージ形空調機は別シートの設備台帳に必ず記入する。ただし、8馬力未満であっても、基準階等で同一仕様のパッケージ形空調機の電動機出力の合計が8馬力以上になる場合も必ず記入する。その他のパッケージ形空調機についてはできる限り記入する。なお、パッケージ空調機がない場合は未記入とする。 ※高効率機器の記入は、①通年エネルギー消費効率APF、②冷暖房平均COP、又は③インバータ制御機器と高効率冷媒(R410A)のいずれかとする。高効率機器は、①又は②が水準を超えているものとし、①と②が不明な場合は③とする。ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機にエンジン低速化が導入されている場合は、インバータ制御機器が導入されているものと同等と見なすものとする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 主要なパッケージ形空調機の設置年度 改修対象 ー15年度 以前の設置機器の割合	省エネ対策 ※V/A <table border="1"> <tr> <td>① 通年エネルギー消費効率APF</td><td>パッケージ形空調機無し</td></tr> <tr> <td>② 冷暖房平均COP</td><td>パッケージ形空調機無し</td></tr> <tr> <td>③</td><td>インバータ制御機器</td></tr> <tr> <td></td><td>高効率冷媒(R410A)</td></tr> <tr> <td>屋外機の散水システム</td><td>パッケージ形空調機無し</td></tr> </table>	① 通年エネルギー消費効率APF	パッケージ形空調機無し	② 冷暖房平均COP	パッケージ形空調機無し	③	インバータ制御機器		高効率冷媒(R410A)	屋外機の散水システム	パッケージ形空調機無し
① 通年エネルギー消費効率APF	パッケージ形空調機無し													
② 冷暖房平均COP	パッケージ形空調機無し													
③	インバータ制御機器													
	高効率冷媒(R410A)													
屋外機の散水システム	パッケージ形空調機無し													

その他の注意事項、質問・間違いのあった項目

熱源ポンプ

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別			電動機出力 [kW]	台数	高効率熱源ポンプ			熱源2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御	熱源1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	熱源2次ポンプの末端差圧制御
					熱源2次ポンプ	熱源1次ポンプ	冷却水ポンプ			永久磁石 (IPM) モータ	プレミアム効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ				
取組状況の程度					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計				全体	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0台	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW
				改修対象機器	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0台	—	—	—	—	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	—	—	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

高効率熱源ポンプで、ポンプの種別欄に該当するものがない場合は空欄とする。

高効率熱源ポンプで、ポンプの種別欄に該当するものがない場合は空欄とする。

[illegible]

その他の注意事項、質問・間違いのあった項目

照明器具

No	改修対象器具	設置年度	器具番号	室名称等	高効率照明器具					照明の初期照度補正制御	照明の昼光利用照明制御	
					主たるランプ種類	1台当たりの消費電力[W]	台数	消費電力[W]	高効率器具			高反射率板
取組状況の程度				-	-	-	-	-	-	-	-	
合計				全体	-	-	0台	0W	0W	0W	0W	0W
				改修対象機器	-	-	0台	0W	-	-	-	-
				省エネ余地	-	-	-	-	0W	0W	0W	0W
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

主たるランプ種類は必ずプルダウンの中の選択肢から選択をする。

主たるランプ種類は必ずプルダウンの中からの選択肢から選択をする。

その他の注意事項、質問・間違いのあった項目

給水ポンプ

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別		電動機出力 [kW]	台数	高効率給水ポンプ				
					加圧給水ポンプユニット	揚水ポンプ			推定末端差圧一定インパクタ制御ポンプユニット	永久磁石 (IPM) モータ	プレミアム効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ	
取組状況の程度					—	—	—	—	—	—	—	—	
合計					全体	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0台	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW
					改修対象機器	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0台	—	—	—	—
					省エネ余地	—	—	—	—	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW
1					消火ポンプ、排水ポンプについては記入対象外								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

消火ポンプ、排水ポンプについては記入対象外

本日の説明内容

1. 点検表の概要
 2. 点検表の作成方法
 3. 記入上の注意事項
 - 4. 仕様等の確認方法**
-
5. 点検表の各項目の内容説明

仕様等の確認方法(根拠となる書類について)

- 設備機器台帳
 - 機器完成図
 - 竣工図
 - 改修工事図or工事報告書
 - 計測・計量計画図
 - 運転操作マニュアル
 - 各種設備運転スケジュール一覧表(設定変更等も含む)
 - 照明ゾーニング図
- ☆ 設備機器の仕様が把握できない場合
→ 現地で何の機器が何台あるかを確認し、仕様はメーカーや
管理員により現地の機器銘板等で確認する。

No.2 機器完成図(熱源機器)の確認方法

ターボ冷凍機

種別・熱源機種

直焚吸収冷温水機

計画数値表

(冷水・冷却水大温度差)

1. 主仕様 Main specifications

Item 形式	RS-C45E	19XR-5755354CPH52
Cooling capacity 冷凍機容量	1,584 kW	450 USRT
Coefficient of performance 効率 COP	5.6	
Refrigerant used and Weight 使用冷媒 充填量	HFC-134a	667 kg
Chilled water inlet temperature 冷水入口温度	17 °C	
Chilled water outlet temperature 冷水出口温度	7 °C	
Chilled water flow rate 冷水流量	135.8 m ³ /h	(2264 l/min)
Cooling water inlet temperature 冷却水入口温度	32 °C	
Cooling water outlet temperature 冷却水出口温度	39 °C	
Cooling water flow rate 冷却水流量	231.1 m ³ /h	(原設計は4206 l/min)
Chilling pass Pressure drop 冷水系パス数 圧力損失	3 passes	34.5 kPa (原設計は100kPa)
Cooling pass Pressure drop 冷却水系パス数 圧力損失	3 passes	69.7 kPa (原設計は110kPa)
Water pressure 水圧 (メーカ耐圧)	冷水: 0.98 MPa以下	冷却水: 1.6 MPa以下
Chilling water contamination factor スケールファクタ (冷水、冷却水)	冷水: 0.01761 m ² K/kW	冷却水: 0.04403 m ² K/kW
Main motor Voltage and Phase 主電動機電源	400 V 50 Hz	3phase
Main motor Power consumption 主電動機 消費電力	284 kW	(原設計290kW)
Main motor rated output 主電動機 定格出力	256 kW	
Main motor rated current 主電動機 定格電流	494 A	
Main motor starter system 起動方式	リレー・スター起動	
Range of controlled capacity 容量制御範囲	100 ~ 200 %	
Weight 運転重量	11519 kg	
Controller voltage and phase 制御電源	200V 50Hz 3φ	400/200Vのトランス付属
Installation location 使用環境	室内環境 (温度: 5~40℃、湿度: 10~95%)	

型式	Σ TBG*400XN5	
台数	3	
制御方式	冷(温)水出口温度PID制御	
容量	PID + ON-OFF制御	
燃焼	フオート弁方式	
溶液循環量	121	
能力	冷房最大	1407
	暖房最大	1178
冷水温度	入口 18.0 °C	出口 8.0 °C
温水温度	入口 46.6 °C	出口 55.0 °C
流量	121	
圧力損失	入口 32 kPa	
温度	121	
流量	121	
圧力損失	121	
燃料消費量 (*1)	燃料種別	13Aガス
	冷房	4610 MJ/h (4149.0)
	最大	100.0 m ³ /h
	暖房	5034 MJ/h (4530.6)
	最大	109.2 m ³ /h
供給圧力	98.1 kPa	
必要空気量 (*2)	1568 m ³ /h	
排ガス量 (*3)	2825 m ³ /h	
電源	2825	
電動機合計出力 (*4)	2825 kW	
電源容量	2825 kVA	
電源電流	35.7 A	
冷温水出入口	150 A	
冷却水出入口	200 A	
燃料入口	50 A	
排ガス接続口	198 × 668 mm × mm	
長さ (L)	5170 mm	
幅 (W)	2575 mm	
高さ (H)	2447 mm	
運転重量	15.8 ton	
搬入重量	14.2 ton	
生器伝熱面積	27.9 m ²	

熱源容量

熱源容量

定格エネルギー消費量

定格エネルギー消費量

は、高位発熱量(Hh=46.1MJ/m³)の場合を表します。又()は、真発熱量を示します。(*1参照)
は、25℃時を示します。(暖房最大時の値を示します。)(*2参照)

3.排ガス量は、200℃時を示します。(暖房最大時の値を示します。)(*3参照)

4.電動機合計出力は、常時稼働電動機の合計で示します。(*4参照)

5.冷温水系汚れ係数は、 $8.6 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 、冷却水系汚れ係数は、 $8.6 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ とします。

6.燃料入口口径、燃料の種類および供給圧力は、上表によります。

7.冷却水入口温度は、22℃より低下しないよう制御願います。

8.運転可能範囲は、10~100%負荷です。

9.冷温水系の最高使用圧力は、1580kPa(Gauge)、冷却水系の最高使用圧力は、1580kPa(Gauge)です。

10.性能公差は、JISB8622-1994によります。

(注1)冷却水入口温度の下限は、21℃です。

(注2)冷水、冷却水の水質は、清水(日本冷凍空調工業会の水質ガイドライン(JRA-GL-02-1994)に準拠するものとします。

No.2,4 竣工図(機器表(熱源機器))の確認方法

冷温熱源機器・冷却塔・熱交換器																				熱源設備				ポンプ											
名 称 記 号	型 式	冷却能力	加熱能力	冷水量	温水量	冷却水量	温度条件		損失水頭(参考)		最高使用圧力	成績 係数	騒音値 [dB(A)以下]	燃料消費率	動 力		運転制御	防振策	台数	設置場所	記 号 (名 称)	型 式	口 径	水 量	揚 程	背 圧	動 力		台数	設置場所					
		[kW]	[kW]	[l/min]	[l/min]	[l/min]	[℃]	[℃]	[kPa]	[kPa]	[kPa]			[kPa]	[Nm³/h]	[kW]							[kW]	[%以上]	[φ]	[l/min]	[m]	[kPa]			[kW]	[P]			
冷却塔	開放式超低騒音型(内部配管型)	1,962				4,008	39.0	32.0			40		67		7.5×2		スプリング		2	PH1F	冷却水ポンプ	小形渦巻ポンプ	150	4,008	45	1200	55	4	2	B2階熱源機械室					
CT-RB-1.2																	90																		
ガス炭素吸収式冷水発生機	ガス炭二重効用吸収式30%省エネ4+1型						18.0	8.0	100	110	1,580	1,580		75.0	9.6kVA	比例制御			2	B2階熱源機械室	冷温水1次ポンプ	小形渦巻ポンプ	150	4,008	45	1200	55	4	2	B2階熱源機械室					
RB-1.2							45.0	55.0						81.9																					
熱源の種別																				ポンプ種別															
冷却塔	開放式超低騒音型(内部配管型)	3,662				7,481	39.0	32.0			40		70.0		5.5×4		スプリング		1	PH1F	冷却水ポンプ	小形渦巻ポンプ	200	7,481	45	1200	90	4	1	B2階熱源機械室					
CT-RB-3																	90																		
ガス炭素吸収式冷水発生機	ガス炭二重効用吸収式30%省エネ4+1型	1,969	1,649	2,816	2,358	7,481	18.0	8.0	100	110	1,580	1,580		140.0	14.5kVA	比例制御			1	B2階熱源機械室	冷温水1次ポンプ	小形渦巻ポンプ	200	7,481	45	1200	90	4	1	B2階熱源機械室					
RB-3							45.0	55.0						152.9																					
冷却塔	開放式超低騒音型(内部配管型)	2,059				4,200							67.0		7.5×2	6.5×2	スプリング		1	PH1F	冷却水ポンプ	小形渦巻ポンプ	150	4,200	45	1200	55	4	1	B2階熱源機械室					
CT-TR-1																ヒーター	90																		
ターボ冷凍機	ターボ冷凍機(R-134a)	1,584				2,264	4.20					5以上		290	5.9kVA	比例制御	スプリング		1	B2階熱源機械室	冷温水1次ポンプ	小形渦巻ポンプ	125	2,264	25	980	18.5	4	1	B2階熱源機械室					
TR-1																	95																		
熱源容量																				1台あたり電動機出力															
冷水蓄熱槽	温度成層形コンクリート製	42,700	MJ	1								85%以上							1	B2階熱源機械室	蓄熱槽1次ポンプ	小形渦巻ポンプ	125	3,018	25	980	22	4	1	B2階熱源機械室					
蓄熱交換器	水-水プレート式(SUS304)	一次側	2,110	3															1	B2階熱源機械室	蓄熱槽2次ポンプ	小形渦巻ポンプ	125	3,018	20	980	18.5	4	1	B2階熱源機械室					
HEX-C		二次側		3																															
冷水低層系統熱交換器	水-水プレート式(SUS304)	一次側	622		889		8.0	18.0	98.1		1,200								1	B2階熱源機械室	冷水低層系統2次ポンプ	小形渦巻ポンプ	80	445	35	980	11	4	2	B2階熱源機械室					
HEX-L-C		二次側			889		19.0	9.0	98.1		980																								
温水低層系統熱交換器	水-水プレート式(SUS304)	一次側	478		684		55.0	46.6	98.1		1,200								1	B2階熱源機械室	温水低層系統2次ポンプ	小形渦巻ポンプ	125	1,908	35	980	22	4	3	B2階熱源機械室					
HEX-L-H		二次側			684		45.3	54.0	98.1		980																								
台数																				台数															
特																				特															
(1)電源周波数は50Hzとする。																				(1)電源周波数は50Hzとする。															
(2)冷却塔は内部配管型とし、基礎は引込ナットはSUS製とする。																				(2)動力1kW以上はスターデルタ始動方式とする。															
(3)冷却塔の床台は溶融亜鉛メッキ製とする。																				(3)軸封装置はメカニカルシールとする。															
(4)冷却塔には上部水槽蓋及び上部手摺を設置する。																				(4)動力30kW以上はインバーターに駆動対策をとる。															
(5)冷却塔は白煙防止機能付とする。																				(5)スプリング防振策(振動絶縁効率90%)付きとする。															
(6)冷却塔の外気条件は27℃WBとする。																																			
(7)冷却塔の耐震強度は1.5Gとする。																																			
(8)冷凍能力、加熱能力は上記記載の条件下における100%能力とする。																																			
(9)運転、停止の状態で表示及び一級故障表示の遠方監視用端子を設ける。																																			
(10)遠方発停用端子、緊急時停止用端子、異常停止表示灯(リレー付)を設ける。																																			
(11)運転時間計を設ける。																																			
(12)RB-1～3の燃料は都市ガス13Aとし、煤煙濃度計の電源端子(二次側)を設ける。																																			
(13)TR-1の主電動機はリアトルク始動方式とし、定格出力時における効率90%以上となる直結コンデンサーを設ける。																																			
(14)TR-1は、常に定格時における最大出力で運転するよう熱源機器本体の容量制御が働かないよう設定する。																																			
(15)冷水熱交換器はSUS製ドレン付を付属とし、保温カバー付きとする。																																			

熱源の種別

ポンプ種別

熱源容量

1台あたり
電動機出力定格エネルギー
消費量


台数

台数

- (1) 電源周波数は 50 Hz とする。
 (2) 冷却塔は内部配管型とし、基礎は A-1 号は SUS 製とする。
 (3) 冷却塔の架台は溶融亜鉛メッキ製とする。
 (4) 冷却塔には上部水槽蓋及び上部手摺を設置する。
 (5) 冷却塔は白粉防止機能付とする。
 (6) 冷却塔の外気条件は 27℃WB とする。
 (7) 冷却塔の耐震強度は 1.5G とする。

- (8) 冷却能力、加熱能力は上表記載の条件下における 100% 能力とする。
 (9) 運転、停止の状態表示及び一括故障表示の遠方監視用端子を設ける。
 (10) 遠方発停用端子、緊急時停止用端子、異常停止表示灯(プラー付)を設ける。
 (11) 運転時間計を設ける。
 (12) RB-1~3 の燃料は都市ガス 13A とし、煤油温度計の電源端子(二次側)を設ける。
 (13) TR-1 の主電動機はリアクトル始動方式とし、定格出力時における効率 90% 以上となる連絡コンデンサを設ける。
 (14) TR-1 は、常に定格時における最大出力で運転するよう熱源機器本体の容量制御が働かないよう設定する。
 (15) 冷水熱交換器は SUS 製フレキシブル管付とし、保温カバー付とする。

- (1) 電源周波数は 50 Hz とする。
 (2) 動力 11kW 以上はスターデルタ始動方式とする。
 (3) 軸封装置はメカニカルシールとする。
 (4) 動力 30kW 以上はインバータに駆動対策を施す。
 (5) スプリング防振架台(振動絶縁効率 80% 付)きとする。

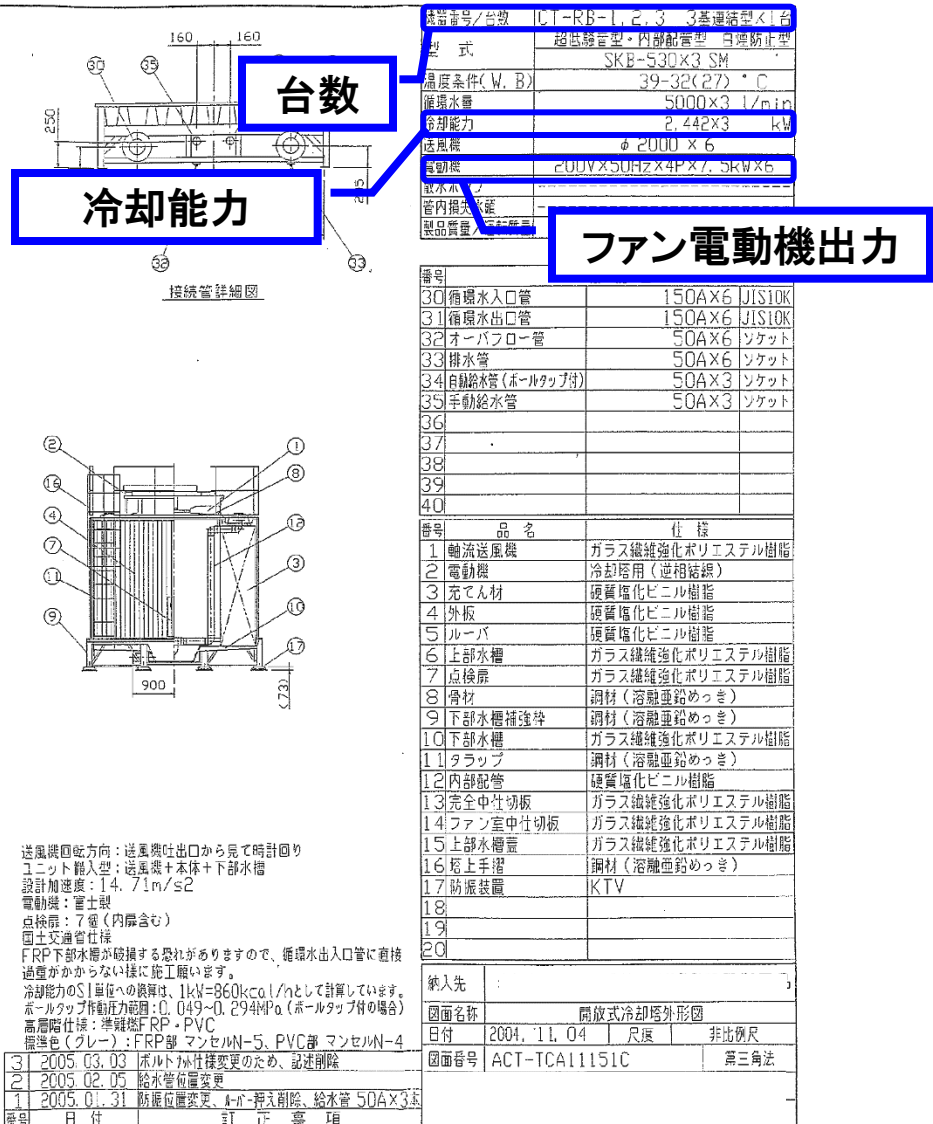

No.4, 32 機器完成図(ポンプ・ファン)の確認方法

機器明細書

ポンプ種別

※ L-S: 直入 R: リアクトル
 ▲: スターデルタK: クローズドトラクション
 C: コンドルファV: Vスター

Page: 1

機器番号	用途 ポンプ型式 備考	設置 階	吸込 口径 mm	吐出 口径 mm	吐出量 m ³ /min または l/min	全揚程 m	同期 回転 速度 min ⁻¹	押込 圧力 Kpa	出力 kw	電圧 V	起動 方式 ※
CDP- RB- 1,2,3	冷却水ポンプ GDFM-200X1505M-4M45	3	200	150	5 m ³ /min	33m	1500	1200	45	3	200
CHP- RB- 1,2,3	冷温水1次ポンプ GDFL-1255M-4M11	3	125	100	2.016 m ³ /min	20m	1500	980	11	3	200
CDP- TR- 1	冷却水ポンプ GDFM-1505M-4M30	1	150	125	3.851 m ³ /min	33m	1500	1200	30	3	200
CP- TR- 1	冷水1次ポンプ GDFM-1255M-4M15	1	125	100	2.268 m ³ /min	20m	1500	980	15	3	200
CP- HEX- 1	蓄熱槽1次ポンプ GDFM-1505M-4M22	1	150					980	22	3	200 INV
CP- HEX- 2	蓄熱槽2次ポンプ GDFM-1505M-4M18	1	150	125	3.018 m ³ /min	20m	1500	980	18.5	3	200 INV
CP- L- 1,2	冷水低層系統2次ポンプ GDFM-805M-4M5.5	2	80	65	0.412 m ³ /min	35m	1500	980	5.5	3	200 INV
CP- H- 1~3	冷水高層系統2次ポンプ GDFM-1255M-4M15	3	125	100	1.45 m ³ /min	35m	1500	980	15	3	200 INV
HP- L- 1,2	温水中層系統2次ポンプ GDFM-805M-4M5.5	2	80	65	0.338 m ³ /min	35m	1500	980	5.5	3	200 INV
CHP- H- 1~3	冷温水高層系統2次ポンプ GDFM-1255M-4M15	3	125	100	1.45 m ³ /min	35m	1500	980	15	3	200 INV

台数

1台あたり
電動機出力

ファン用途

送風機一覧表

使用地域: 50Hz

機器番号	系統名	仕様 機種番号	風量 CMH	静圧 Pa	出力 kW	電源 3φ V	台数	備考
EF-RT-B1F	B1階飲食店舗 (客席)	NM #2-1	4200	350	1.5	200	1	床スプリング
EF-KT-B1F	B1階飲食店舗 (厨房)	MFK #3 1/2-1	14000	550	7.5	200	1	床片特型 ドレン抜 きスプリング
SF-ER-B2F	B2階電気室	MF #3 1/2-4	13000	450	5.5	400	1	床
SF-MDF-B2F	B2階MDF室	NM #1 1/2-1	1600	550	0.75	200	1	床
SF-GE-B2F	B2階自家発電室	LLA #2 1/2-4	5000	600	2.2	400	1	床
SF-NMR-B2F	B2階熱源機械室	MF #4 1/2-4	22900	500	11	400	1	床
SF-WMR-B2F	B2階受水槽室	MF #2 1/2-4	5200	500	2.2	200	1	床
SF-FP-B2F	B2階消火ポンプ 室	NM #1 1/4-1	1150	650	0.75	200	1	床
SF-GB-B2F	B2階ガス消火室	NM #1 1/4-1	1350	650	1.5	200	1	床
SF-RW-B2F	B2階中水処理室	MF #2 1/2-4	6100	600	3.7	200	1	床
SF-DST-B2F	B2階ごみ処理室	MF #3 1/2-4	11150	500	5.5	200	1	床
SF-ER-PH1F	PH1階電気室	MF #3-4	8800	450	3.7	400	1	床
SF-EV1-PH2F	PH2階EV機械室	NM #2-1	3550	450	1.5	200	1	吊
EF-ER-B2F	B2階電気室	MF #3 1/2-4	13000	450	5.5	400	1	床
EF-MDF-B2F	B2階MDF室	HFS-180TU	1600	200	0.55	200	1	吊
EF-GE-B2F	B2階自家発電室	MF #2 1/2-4	5000	450	2.2	400	1	床
EF-NMR-B2F	B2階熱源機械室	MF #4-4	14500	350	5.5	400	1	床
EF-WMR-B2F	B2階受水槽室	MF #2 1/2-4	5200	300	1.5	200	1	床
EF-FP-B2F	B2階消火ポンプ 室	NM #1 1/4-1	1150	350	0.4	200	1	床
EF-GB-B2F	B2階ガス消火室	NM #1 1/4-1	1350	400	0.75	200	1	床
EF-RW-B2F	B2階中水処理室	MF #2 1/2-4	6100	350	2.2	200	1	床
EF-DST-B2F	B2階ごみ処理室	LLA #41/2-4	11150	750	3.7	200	1	床
EF-PK-B2F	B2階排出口	LLA #41/2-4	16500	650	5.5	200	1	床
EF-PK1-2-B1F	B1階駐車場	MF #6-4	43000	600	18.5	200	2	床スプリング

電動機出力

台数

No.4 機器完成図(ポンプ)の確認方法


GDF-4M形うず巻ポンプ外形寸法図(50Hz)

($\phi 200 \times \phi 150$)

Model	Suction Bore	Discharge Bore	Capacity	Total head	Back Pressure	Motor Output	Quantity
仕様	吸込口径	吐出口径	吐出量	全揚程	押込圧力	電動機出力	台数
GDFM-200X1505M-4M45	200	150	5.0	33	1200kPa	45	3

Three phase 三相 200V (22~75kW) Synchronous speed 同期回転速度 1,500rpm Poles 極数 4P
 400V (80kW) Standard accessory 標準付属品 • 標準付属品 • 特別付属品
 Foundation bolts 基礎ボルト 1組 Yokes クラビ

1台あたり電動機出力
台数

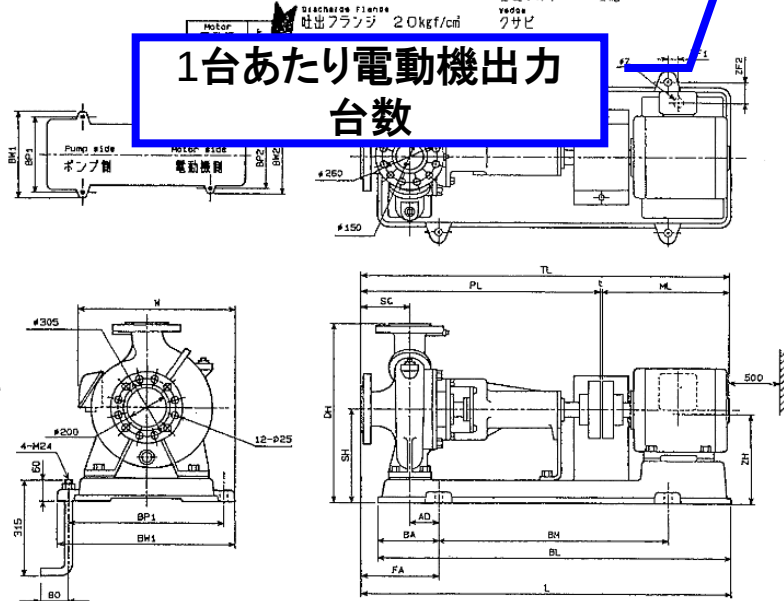

モーター寸法: 別紙詳細図参照下さい

		Unit : mm																									
Bore 口径 (mm)	Model 形式	Motor 電動機 (kw)	Base ベース						Combination 組合										Others その他				Weight 重量 (kg)				
			BL	BA	BM	BPI	BP2	BW1	BW2	PL	SC	SH	TL	LAO	FA	W	L	ZF1	ZF2	ZH	Z	ML		TG	GM		
200	GDFL-200X1505M-4M22	22	1276	214	840	600	490	668	558	680	160	365	740	1302	95	255	523	1317	-51	8	344	65	603	426			
	GDFL-200X1505M-4M30	30	1276	214	840	600	490	668	558	680	160	365	740	1302	95	255	523	1317	-51	8	344	65	603	442			
	GDFL-200X1505M-4M37	37	1276	214	840	600	490	668	558	680	160	365	740	1472	95	255	-	1317	-88	147	625	78	778	485			
	GDFM-200X1505M-4M37	37	1434	241	940	670	550	740	620	830	180	420	820	1612	120	280	-	1473	-70	177	680	78	778	579			
	GDFM-200X1505M-4M45	45	1434	241	940	670	550	740	620	830	180	420	820	1612	120	280	-	1473	-70	177	680	78	778	599			
150	GDFM-200X1505M-4M35	35	1434	241	940	670	550	740	620	830	180	420	820	1633	120	280	-	1473	-57	177	685	82	819	645			
	GDFM-200X1505M-4M55	55	1434	241	940	670	550	740	620	830	180	420	820	1633	120	280	488	1473	-57	177	685	82	819	678			
	GDFM-200X1505M-4M75	75	1629	281	1060	670	570	740	740	830	180	420	870	1700	160	320	518	1668	-177	187	771	78	886	791			
	GDFM-200X1505M-4M90	90	1629	281	1060	670	570	740	740	830	180	420	870	1740	160	320	518	1668	-177	187	771	78	886	818			

Paint color Gray Munsell chroma
 塗装色: グレー マンセル No. 2.5PB5.1/0.8

PUMP PERFORMANCE CURVE
 ポンプ標準試験成績表


Model	Capacity	Total head	Synchronous speed	Motor output
形式	吐出量	全揚程	同期回転速度	モーター出力
GDFM-200X1505M-4M45	5.0 m ³ /min	33 m	1500 min ⁻¹	45 kW

Rating	Bore	Capacity	Total head	Synchronous speed	Motor output
規定値	口径	吐出量	全揚程	同期回転速度	モーター出力
200X150	mm	5.0 m ³ /min	33 m	1500 min ⁻¹	45 kW

Motor	Capacity	Total head	Synchronous speed	Motor output
試験モーター	吐出量	全揚程	同期回転速度	モーター出力
45	45	45	45	45


Item	1	2
計測項目	1	2
Capacity	0	1.94
吐出量 m ³ /min	0	1.94
Total head	37.9	38.7
全揚程 m	37.9	38.7
Shaft power	21.6	29.6
軸動力 kW	21.6	29.6
Pump efficiency	0	41.4
ポンプ効率 %	0	41.4

モーターの確認

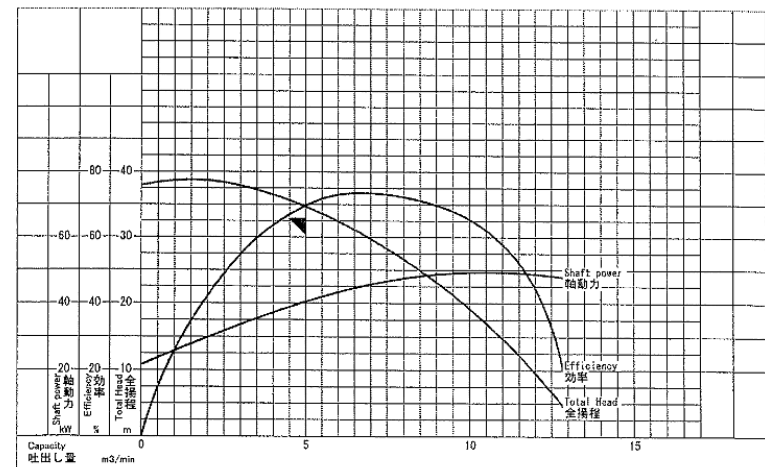

No.4 計装図・動作説明書(熱源機器・ポンプ)の確認方法

熱源廻り制御 1 set

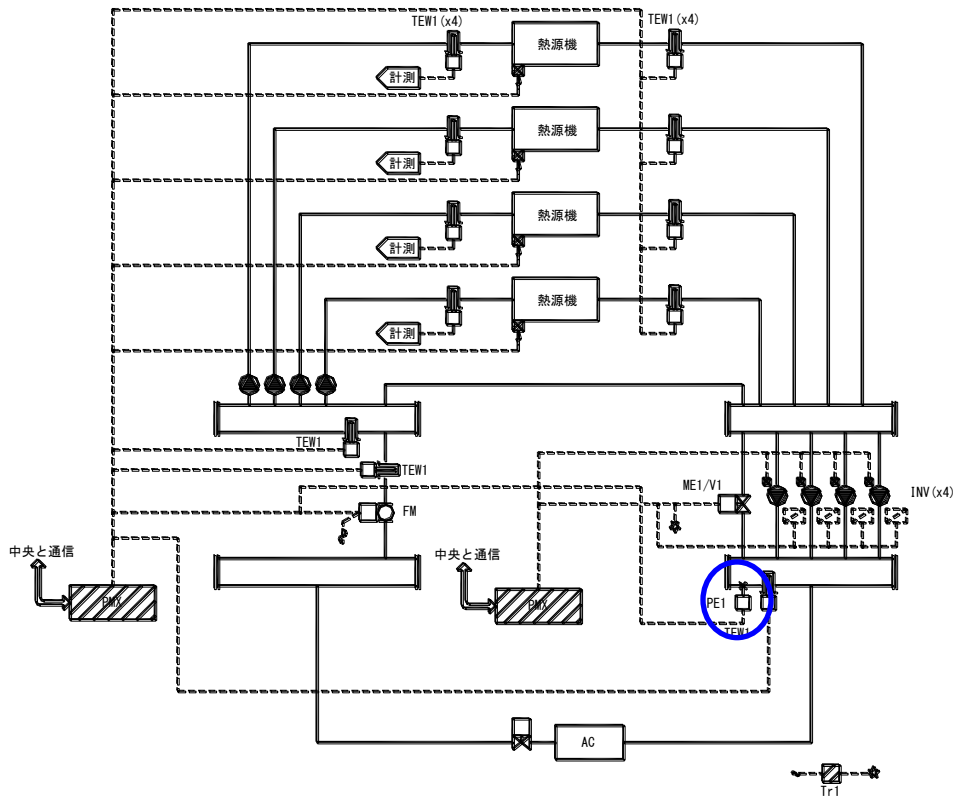


制御

制御項目

1. 熱源機台数制御

・熱量による台数制御


負荷熱量により熱源機の必要台数を演算し、下図のように発停制御を行う。又、熱源機の自動ローテーションを行う。故障機については台数制御対象から除外するものとする。

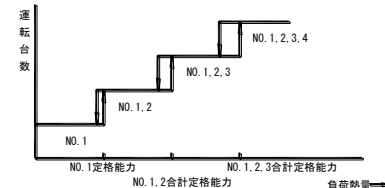

尚、熱源機の能力の変動等の補正のため、往温度により増段、還ヘッダー内温度により減段の補正を行う。


2. 2次ポンプ台数制御

負荷流量により2次ポンプ必要台数を演算し、下図のように発停制御を行う。又、ベースポンプの自動ローテーションを行う。故障機については台数制御対象から除外するものとする。

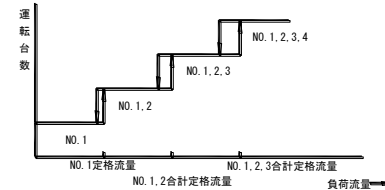


3. 送水圧力制御

吐出圧により、下図のように、インバータの比例制御及び、バイパス弁のON/OFF制御を行う。



4. 低負荷時における推定末端圧制御

低負荷時の搬送動力を削減する為に、吐出圧設定値を負荷流量に応じて変化させる。




5. 中央監視システムとの通信 (発停・監視・設定・計測)

- (注記) 1. 熱源機と1次ポンプ、冷却水ポンプ及び、冷却塔ファンの運動配線並びにインターロック渡り配線工事は本工事とする。
2. 運動シーケンス回路は熱源機の機側盤内回路及び、動力盤内回路を使用する。
3. IN V及び、その調整は電気工事区分とする。

No.4,32 竣工図(動力盤負荷表)の確認方法


設置階	制御盤名称 (11V)形式	幹線番号	主幹器具定格 電圧種類 負荷容量 最大負荷	接続図	負荷 番号	配線配管サイズ	負 荷				線 位 装 置					運転	イン タロック	防 災 停 止
							機器記号	負 荷 名 称	電圧 (V)	容量 (KVA)	主回路 方式	分岐開閉器	始動 方式	操作 制御 方式	操作 制御 スイッチ			
B2F	P-B2-9	IAP-301	AC 63.4		CV14* -3C x2 E8* (E51)	CP-HEX-1	蓄熱槽 1 次ポンプ	200	22.0	Y1-kk	E225/125	Y1-X	15-2	I		※2	※2	
					CV14* -3C x2 E8* (E51)	CP-HEX-2	蓄熱槽 2 次ポンプ	200	18.0	Y1-kk	E225/125	Y1-X	15-2	I				
					CVT22* E5 5* (E39)	RB-2	ガス焚吸収式冷温水発生機	200	11.0	A1	100/75							
					CV5 5* -3C x2 E5 5* (E39)	CHP-RB-2	冷温水 1 次ポンプ	200	11.0	L1	E100/75	LX	2-a	I				
		IAP-302	AC 45.0		CV8* -3C x2 E8* (E51)	CP-TR-1	冷水 1 次ポンプ	200	15.0	Y1	E100/100	YX	2-a	I		※4	※4	
					CVT22* x2 E14* (E75)	GDP-TR-1	冷却水ポンプ	200	30.0	Y1	E225/175	YX	2-a	I				
		IAP-202	AC 45.8		CV5 5* -3C x2 E5 5* (E39)	CHP-RB-1	冷温水 1 次ポンプ	200	11.0	Y1	E100/75	YX	2-a	I		※1	※1	
					CV14* -3C E5 5* (E39)	RB-3	ガス焚吸収式冷温水発生機	200	11.0	A1	100/75							
					CV5 5* -3C x2 E5 5* (E39)	CHP-RB-3	冷温水 1 次ポンプ	200	11.0	Y1	E100/75	YX	2-a	I				
					CV14* -3C E5 5* (E39)	RB-1	ガス焚吸収式冷温水発生機	200	11.0	A1	100/75							

15-2 可変運転機 (バイパス回路付)

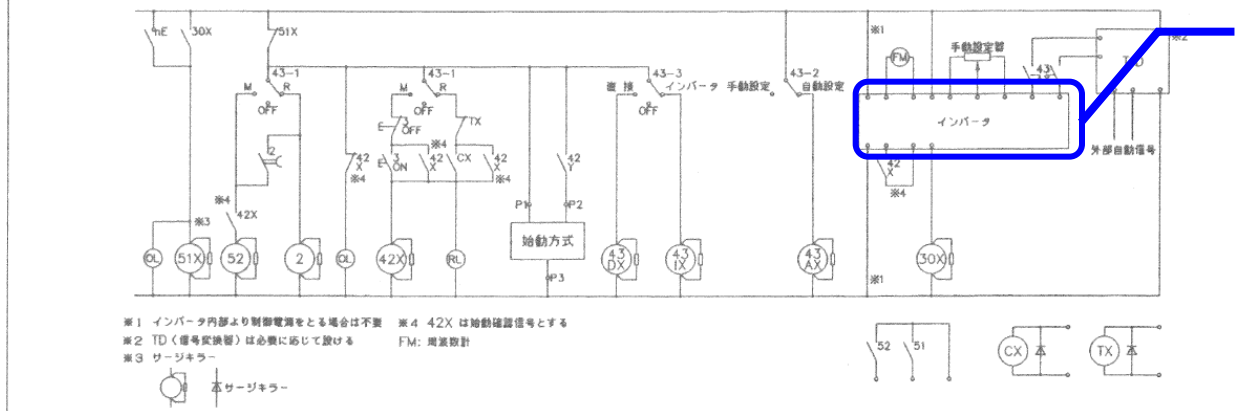

インバータ

No.21,24 機器完成図(空調機)の確認方法

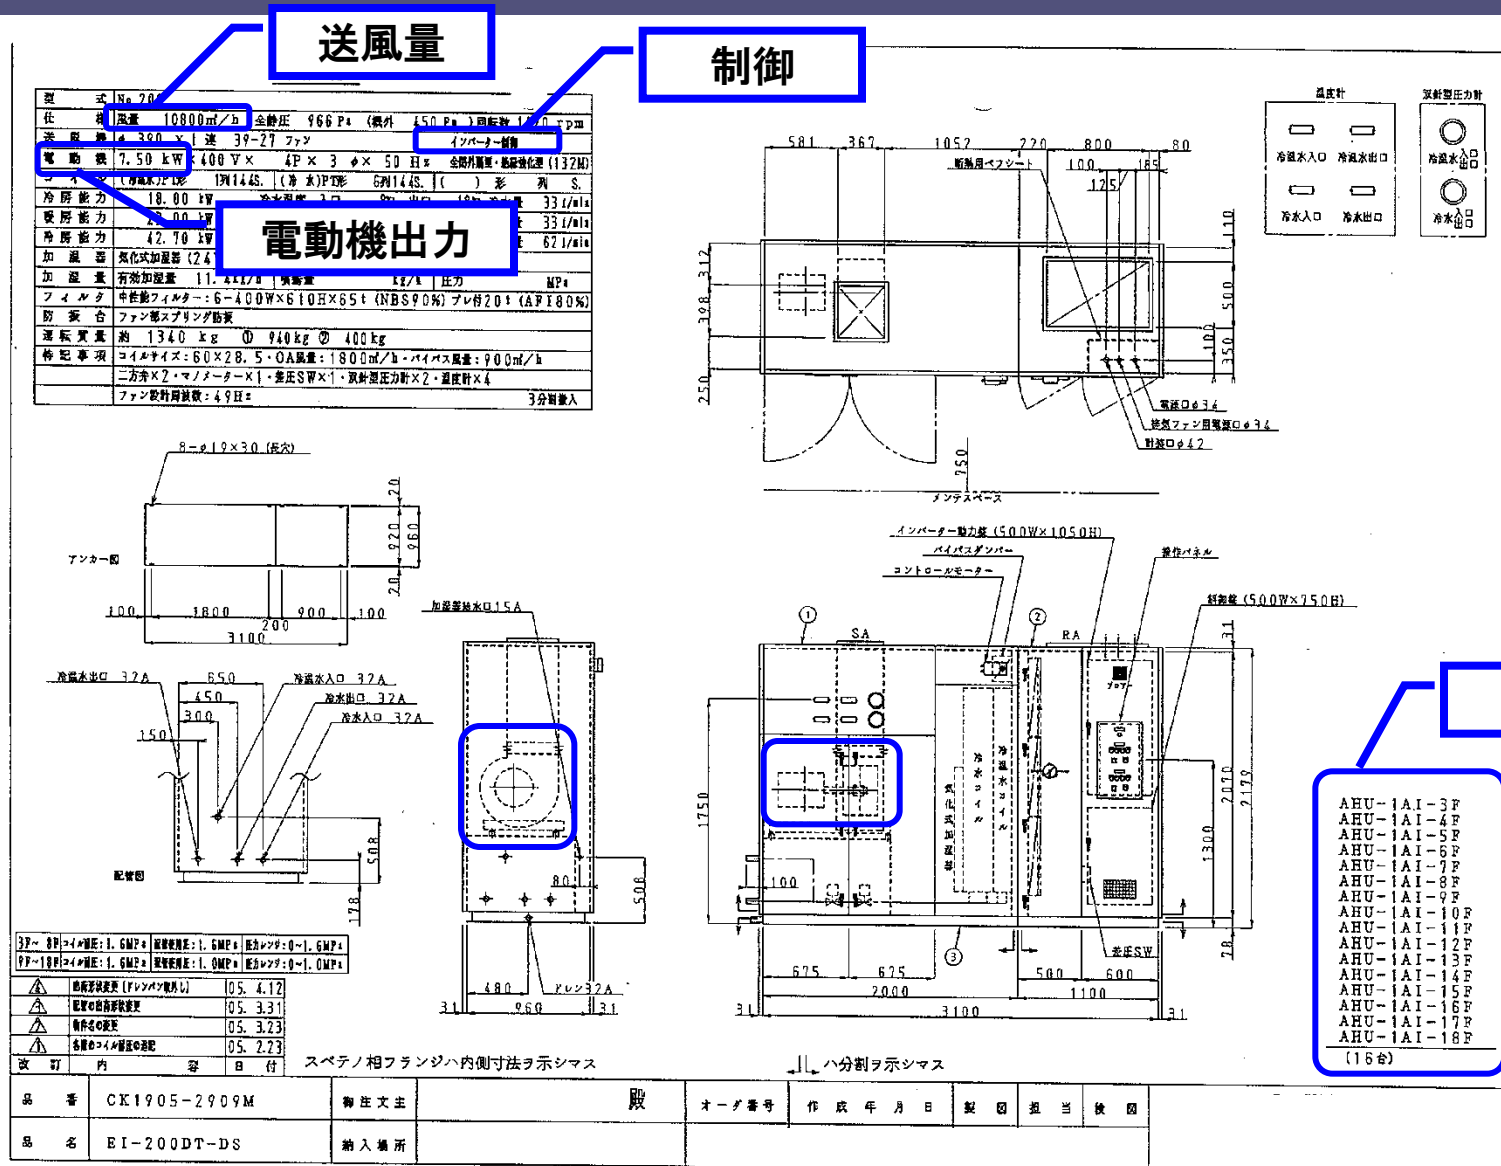

No.21, 25 竣工図(機器表(空調機))の確認方法

空調機用途

外気量

送風量

加湿器の有無

電動機出力

台数

空調設備

ユニット形空調機・コンパクト形空調機

記 号 (名 称)	型 式	風 量				冷水コイル			温水コイル			コイル空気条件								加湿器	送風機	送風機		フィルター	全熱交換器				台 数	設置場所				
		給気量	送気量	外気量	排気量	冷却能力	冷水量	コイル 列数	加熱能力	温水量	コイル 列数	冷却コイル				加熱コイル						型 式	加湿量		機外静圧	動 力	機外静圧	動 力			型 式	外気量	排気量	効率
		[CMH]	[CMH]	[CMH]	[CMH]	[kW]	[l/min]	(参考)	[kW]	[l/min]	(参考)	入口	出口	入口	出口	入口	出口	入口	出口			[kg/h]	[Pa]		3φ 200V [kW]	[Pa]	3φ 200V [kW]				[CMH]	[CMH]	[%]	
AHU-ER-B2F (B2階電気室)	床置コンパクト形	14,700	14,700	0	-	78.5	113	6				35.0	23.3	20.0	18.9							400	11.0	-	-	プレ				2	B2階空調機室			
AHU-BKY-B2F (B2階 バックヤード)	床置コンパクト形	5,000	-	5,000	-	67.5						33.4	26.6	16.4	15.4	0.8	-3.3	35.4	13.9	気化式	31.8	450	3.7	-	-	プレ+中性能				1	B2階外調機室			
AHU-RT-B1F (B1階飲食店舗(客席))	床置コンパクト形	4,200	-	4,200	-	56.3	81	8	50.8	73	4	33.4	26.6	16.5	15.5	0.8	-3.3	35.4	13.9	気化式	26.7	450	5.5	-	-	プレ+中性能				1	B2階空調機械室			
AHU-KT-B1F (B1階飲食店舗(厨房))	床置コンパクト形	14,000	-	14,000	-	53.1	77	8	69.4	100	4	33.4	26.6	25.0	23.9	0.8	-3.3	15.0	4.9		450	11.0	-	-	プレ+中性能				1	B2階空調機械室				
AHU-EH-1F (1階エントランスホール)	床置コンパクト形	10,800	8,800	2,000	-	71.8	103	6	92.3	133	4	29.0	21.5	16.4	15.4	18.1	11.3	42.4	20.0	気化式	12.7	450	15.0	-	-	プレ+中性能				1	B1階空調機械室			
AHU-HL-1F (1階多目的ルーム)	天井コンパクト形	3,700	2,020	1,680	800	33.8	49	6	18.0	26	4	28.0	21.0	15.2	14.2	16.3	10.1	34.6	17.1	気化式	4.8	450	7.5	-	-	プレ+中性能				1	1階天井裏			

特 (1) 冷水・温水出入口温度条件 冷水 9~19℃、温水 54~44℃とする。

(2) 送風機・送風機は機内にて防振とし、絶縁効率90%以上とする。

(3) プレフィルターは、重量法50%以上とし、洗浄再生式とする。

(4) 中性能フィルターは比色法90%以上とし、コンパクト形用は厚さ150mm以下とする。

(5) 差圧計付とする。

(6) フィルターの予備は100%付属とする。

(7) コイル通過風速は3.0m/s以下とする。

記 (8) 動力11kw以上はスターデルタ始動方式とする。

(9) 各セクションに点検口、マリンランプを設ける。

(10) フィルター等の圧損は機内静圧とする。

(11) 加湿は気化式とし、電動二方弁は組込みとする。

(12) AHU-HL-1Fの風量調整機構はインバーター方式とし、インバーター壁(機内組込)は付属とする。

(13) インバーター壁は、バイパス回路及びノイズフィルター付とする。

(14) AHU-HL-1Fの電動二方弁及び計装機器は自動制御メーカーからの支給品を組込むものとし、配管配線を行うものとする。

(15) 空調ドレントラップ及びコイル水抜き配管組込みとする。

(16) コイル耐圧は980kPaとする。

(17) 許容騒音レベルの測定はJIS B 8731に定める普通騒音計を用いて測定、測定位置は本体ケーシング面より1.5m、床より1.0mとする。

(18) 搬出入を考慮した分割可能型とする。

No.21, 25 機器完成図(空調機)の確認方法

空調機用途

空気調和機仕様表

物体名:

系統名	型式	送風機				電動機 3相 400V 50Hz	冷温水コイル																加湿器				フィルター	備考	コイルサイズ			面速										
		台数	SA	静圧Pa			風量 m³/min	送風機 型式	風量 m³/min	防塵 等級	防塵 方法	冷水入口 8.0℃ 冷水出口 18.0℃				温水入口 55.0℃ 温水出口 45.0℃				冷水入口 8.0℃ 冷水出口 18.0℃				加湿器 型式	加湿量 Kg/h	フィルター型式			効率 %	H	W		D									
				全	機外							機内	能力 kW	水量 l/min	能力 kW	水量 l/min	能力 kW	水量 l/min	能力 kW	水量 l/min	能力 kW	水量 l/min	能力 kW											水量 l/min								
AHU-1AP-3~18F	EI 200 DT	18	SA	988	450	518	10,800	29-27	INV	スプリング防塵	7.50	49	PT	1	144	N	18.00	33.0	27.2	23.2	15.8	14.8	22.00	33.0	18.5	11.6	24.0	14.0	PT	6	144	N	42.70	82.0	炭化式加湿器	11.4	中性細フィルター プレフィルター	NBS-90% AFI-90%		60	28.5	2.72
AHU-1AP-3~18F	EI 75 DT	18	SA	917	300	217	2,900	29-21	INV	スプリング防塵	1.50	73	PT	4	144	N	12.20	19.0	28.0	18.7	16.5	15.5	8.80	19.0	22.0	13.9	28.8	16.8									48	13.5	2.54			
AHU-1BI-3~18F	EI 125 DT	18	SA	888	400	498	8,600	32-24	INV	スプリング防塵	3.70	65	PT	1	144	N	11.00	21.0	27.2	20.2	15.8	14.8	14.00	21.0	18.5	11.6	24.5	13.9	PT	6	144	N	21.30	38.0	炭化式加湿器	7.0	中性細フィルター プレフィルター	NBS-90% AFI-90%		48	22.5	2.63
AHU-1BP-3~18F	EI 30 DT	18	SA	428	250	179	1,500	26-12	INV	スプリング防塵	0.75	52	PT	4	144	N	5.10	8.0	28.0	18.7	16.5	15.5	3.90	8.0	22.0	13.9	28.8	16.8									24	12.0	2.24			
AHU-2AI-3~18F	EI 200 DT	18	SA	958	450	518	10,800	39-27	INV	スプリング防塵	7.50	49	PT	1	144	N	18.00	33.0	27.2	23.2	15.8	14.8	22.00	33.0	18.5	11.6	24.5	14.0	PT	6	144	N	42.70	82.0	炭化式加湿器	11.4	中性細フィルター プレフィルター	NBS-90% AFI-90%		60	28.5	2.72
AHU-2AP-3~18F	EI 75 DT	18	SA	498	300	168	3,700	29-21	INV	スプリング防塵	1.50	71	PT	4	144	N	12.80	19.0	28.0	18.7	16.5	15.5	6.20	19.0	22.0	13.9	28.8	16.8									48	13.5	2.46			
AHU-2BI-3~18F	EI 125 DT	18	SA	898	400	498	8,600	32-24	INV	スプリング防塵	3.70	65	PT	1	144	N	11.00	21.0	27.2	20.2	15.8	14.8	14.00	21.0	18.5	11.6	24.5	14.0	PT	6	144	N	28.10	38.0	炭化式加湿器	7.0	中性細フィルター プレフィルター	NBS-90% AFI-90%		48	22.5	2.63
AHU-2BP-3~18F	EI 30 DT	18	SA	545	250	235	2,000	26-12	INV	スプリング防塵	0.75	60	PT	4	144	N	6.80	10.0	28.0	18.7	16.5	15.4	4.80	10.0	22.0	13.9	28.7	16.2									24	12.0	2.89			

電動機出力

送風量

加湿器の有無

台数

コイル空気条件 上段：設計値 下段：製造者選定値

No.22 機器完成図(パッケージ形空調機)の確認方法

OPAC-MDF-B2F

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書

形 名	PUHY-P224M-E	台数	記号
電 源	三相 200V 50Hz	冷 房	暖 房
能力	空気 室内側 乾球温度/湿球温度	kW	22.4
条件	室外側 乾球温度/湿球温度	°C	27/19
低温能力 (外気乾球温度2°C、湿球温度1°C)	kW	—	7/6
電気特性	定格消費電力	kW	6.14
電 圧	電 圧	V	—
運転電流	運転電流	A	19.68
始動電流	始動電流	A	90
運 転 音	運 転 音	dB	56
送風機	形式 × 個数	プロペラファン×1	200
風 量	風 量	m³/min	0.38
電動機出力	電動機出力	kW	4.7
形 式	形 式	全密封形	0.045
圧縮機	電動機出力	kW	0.045
クランクケースヒータ	クランクケースヒータ	kW	0.045
法定冷凍トン	法定冷凍トン	—	—
冷媒/冷凍油	冷媒/冷凍油	R410A(7.0kg)/エステル油	—
外 装	外 装	塗装溶剤重鉛メッキ鋼板 マンセル 5Y8/1	—
外形寸法 (H×W×D)	外形寸法 (H×W×D)	1640×990×840	—
熱交換器形式	熱交換器形式	クロスフィンチューブ	—
高 圧 保 護	高 圧 保 護	圧力センサー、圧力開閉器 (4.15MPa)	—
圧縮機/送風機	圧縮機/送風機	過電流保護、過電圧保護、過熱保護	—
インバータ	インバータ	過電流保護、過電圧保護	—
冷媒配管サイズ 液/ガス	冷媒配管サイズ 液/ガス	φ9.52フレア/φ19.05ロー付	—
室内ユニット接続	室内ユニット接続	室外ユニット容量の50～130%まで	—
総容量	総容量	P22～P280/1～13台	—
能力/台数	能力/台数	—	—
質 量	質 量	215	—
実 長/相 当 長	実 長/相 当 長	150/175	—
総延長/第1分岐以降	総延長/第1分岐以降	300/40	—
高低差	高低差	室内機下の時40 (冷房時外気10°C(乾球温度)以下で4)、室外機上の時50	—
外機～内機	外機～内機	15	—
最小電線太さ	最小電線太さ	8mm²	—
配線用遮断器	配線用遮断器	40A	—
漏電遮断器	漏電遮断器	40A 100mA 0.1sec以下	—
アース線	アース線	3.5mm²	—
伝 送 線	伝 送 線	1.25mm²以上 (シールド線 CWS, GPEVS)	—
最 遠 配 線 長	最 遠 配 線 長	500m以内	—
最 遠 配 線 長	最 遠 配 線 長	200m以内	—
リモコン配線 (MAリモコン時)	リモコン配線 (MAリモコン時)	最大200m (0.3～1.25mm²ケーブル使用時)	—
使用温度範囲	室内	°C	—
室内	室内	°C	—
室外	室外	°C	—
室外	室外	°C	—
別 売 部 品	別 売 部 品	圧力計、防露ラード、集中デレンファン	—
付 属 品	付 属 品	冷媒接続管、電線管取付板	—
特記事項、標準仕様等	特記事項、標準仕様等	—	—
1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件で運転した場合の最大能力です。	2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。	3. 運転音は無音室での値です。(騒音計 A特性値)	4. ガス側の現地配管は付属の冷媒接続管にロー付の上、室外ユニットに接続ください。
5. 室外使用温度範囲は接続室内ユニット容量、または室内ユニットとの位置関係で異なる場合があります。	6. 本製品を長く安心してご利用頂くには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—


注 意 事 項

OPAC-MDF-B2F

用途

冷却能力
加熱能力冷房時エネルギー消費量
暖房時エネルギー消費量インバータ
制御

No.23～29計装図・動作説明書(空調機)の 確認方法

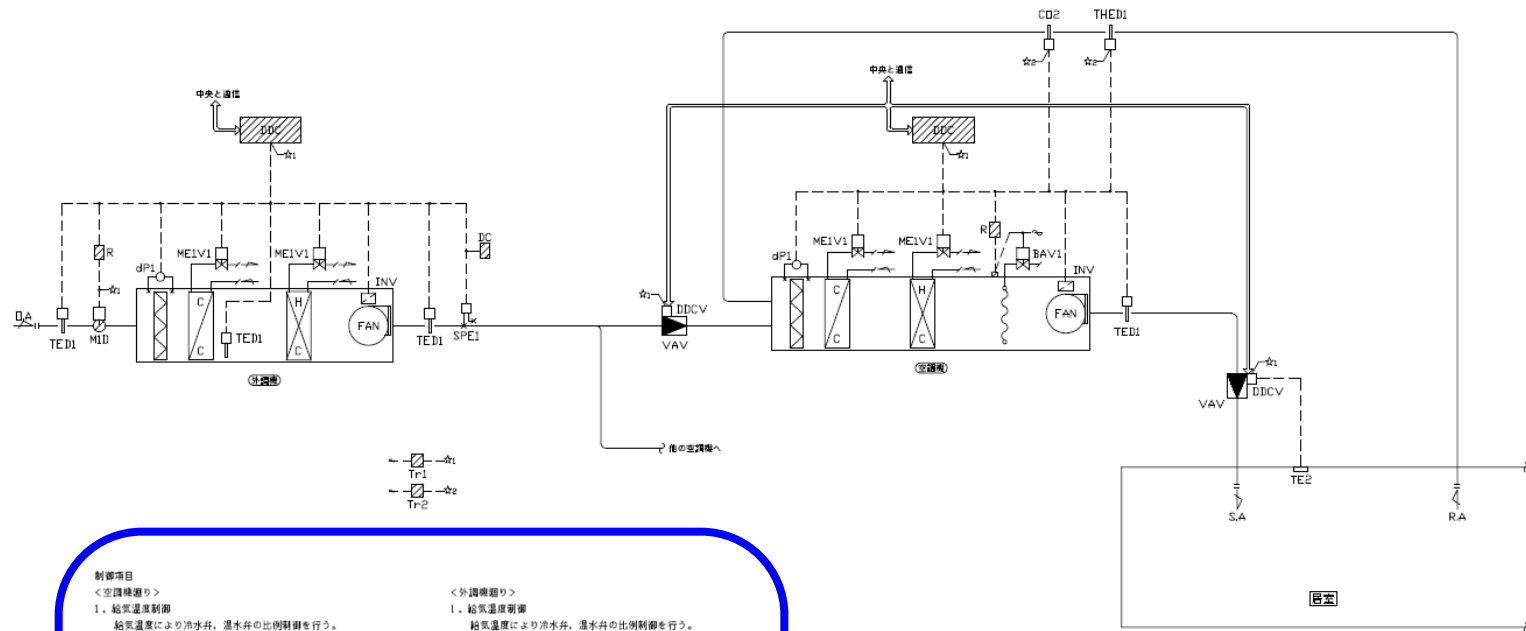

制御項目

<空調機内>

1. 給気温度制御
給気温度により冷水弁、温水弁の比例制御を行う。
2. 比例等自動調整制御
給気温度変化を監視し、比例等自動調整制御を行う。
3. 濃気温度制御
濃気温度により加湿器のON/OFF制御を行う。
4. ウォーミングアップ制御
立ち上がり時、外気VAVを開とし予冷/予熱を行う。
また、加湿は禁止とする。
5. CO2濃度制御
濃気CO2濃度により外気VAVの比例制御を行う。
6. 給気風量制御
各VAVの風量設定値をコントローラ通信により受信し、必要風量を算出する。
この必要風量により給気ファンインバータの回転数制御を行う。
また、静圧不足の検出により回転数の補正を行う。
7. 給気温度ロードリセット制御
各VAVの制御状態(風量設定値・室内温度)と空調機の制御状態から給気温度設定値を自動的に変更する。
8. 空調機停止時のインターロック制御
(対象：2方弁/加湿器/VAV)
9. 中央監視システムとの通信
(発停、状態、設定、計画)

<外機機内>

1. 給気温度制御
給気温度により冷水弁、温水弁の比例制御を行う。
2. 比例等自動調整制御
給気温度変化を監視し、比例等自動調整制御を行う。
3. 凍結防止制御
1) 起動遅延制御
起動指令時に外気取入ダクト内温度が設定値以下の時、一定時間ファンの起動を遅延、冷水弁を設定開度とする事により凍結防止を行う。
2) コイル出口温度監視
4. 給気静圧制御
給気ダクト静圧により給気ファンインバータの回転数制御を行う。
5. 空調機停止時のインターロック制御
(対象：ダンパ/2方弁)
6. 中央監視システムとの通信
(発停、状態、設定、計画)

<VAV内>

1. 室内温度制御
室内温度によりVAVの比例制御を行う。
2. 中央監視システムとの通信
(発停、状態、設定、計画)

(注記) 1. 1INV本体及び、その調整は電気設備工事とする。

制御

換気設備						設置場所
記 号 (名 称)	型 式	排風機		動 力 3φ 200V [kW]	台 数	
		排気量	静 圧			
		[CMH]	[Pa]			
EF-SH-B2F (B2階清掃員控室)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1 1/4	450	350	0.2	1	B2階清掃員控室
EF-KY-B2F (B2階休憩室)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1	150	350	0.2	1	B2階休憩室
EF-KM-B2F (B2階仮眠室)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1	50	350	0.2	1	B2階仮眠室
EF-LC-B2F (B2階ロッカー)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1 1/4	450	350	0.2	1	B2階ロッカー
EF-SW-B2F (B2階シャワー室)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1	200	350	0.2	1	B2階シャワー室
EF-WC1-B2F (B2階トイレ1)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1 1/2	800	350	0.3	1	B2階トイレ1
EF-WC2-B2F (B2階トイレ2)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1 1/2	1,000	350	0.3	1	B2階トイレ2
EF-ST1.2-B2F (B2階倉庫1.2)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1 1/2	800	350	0.3	1	B2階倉庫1.2
EF-ST3-B2F (B2階倉庫3)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1 1/2	700	350	0.2	1	B2階倉庫3
EF-ST4-B2F (B2階倉庫4)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1	200	350	0.2	1	B2階倉庫4
EF-HW-B2F (B2階給湯室)	消音BOX付シロッコ 天吊 #1	200	400	0.2	1	B2階給湯室

電

1) 天井屑を除く天吊形送・排風機は全て防振吊りとする。床置型の送排風機は防振基礎とする。
天吊形送風機(呼び番号2以上)は形鋼製架台に防振材(ゴム)を介して取付けるとし、ストッパーはボルト形とする。

(2) 防振装置の絶縁効率率は90%以上とする。

(3) 送・排風機はベルト駆動とする。但し消音ボックス付の羽根基準外径250φ(呼び番号1 1/2)以下の遠心送・排風機は電動機直動形でもよい。

(4) 屋外設置の送排風機の防振架台は溶融亜鉛メッキとする。

(5) 消音ボックス付の電動機の許容騒音値は45dB(A)以下とし、測定方法はJIS B 8330による。


(6) EF-SW-B2F、EF-KT-B1Fには水抜きを取り付け、電動機は全閉防つ型とする

No.32 機器完成図(ファン)の確認方法

建築設備用

汎用多翼送風機 外形寸法図


MF#3 1/2 片吸込両持形(形式4) 常温式 床置防振パット形

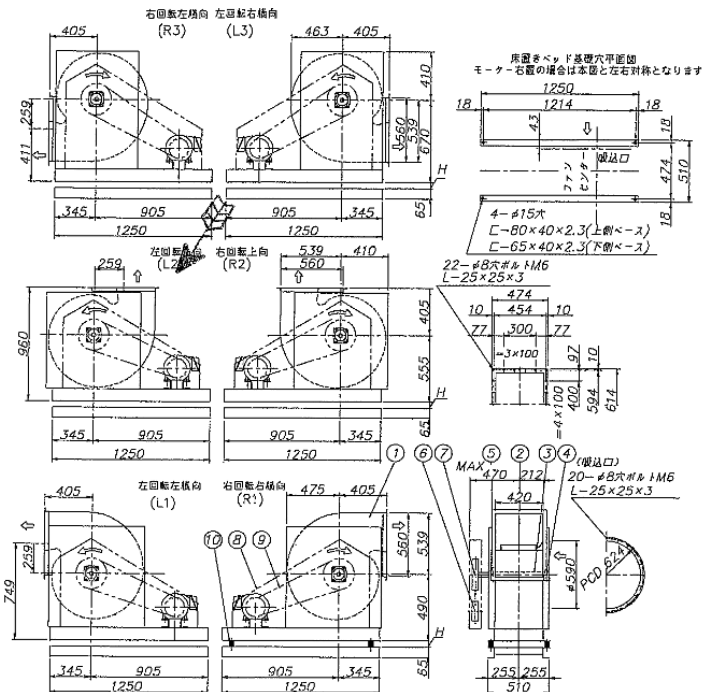

概算	本体	電動機	12				仕様
質量	145 kg	56.5 kg	11				風量 13000 m ³ /h
潤滑油			10	防振パッド	4	MH50	静圧 450 Pa
ファン No.2(昭和)			9	Vベルト	1式		回転速度 760 min ⁻¹
備考			8	ベルトカバー	SPEC	1	取扱気体 常温空気
1.本図は駆動側(アール側)より見た図面です。			7	Vプーリー	FC200	1	塗装色 マット7.500
名称: B2階電気室			6	Vプーリー	FC200	1	電動機
設置場所: B2階空調機機室			5	軸受	1式	VELFU207	東芝製 片持形
			4	軸受	1式	VELP206	5.5 kW × 4 P
			3	シャフト	S45C	1	3 φ × 200 V × 50 Hz
			2	羽根車	SPHC	1	機器番号
			1	ケーシング	SPHC	1	数量
防振材高さ H=27mm			番号	品名	材質	個数	摘要
							SF-ER-B2F 1台

TEST REPORT OF FAN 送風機試験成績表

CUSTOMER TESTERS 御注文先	股
USER 御使用先	股
ITEM No. 機種番号	SF-ER-B2F
SERIAL No. 製造番号	105020268
TEST No. 試験番号	105-02-0268
TYPE 機種種別	MULTIBLADE FAN 汎用多翼送風機 MF #3 1/2 - 4
DATE 作成日	
MAKER 作成者	
AIR VOLUME 空気量	13000 m ³ /h
STATIC PRESS. 静圧	450 Pa at 20 °C
REVOLUTIONS 回転速度	760 min ⁻¹
INLET GAS CONDITION 吸込条件	DENSITY 1.2 kg/m ³
MOTOR 電動機	5.5kW 3φ 50Hz 400V
請求番号	H051241

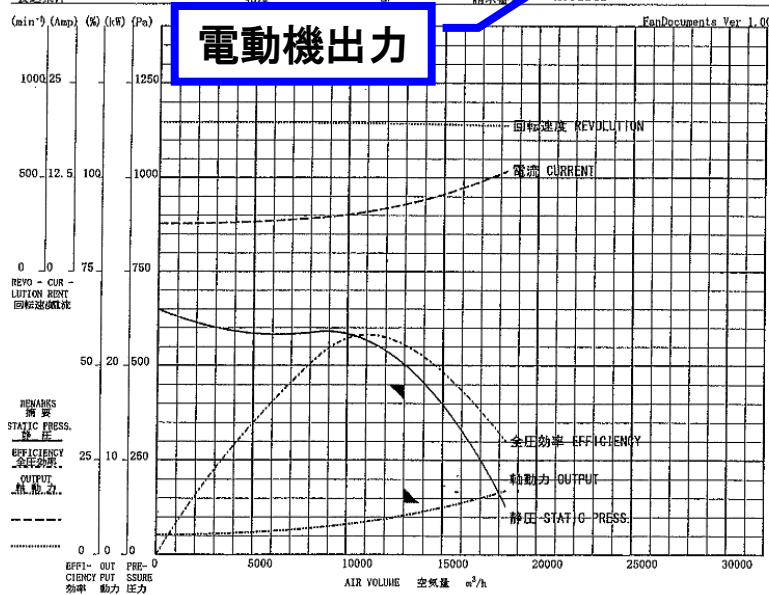


電動機出力

台数

NOTE: THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330)

No.33 計装図・動作説明書の確認方法

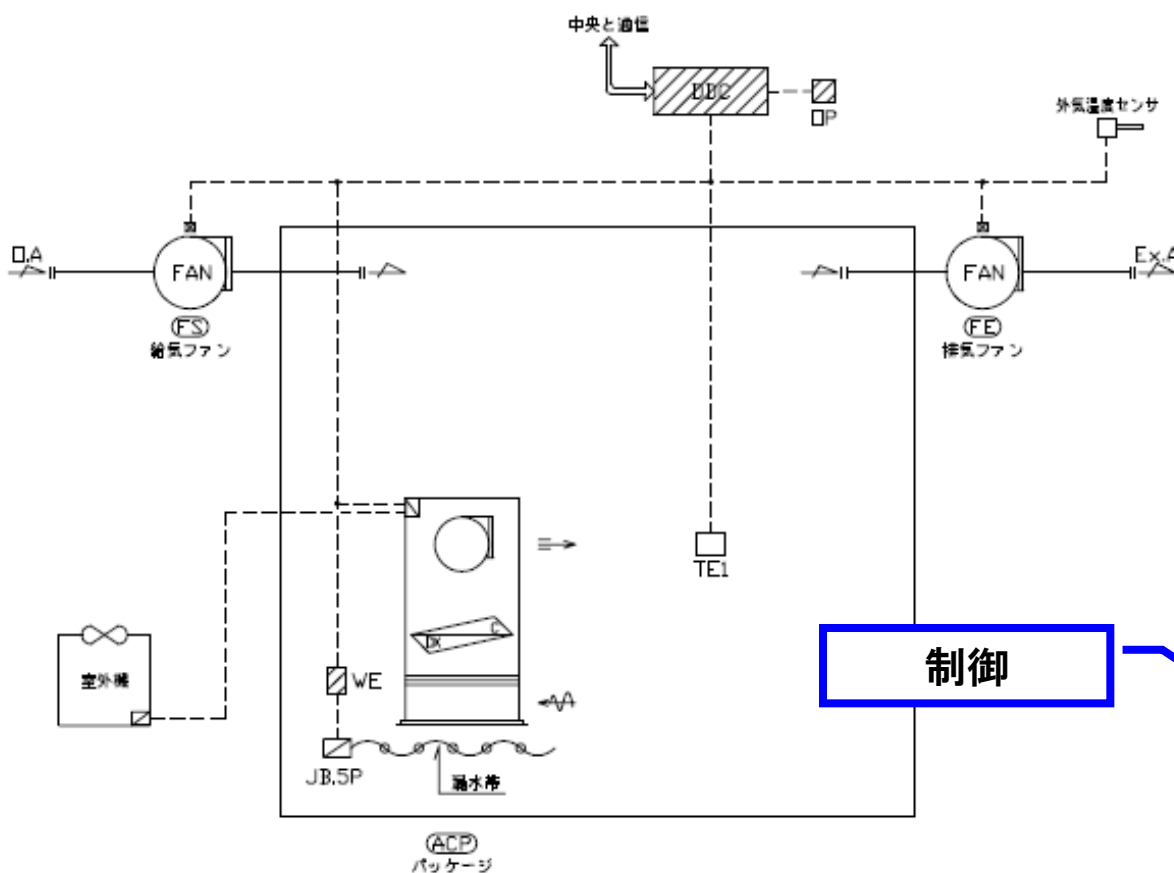

制御項目

1. 運転モード決定

外気温と冷房設定値を比較演算し、運転モードを下記の様に決定する。

外気状態	モード
外気温 ≤ 冷房設定 - α	換気モード
外気温 > 冷房設定 - α	空調モード

2. 室内湿度制御

(換気モード)

室内湿度により、給排気ファンの発停制御を行う。
給排気ファン運転時、パッケージは停止とする。

(空調モード)

室内湿度により、パッケージの発停制御を行う。
また、パッケージ運転時、給排気ファンは停止とする。

3. ファン強制発停

中央からのファン強制発停を可能とする。

4. 漏水警報監視

漏水警により、漏水監視を行う。

5. 中央監視システムとの通信

(発停、監視、設定、計測)

(注記) 1. 給排気ファン運転は電気設備工事とする。

2. パッケージ容量制御は本体機能とする。

3. 外気温情報は通信により受信するものとする。

4. 室内機～室外機信号線は冷媒管共管工事
(設備工事)とする。

運用設定

- 室内湿度設定値 (TE1) 30℃
運転モード切替温度設定 α=10℃
パッケージ本体リモコン設定温度 30℃
- 給排気ファンのスケジュール設定 7月～9月まで停止

No.36,40 運転操作マニュアルの確認方法

運転している時間

自動制御設定値

換気運転スケジュール・設定値一覧

オールシーズン

[illegible]

No.37 空気環境測定結果報告書の確認方法


空気環境(等)測定結果

平成21年 8月 5日(水)

天候 曇～曇～曇

測定場所	測定項目			温度		相対湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉塵量		照度	備考		
	基準値			17.0℃ ～28.0℃		40.0 ～70.0 %rh	0.50m/s 以下	1000ppm 以下		10.0ppm 以下		0.150mg/m3 以下					
	時間	在室 人員	喫煙 人員	乾球	湿球			CO2	平均	CO	平均		平均				
20階 - 3 事務室 (C)	11:00	53	0	27.6	22.0	61.9	0.11	632		0.4		0.023		604			
	14:36	48	0	27.4	22.0	63.0	0.05	664	654	0.1	0.3	0.019	0.018	660			
	16:33	45	0	27.5	22.1	63.3	0.07	667		0.3		0.011		615			
21階 - 1 事務室 (N)	10:56	66	0	27.2	20.2	53.2	0.08	890		0.3		0.009		400			
	14:32	33	0	27.0	20.0	52.8	0.05	788	819	0.1	0.2	0.015	0.010	389			
	16:27	26	0	26.9	19.6	51.0	0.06	779		0.2		0.006		413			
22階 - 2 事務室 (S)	10:50	62	0	27.6	20.0	49.9	0.06	769		0.3		0.010		630			
	14:27	62	0	27.0	19.8	52.0	0.07	824	804	0.1	0.2	0.011	0.010	654			
	16:22	58	0	27.3	19.8	50.3	0.06	818		0.1		0.010		663			
23階 - 3 事務室 (C)	10:44	70	0	27.5	22.1	63.1	0.11	724		0.3		0.007		550			
	14:22	69	0	27.6	22.1	62.4	0.08	800	769	0.1	0.2	0.010	0.008	613			
	16:17	64	0	27.8	22.1	61.3	0.08	783		0.2		0.007		546			
24階 - 1 事務室 (N)	10:39	75	0	27.1	19.9												
	14:17	72	0	27.3	19.9												
	16:12	49	0	27.1	19.7												
26階 - 2 事務室 (S)	10:33	39	0	27.0	20.2												
	14:11	55	0	27.1	20.4												
	16:06	45	0	27.3	20.2												
27階 - 3 事務室 (C)	10:29	41	0	27.5	20.9	55.5	0.06	830		0.3		0.006		572			
	14:06	40	0	27.6	20.9	55.1	0.05	793	796	0.1	0.2	0.009	0.007	570			
	16:01	33	0	27.7	20.8	54.4	0.10	764		0.2		0.007		564			
28階 - 1 事務室 (N)	10:23	55	0	27.6	20.2	51.3	0.07	631		0.2		0.008		460			
	14:00	54	0	27.5	20.6	53.8	0.05	689	682	0.1	0.2	0.013	0.010	475			
	15:56	55	0	27.4	20.3	52.7	0.08	725		0.3		0.010		453			
29階 - 2 事務室 (S)	10:18	68	0	27.8	21.7	59.0	0.15	839		0.2		0.005		560			
	13:55	49	0	27.7	21.5	58.3	0.33	818	818	0.1	0.2	0.014	0.009	515			
	15:51	50	0	27.2	21.0	57.7	0.34	796		0.3		0.009		525			
30階 - 3 事務室 (C)	10:11	26	0	28.0	20.7	52.4	0.08	775		0.2		0.004		567			
	13:49	28	0	27.6	21.0	55.7	0.11	883	837	0.1	0.2	0.005	0.004	567			
	15:41	31	0	26.6	19.3	50.5	0.09	853		0.3		0.004		539			
外気 - 1 1F外気 (S)	09:22			27.7	24.2	75.4		475		0.5		0.021					
	13:22			28.5	24.8	74.6		435	447	0.2	0.3	0.041	0.028				
	15:06			29.3	24.4	67.5		431		0.2		0.022					
外気 - 2 屋上外気 (S)	09:48			29.2	24.4	67.8		426		0.3		0.024					
	13:43			28.4	24.2	70.9		405	411	2.4	1.0	0.035	0.026				
	15:19			29.0	23.9	66.1		402		0.4		0.018					



同一日のデータのいずれかで平均的な値と思われるもので確認

E	笠なし型器具				F	片反射型器具				G	オフイスフリット照明器具			
E161	FHF16W×1		PN		F201	FL20W×1		GL		GJ52	FHFJ5W×2		PX	
E321	FHF32W×1		PN		F321N	FHF32W×1		PH						
E322	FHF32W×2		PN											
 本体はカバー付を表す 末尾にはカート付を表す 末尾WPは防霧・防湿型を表す 末尾GCは緑色ガラスを表す					 本体はカバー付を表す 末尾WPは防霧・防湿型を表す					 Tバー15へ取り付け 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） 平径ルーバ 透光角：縦方向20度 全面リターン用開口付				
M	光壁用照明器具				N	シーリングライト				P	シーリングライト			
M321	FHF32W×1		PH		N121	EFD12W				P324	FHF32W×4			
 F末尾は特殊加工品を表す														

(A) (B)

山田照明

No.43 機器完成図(照明器具)の確認方法

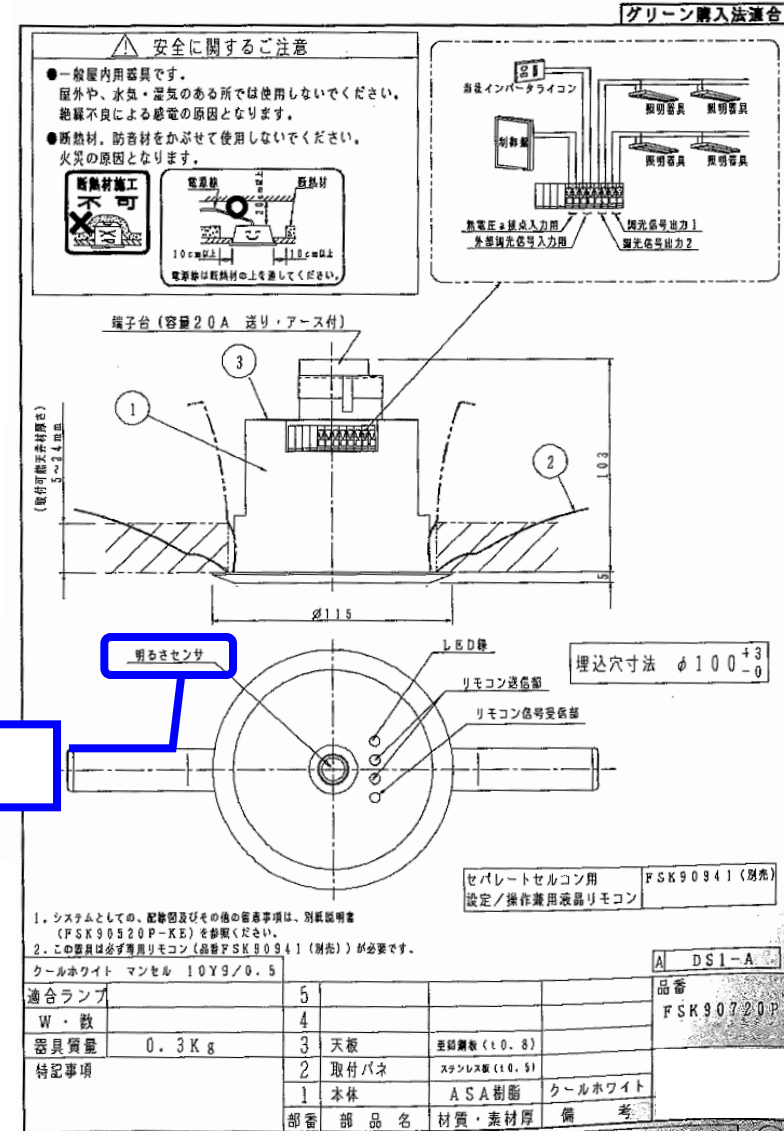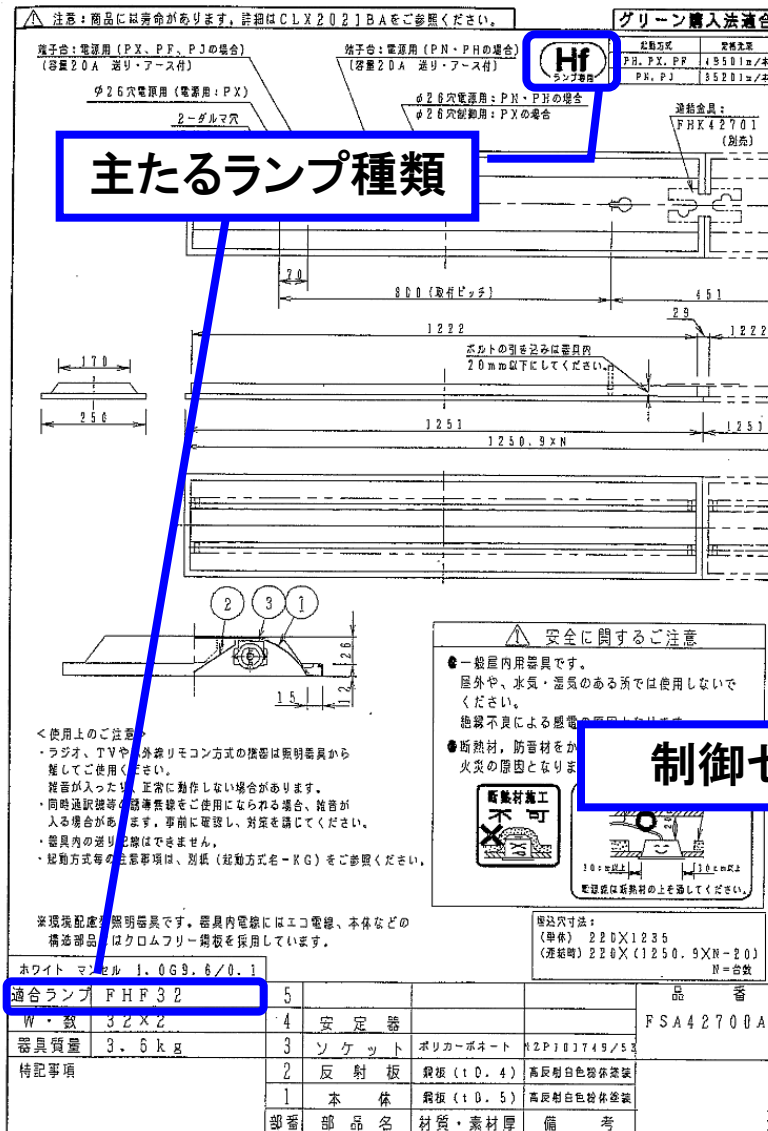

No.43 機器完成図(照明器具)の確認方法

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意

- 一般室内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。固定取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- プロイング社、グラスロール
- 住宅の新築施工天井には使用できません。
- 軒下、屋根通路で使用しないでください。器具の故障や反射板の高さ調整がはかれる原因となります。
- 被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。

(使用上のご注意)・ロックワール等、柔らかい天井に取付けの場合、天井材破損、許と天井面の間にスキマができることがあります。
・照光灯は原因の温度や風などにより明るさが変化します。プレナムリターン等の換気方式で器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極度に照度低下します。

寸法 寸法 ±2
φ150 ±2

定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
100V	20W	0.21A
200V	20W	0.10A
242V	20W	0.09A

主たるランプ種類

天井に取付可能ですが、断熱材があるなど施工不良、器具のズレ落ち等の原因で取付不可です。

適合ランプ	品番	材質・素材厚	備考
5 100V用コンパクト形電球 (National-OSRAM)	5		
4 ソケット	PBT樹脂	NZ0509U	NAH164Z
3 安定器	アルミ製 (1.0)		
2 天板	PBT樹脂	アルミ製マット仕上	
1 反射板	PBT樹脂	アルミ製マット仕上	

・100~242V対応可変型

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋外用器具（防雨型）です。低圧や衝撃の多い場所、浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸防除地帯では使用しないでください。火災、感電、破損によるけがの原因となります。
- 車輻が通行する場所では使用しないでください。浸水による火災、感電の原因となります。（耐静電1トン/φ50面）
- 鉄や木で前面ガラスが覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- くぼ地等の水のたまる場所、冠水のおそれのある場所には設置しないでください。浸水による火災、感電の原因となります。
- 前面ガラスが高圧になり、人が容易に壊れる恐れのある場所では使用しないでください。やけどの原因となります。
- 保護ガードと組み合わせて使用される場合は、人が歩くような場所、器具の上におそれのある場所では使用しないでください。破損によるけがの原因となります。
- ランプ交換時は、棒、ガラス、パッキン、本体部に土、砂、ゴミ等がないことを確認して各部品の取付けを行ってください。浸水による感電の原因となります。
- 被照射面との距離は50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。又、施工時の点検確認以外は日中点灯しないでください。不点や火災の原因となります。
- 電線接続は必ず付属の防湿用パッキンを使用してください。感電の原因となります。

(使用上のご注意)
●この器具は安定器内蔵、ランプ別売です。
●この器具は密閉型ですので、屋外の湿度差によりガラス内部に結露を生じる場合がありますが、異常ではありません。点検すれば解消しますので予めご了承願います。
●電線は下側のケーブルを使用することをおすすめします。

適合ケーブル

ケーブル	公称断面積 (mm ²)	線心数
CV (600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)	2.0	3心
2PNC7 (2種EPPゴム絶縁シロブレンゴムキャブタイヤケーブル)	3.5	

適合オプション

品名	品番	材質・素材厚	備考
YKX70518 (保護ガード)			
YKX70403 (スプレッドレンズ)			

寸法 寸法 ±2
φ150 ±2

品名	品番	材質・素材厚	備考
6 反射板	アルミ製 (1.1)	銀色鏡面仕上	
5 取付台	アルミ製 (1.1)	銀色鏡面仕上	
4 ソケット	磁器	NZPG12AS	品番 (特注品)
3 前面ガラス	透明	透明	
2 棒	アルミ製 (1.1)	銀色鏡面仕上	
1 本体	アルミ製 (1.1)	銀色鏡面仕上	

主たるランプ種類

適合ランプ	品番	材質・素材厚	備考
5 CDM-Tランプ	5		
4 ソケット	磁器	NZPG12AS	品番 (特注品)
3 前面ガラス	透明	透明	
2 棒	アルミ製 (1.1)	銀色鏡面仕上	
1 本体	アルミ製 (1.1)	銀色鏡面仕上	

現地でのインバータの確認方法




インバータ本体（インバータ盤内部）

インバータ盤の
インジケータを確認



現地でのバルブ開度の確認方法

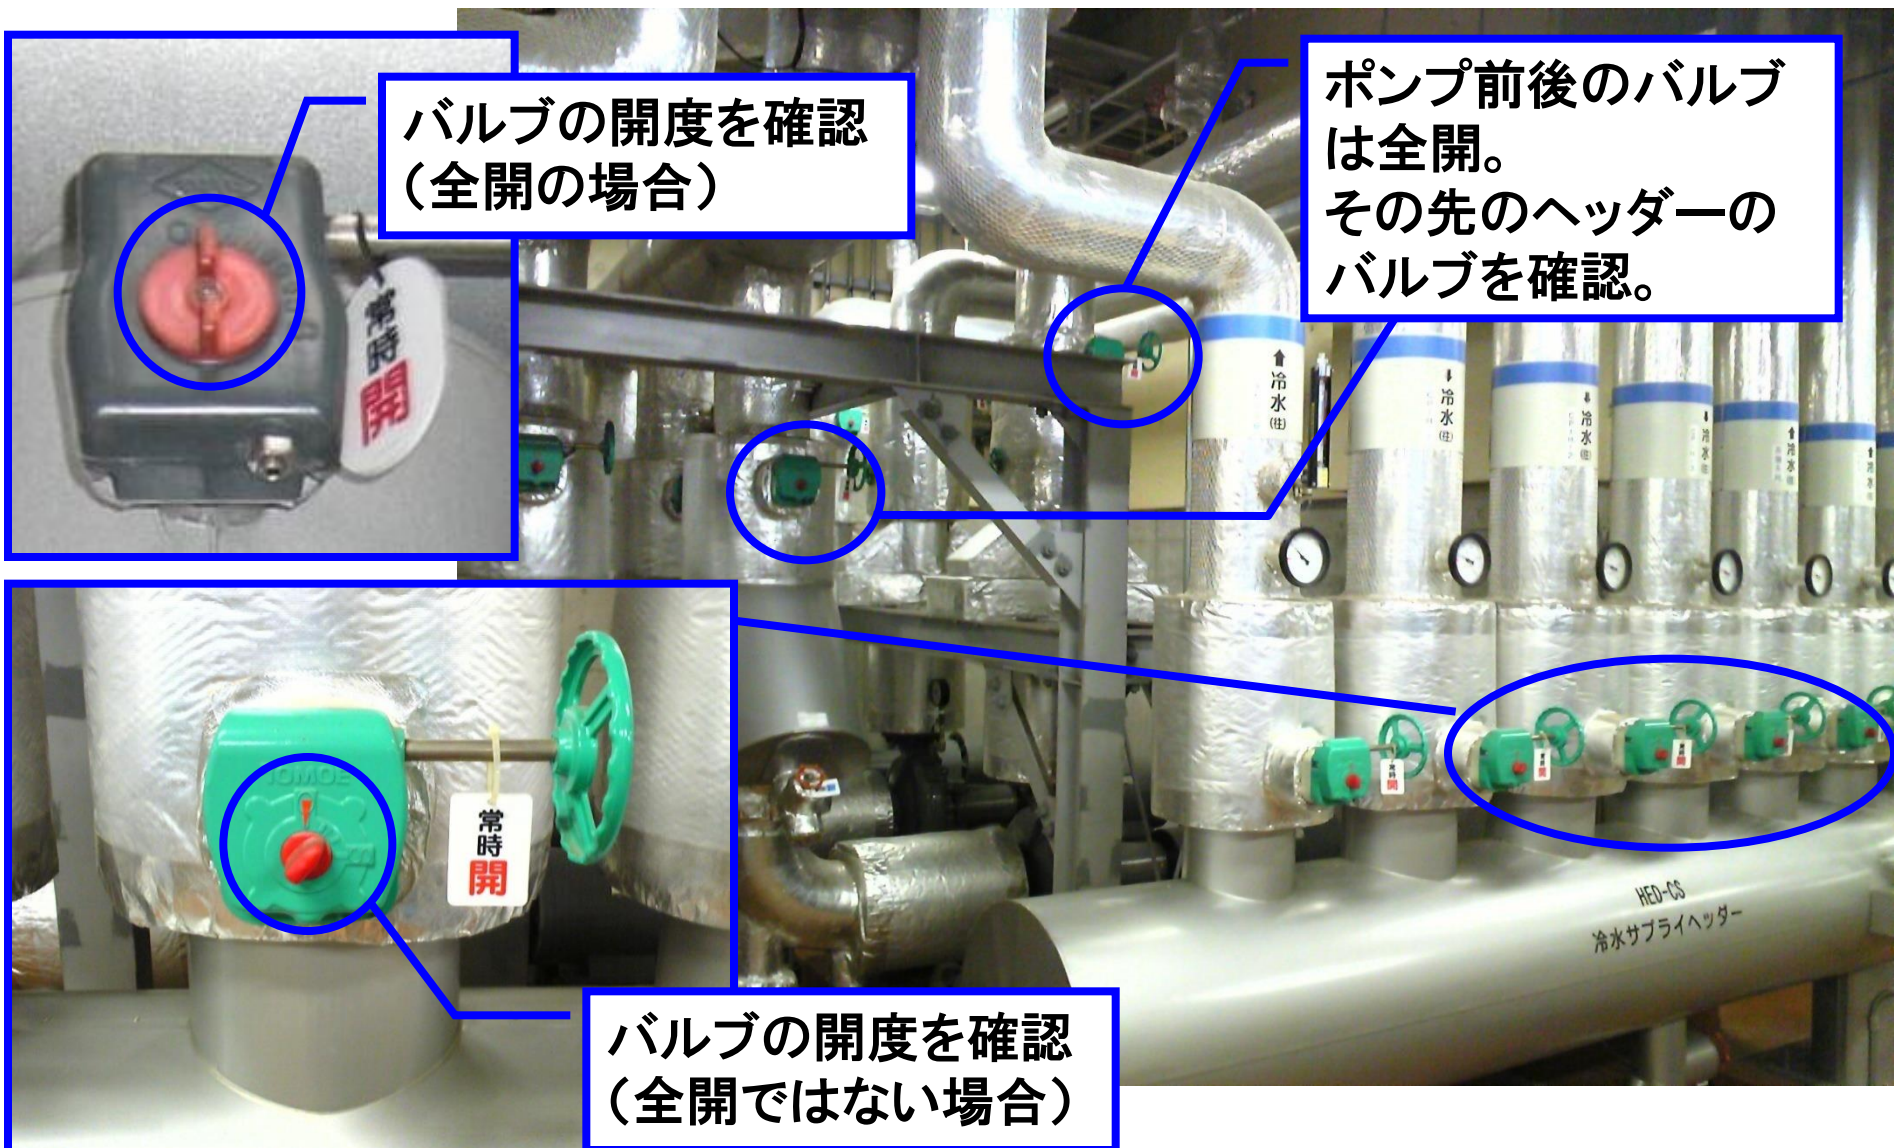

本日の説明内容

1. 点検表の概要
2. 点検表の作成方法
3. 記入上の注意事項
4. 仕様等の確認方法
- 5. 点検表の各項目の内容説明**

点検表の各項目の内容説明

- 点検表の各項目は、トップレベル事業所の認定ガイドラインに詳細な解説がある。

省エネ効果:

大 ★★
中 ★
小 無印

点検項目の名称

(第一計画期間から新たに追加された項目は下線)

トップレベル事業所の
認定基準のNoと名称

(点検項目名称と
同じ場合省略)

用語の定義や意味
対象範囲等に関
する説明

(青字+破線)

留意点・
関連情報

44 高効率照明及び調光制御の導入

Ⅱ 2b.1 高効率照明器具の導入

- 高効率照明器具とは、下表(トップレベル事業所の認定基準)に示す高効率ランプを主に使用した照明器具であり、少ない消費電力で明るさを確保することが可能である。
- 照明は、建物全体の一次エネルギー消費量の1/5から1/4程度を占めており、また照明発熱による冷房負荷分も含めると1/3以上を占めるため、高効率照明器具を導入することにより大幅なCO2削減につながる。

- 高効率な照明器具を用いて、照度を適正(≒500lx～700lx程度)に設定することで、照明に関わるエネルギー消費を低減することが可能となる。
- 白熱電球、ハロゲン電球などの白熱灯と高圧水銀ランプは効率が低いため、代替ランプへの交換や他の照明器具への更新も対策のひとつとなる。

表7.1 主たるランプ種類の水準

主たるランプの種類	係数1	係数2
直管形蛍光灯ランプHF(FHF,FHC)	0.9	1
直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	0.7	0.8
直管形蛍光灯ランプFL,FCL	0.5	0.6
コンパクト形蛍光灯ランプHF(FHIT,FHP)	0.9	1
コンパクト形蛍光灯ランプFPR	0.7	0.8
コンパクト形蛍光灯ランプFPL,FDL,FML,FWL	0.5	0.6
ハロゲン電球	0.1	0.2
クリプトン電球	0.1	0.2
白熱電球	0	0
セミアクティブハイトランプ	0.9	1
メタルハライドランプ	0.8	0.9
高圧ナトリウムランプ	0.9	1
高圧水銀ランプ	0	0
LED	0.9	1
高効率LED	1	1

出典:トップレベル事業所の認定基準(区分Ⅰ)

点検表における番号

省CO2になる理由等
(赤字+二重線)



1.エネルギー管理システムの導入 I 3.1

- エネルギー管理システムは、ユーティリティ設備、生産工程・処理工程ごとのエネルギー性能の最適化を図るためのシステムである。
- エネルギーと設備機器の状況を一元的に把握・分析し、より効率的な運転計画やきめ細かな監視・制御をスピーディに行うことができ、ユーティリティ設備、生産工程・処理工程のエネルギーを最小化することが可能となる。



2.高効率蒸気ボイラー及び高効率熱源機器の導入

Ⅱ 1a.1、Ⅱ 1b.1

- 高効率蒸気ボイラー及び高効率熱源機器とは、一定以上の高いボイラー効率またはCOPを有する機器のこと。
- 熱源機器で消費するエネルギーは、建物全体の一次エネルギー消費量の1/4から1/3程度を占めているため、高効率熱源機器を導入することにより大幅なCO2削減につながる。
- 近年、熱源機器の高効率化が進んでおり、定格COPの向上の他、インバータ制御などによる部分負荷運転時の効率の良い機器も開発されてきている。
- 高効率熱源機器は、標準機器よりイニシャルコストが割高となるが、ランニングコストが安く、設備更新周期も長いため、導入時点でできるだけ効率の高い機器を選定することが望ましい。
- 熱源機種は、次項の一覧表を参照し、該当するものを選択する。



2.高効率蒸気ボイラー及び高効率熱源機器の導入

Ⅱ 1a.1、Ⅱ 1b.1

熱源機種と点検表選択肢の対応一覧

点検表選択肢	熱源機種
水冷チリングユニット	水冷チリングユニット、水冷チラー、水冷スクリー冷却機、水熱源スクリーヒートポンプチラー、ブラインチラー、水熱源ヒートポンプユニット(冷熱源)、ヒーティングタワーヒートポンプ(冷熱源)等、往復動圧縮機、スクリー圧縮機、スクロール圧縮機による水冷式冷凍機又は冷暖房切替式の水熱源ヒートポンプで、冷水(ブラインを含む。)又は冷温水を製造するもの。
空冷チリングユニット	空冷チリングユニット、空冷チラー、空冷スクリー冷却機等、往復動圧縮機、スクリー圧縮機、スクロール圧縮機による空冷式冷凍機で冷水(ブラインを含む。)を製造するもの。
空気熱源ヒートポンプユニット	空気熱源ヒートポンプユニット、空冷ヒートポンプ、空冷スクリーヒートポンプチラー、氷蓄熱ユニット、水熱源ヒートポンプユニット(温熱源)、ヒーティングタワーヒートポンプ(温熱源)等、往復動圧縮機、スクリー圧縮機、スクロール圧縮機による空気熱源ヒートポンプで冷温水を製造するもの。
熱回収ヒートポンプユニット	熱回収ヒートポンプユニット、熱回収チラー、冷温水同時取出型空冷ヒートポンプチラー等、往復動圧縮機、スクリー圧縮機、スクロール圧縮機によるヒートポンプで、冷水と温水を同時に製造するもの。
ターボ冷凍機	ターボ冷凍機、遠心冷凍機、インバーターターボ冷凍機、小型ターボ冷凍機、蒸気タービン駆動ターボ冷凍機等、遠心圧縮機による水冷式冷凍機で冷水を製造するもの。
ブラインターボ冷凍機	ターボ冷凍機、遠心冷凍機、インバーターターボ冷凍機、小型ターボ冷凍機、蒸気タービン駆動ターボ冷凍機等、遠心圧縮機による水冷式冷凍機で冷水(ブラインの場合に限る。)を製造するもの。
熱回収ターボ冷凍機	熱回収ターボ冷凍機、ダブルバンドルターボ冷凍機等、遠心圧縮機による水熱源ヒートポンプで、冷水と温水を同時に製造するもの。
蒸気吸収冷凍機	蒸気吸収冷凍機、蒸気二重効用吸収冷凍機、一重二重効用吸収冷凍機、排熱投入型蒸気吸収冷凍機等、加熱源が蒸気の吸収冷凍機で冷水を製造するもの。
温水吸収冷凍機	温水吸収冷凍機、低温水吸収冷凍機、温水単効用吸収冷凍機等、加熱源が温水の吸収冷凍機で冷水を製造するもの。
直焚吸収冷温水機	直(ガス・油)焚吸収冷温水機、直焚二重効用吸収冷温水機、直焚三重効用吸収冷温水機、ガス(油)冷温水発生機等、加熱源がガス又は油の吸収冷温水機で冷温水を切替又は同時取出で製造するもの。
排熱投入型直焚吸収冷温水機	排熱投入型直(ガス・油)焚吸収冷温水機、ジェネリンク、排熱投入型直焚二重効用吸収冷温水機、排熱投入型ガス(油)冷温水発生機等、加熱源がコージェネレーション等の排熱及びガス又は油の吸収冷温水機で冷温水を切替又は同時取出で製造するもの。
小型吸収冷温水機ユニット	小型吸収冷温水機ユニット、小型吸収冷温水機、パネル型吸収冷温水機、冷却塔一体型吸収冷温水機等、加熱源がガス又は油の冷凍能力が単体で281kW(80RT)未満の吸収冷温水機で冷温水を製造するもの。
蒸気ボイラー	鋼製ボイラー(炉筒煙管ボイラー、水管ボイラー等)、鋼製簡易ボイラー、小型貫流ボイラー、鋳鉄製ボイラー(セクショナルボイラー等)、鋳鉄製簡易ボイラー等、燃料の燃焼により蒸気または高温水を製造するもの。
温水ボイラー	鋼製ボイラー、鋼製簡易ボイラー、小型貫流ボイラー、鋳鉄製ボイラー、鋳鉄製簡易ボイラー、真空式温水発生機、無圧式温水発生機等、燃料の燃焼により温水を製造するもの。

★★ 2.高効率蒸気ボイラー及び高効率熱源機器の導入

Ⅱ 1a.1、Ⅱ 1b.1

➤ 高効率熱源機器の効率はH27トップレベル事業所の認定基準を参照

高効率冷熱源機器の水準

熱源機種	定格 COP			
	最高	水準	最低	DHC 最低
水冷チリングユニット	5.600	5.120	4.000	4.640
空冷チリングユニット	4.380	3.918	2.839	3.456
空気熱源ヒートポンプユニット	4.669	4.126	2.860	3.583
熱回収ヒートポンプユニット	2.895	2.558	1.773	2.221
ターボ冷凍機	6.540	6.000	4.740	5.460
ブラインターボ冷凍機	5.060	4.634	3.642	4.208
熱回収ターボ冷凍機	6.420	5.880	4.621	5.340
蒸気吸収冷凍機	1.308	1.227	1.037	1.146
温水吸収冷凍機	0.713	0.700	0.670	0.687
直焚吸収冷温水機	1.350	1.283	1.125	1.216
排熱投入型直焚吸収冷温水機	1.305	1.250	1.122	1.195
小形吸収冷温水機ユニット	1.290	1.209	1.020	1.128

高効率蒸気ボイラーの水準

ボイラー機種	ボイラー効率※			
	最高	水準	最低	DHC 最低
蒸気ボイラー	0.882	0.838	0.736	0.794

※ ボイラー効率は、高位発熱量基準の数値とする。

高効率温熱源機器の水準

熱源機種	定格 COP 又はボイラー効率※			
	最高	水準	最低	DHC 最低
温水ボイラー	0.897	0.855	0.756	0.813
直焚吸収冷温水機	0.880	0.864	0.825	0.848
排熱投入型直焚吸収冷温水機	0.880	0.823	0.691	0.766
小形吸収冷温水機ユニット	0.880	0.847	0.771	0.814
空気熱源ヒートポンプユニット	3.950	3.650	2.949	3.350
熱回収ヒートポンプユニット	2.847	2.630	2.125	2.413
熱回収ターボ冷凍機	5.420	4.964	3.901	4.508

※ ボイラー効率は、高位発熱量基準の数値とする。

出典：H27トップレベル事業所の認定基準

3.高効率冷却塔及び省エネ制御の導入

Ⅱ 1b.7 高効率冷却塔の導入

- 冷却塔は、モータ直結形ファン、ファンの永久磁石(IPM)モータ、プレミアム効率(IE3)モータ又は高効率(IE2)モータを採用し、ファン動力を抑えることができる。
- 冷却塔の充填材を大きくして熱交換に必要な表面積を増やした省エネ形の冷却塔は、熱交換効率が高く、ファン動力を削減できる。
- 密閉式冷却塔は、散水ポンプに永久磁石(IPM)モータ又はJIS高効率モータを導入することで、ポンプ動力を削減できる。
(IPMモーターは次項にて説明)
- 直結形ファンはファンベルトのロスがない分、省エネルギーである。

プレミアム効率(IE3)モータ・高効率(IE2)モータとは、国際規格 IEC60034-30 及びJIS C 4034-30 で規定されている効率クラスを満たすモータで、IE3 クラスを満たすものをプレミアム高効率(IE3)モータ、IE2 クラスを満たすものが高効率(IE2)モータとする。

3.高効率冷却塔及び省エネ制御の導入

Ⅱ 1b.4 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入

- 冷却塔の冷却水出口側に取付けた温度検出器により冷却水温度を検出し、冷却水温度が設定値になるように、冷却塔ファン等(密閉式の場合の散水ポンプを含む。)の台数制御又は発停制御を行うことで、負荷に合わせた効率的な運転が可能となる。
- 冷却塔ファン単体の電動機出力が11kW 以上の場合は、台数制御又は発停制御だけでは、負荷に追従したきめ細かな制御ができないため、ポールチェンジ制御又はインバータ制御も合わせて導入することで、より大きなCO2 削減効果を期待できる。

4.高効率熱源ポンプ及び省エネ制御の導入

Ⅱ 1b.8 高効率熱源ポンプの導入

- 空調用ポンプとは、冷却水ポンプ、冷水ポンプ、温水ポンプ、冷温水ポンプの他、ブラインポンプ、放熱ポンプなど熱媒の循環ポンプ、ボイラー給水ポンプ、真空ポンプ、還水ポンプ等のこと。
- 高効率ポンプとは、永久磁石(IPM)モータ、プレミアム効率(IE3)モータ又は高効率(IE2)モータのことである。

永久磁石(IPM)モータとは、回転子に永久磁石を内蔵したもの。
永久磁石により磁束を発生するため、回転子にトルク分電流が流れず2次損失がないなどの特徴があり、**誘導モータよりも高効率化が図れる。**

モーターの特徴比較

	高効率モータ	高効率モータ + インバータ制御	IPMモータ (専用インバータ制御)
特徴	高磁束密度鉄心・電線充填量の高密度化で損失少ない。	回転数制御を用いることで部分負荷特性が向上	回転子に永久磁石を用いることで2次銅損がない。専用インバータによる回転数制御。
省エネ効果	△	○	◎

4.高効率熱源ポンプ及び省エネ制御の導入

Ⅱ 1b.5 熱源2次ポンプ変流量制御の導入

- 熱源2次ポンプとは、熱源群又は地域冷暖房受入施設から空調機などの2次側機器に熱を搬送するための冷水ポンプ、温水ポンプ、冷温水ポンプとし、空調2次ポンプ以降にこれらのポンプがある場合も含める。
- 熱源2次ポンプは、系統ごとの熱負荷に応じて流量が大きく変わるため、負荷に追従できるように台数分割し、負荷流量又は負荷熱量により台数制御することで、負荷に合わせた効率的な運転が可能になりCO2削減につながる。
- ポンプ1台運転となるような低負荷時は、インバータによる変流量制御を導入することで、負荷流量に合わせて搬送動力を低減できる。さらに、すべてのポンプにインバータを導入することで、ポンプが複数台運転している場合に、定格ポンプとインバータポンプとの併用に比べて、必要な圧力まで周波数を下げることが可能になるため、より大きなCO2削減効果を期待できる。
- 熱供給施設の場合は、熱源機器の補機及び熱交換器回り以外のポンプで、主に熱供給施設から需要家に熱を搬送するためのポンプとする。

4.高効率熱源ポンプ及び省エネ制御の導入

Ⅱ 1b.11 熱源1次ポンプ変流量制御の導入

- 熱源1次ポンプとは、熱源機器の補機及び熱交換器回りの冷水ポンプ、温水ポンプ、冷温水ポンプ、ブラインポンプ、放熱ポンプを対象とする。
- 変流量対応の熱源機器では、流量を定格値の50～70%まで絞ることが可能であるため、熱源1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御を導入し、搬送エネルギーを削減することによりCO2削減につながる。
- 熱源1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御を導入した場合は、熱源機器の必要最小流量を確保する必要がある。
- 複数の熱源機器に対して、複数の熱源1次ポンプの台数制御を行うこともある。

4.高効率熱源ポンプ及び省エネ制御の導入



Ⅱ 1b.12 冷却水ポンプ変流量制御の導入

- 冷却水ポンプとは、冷凍機用の他、水熱源パッケージ形空調機用の冷却水ポンプも含む。
- 冷凍機が部分負荷運転をしている場合には、冷却水出口温度でインバータによる変流量制御を行い、搬送エネルギーを低減することによりCO2削減につながる。
- 冷却水ポンプを2台以上に分割する台数制御、又はインバータによる変流量制御を導入する方法がある。
- 複数の熱源機器に対して、複数の冷却水ポンプの台数制御を行う場合もある。
- 冷却水ポンプの変流量制御に関しては、熱源機器の種類によっては、定流量で冷却水温度を下げて運転した方が効率が良くなる場合があるため、導入には検討が必要である。

4.高効率熱源ポンプ及び省エネ制御の導入

Ⅱ 1b.13 熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入

- 末端差圧制御(推定末端差圧制御を含む。)とは、最遠端の空調機の差圧から、熱源2次ポンプの流量を制御することである。
- 吐出圧制御に比べ、ポンプを必要最小限の圧力で運転することができる。
- 系統が複数ある場合は、末端の空調機が変わる可能性があるため、複数の末端差圧をとって最小差圧を確保する必要がある。

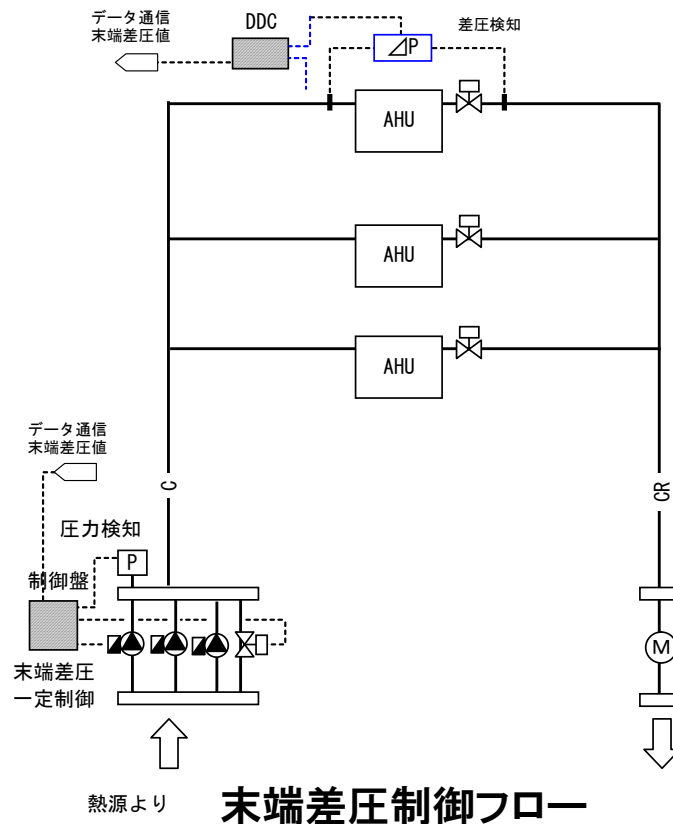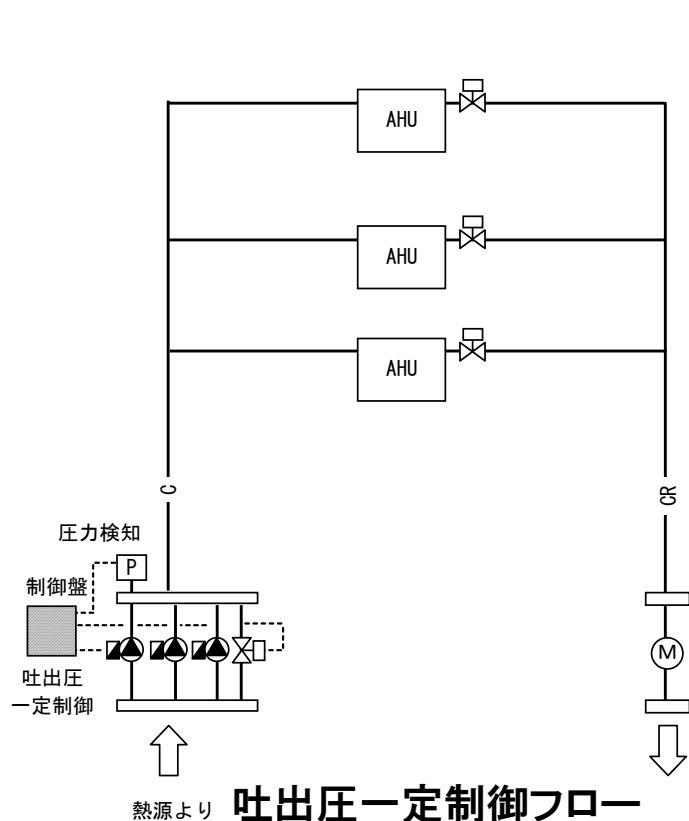


5. 蒸気ボイラーのエコノマイザー又はエアヒーターの導入

Ⅱ 1a.2

- エコノマイザーとは、蒸気ボイラーの燃焼ガスの排熱を熱回収し、蒸気ボイラーへの給水を予熱することによりボイラー効率を向上させる装置である。
- エアヒーターとは、蒸気ボイラーの燃焼ガスの排熱を熱回収し、蒸気ボイラーへの燃焼用空気を予熱することによりボイラー効率を向上させる装置とする。
- ボイラー効率の高い蒸気ボイラーは、エコノマイザー等が最初から組み込まれているが、ボイラー効率の低いものは、エコノマイザー等の有無を納入仕様書等で確認した上で、設置を検討することが重要となる。
- エコノマイザー又はエアヒーターの設置には、設置スペースが必要となる。
- ボイラー容量が1t/h未満である場合はエコノマイザーの設置が難しい。

6.大温度差送水システムの導入 II 1b.9

- 水を熱媒として熱を搬送する場合は、冷水の送水温度差と流量は反比例の関係にあるため、冷水の送水温度差を従来のシステム($\Delta t = 5^\circ\text{C}$ 差)に比べて大きくして送水量を低減することで、ポンプの搬送動力を削減することが可能。
- 大温度差送水システムは、空調機やファンコイルユニットの coils の列数が増え、外形が大きくなる場合がある。
- コイルを変えず温度差を大きくすると、二次側空調機能力は低下することになるため、負荷状況等を充分確認する必要がある。

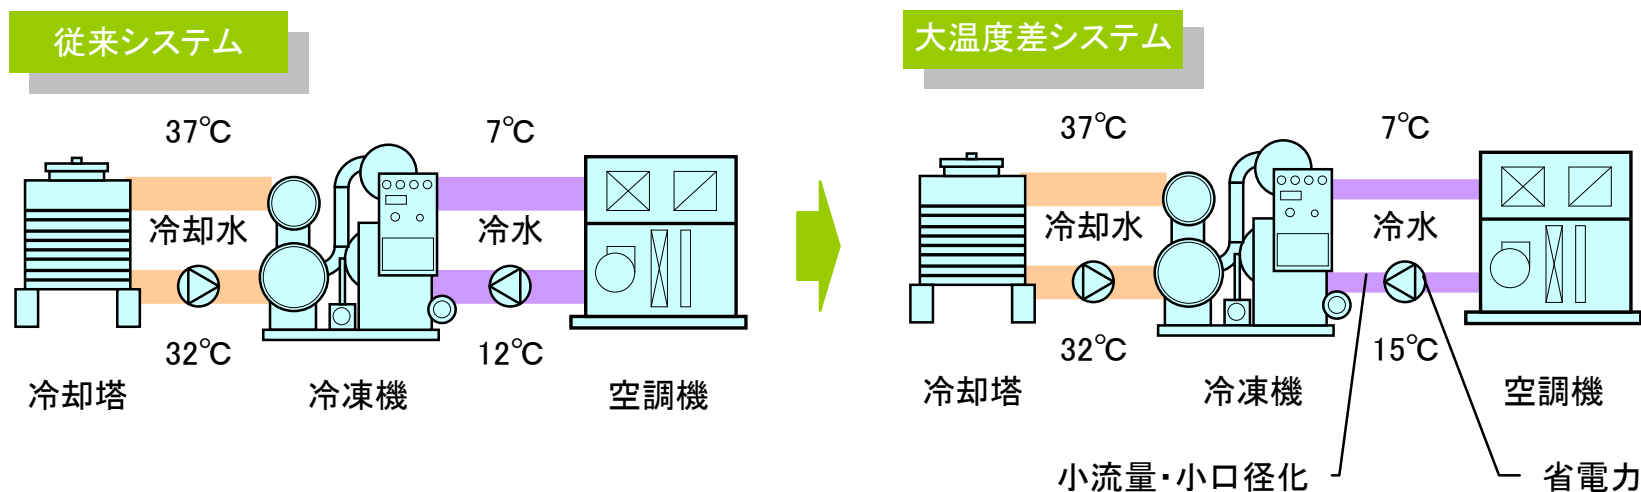


7. 蒸気弁・フランジ部の断熱 II 1a.3

- 蒸気弁及びフランジ部分は、断熱されていないことが多く、断熱することで蒸気弁及びフランジ部分からの放熱ロスを防止し、蒸気使用量を削減することによりCO2削減につながる。
- 断熱されていない場合も、後から容易に断熱を施すことが可能である。
- 厨房、ランドリー、滅菌など空調機以外で蒸気を使用している場合は、それらの蒸気使用機器回りも断熱することでCO2削減になる。



蒸気弁の保温施工例
(着脱式保温カバー)

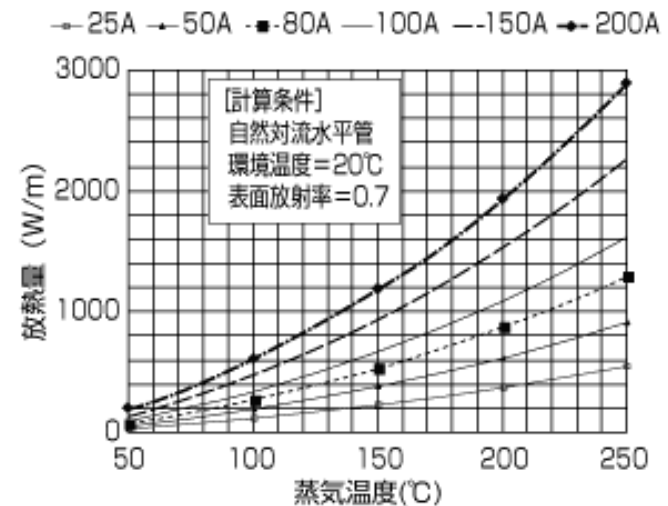

非保温蒸気管からの放熱量

8.蒸気ドレン回収設備の導入 II 1a.6

- 蒸気ドレン回収設備とは、蒸気輸送中や蒸気使用機器で発生したドレンを、スチームトラップやドレン回収ポンプ等を用いて回収し、ボイラー給水として再利用するものとする。
- 蒸気ドレン回収設備によりボイラー効率を向上させることで、CO2削減につながる。
- ドレンをボイラー給水としての再利用にすることより、補給水削減も可能となる。
- 蒸気が無い場合、全ての蒸気が排熱(コージェネレーションの排熱を除く。)利用の場合、又は全ての蒸気が直接利用されている場合は、ドレン回収設備の導入は難しい。

9.省エネ型スチームトラップの導入 II 1a.9

- 省エネ型スチームトラップとは、一般的なディスク型スチームトラップ以外の各使用用途に適したものとする。
- 一般的なディスク式スチームトラップは、ディスクを閉めるときにディスク上下の蒸気圧力差を使用して作動させるため、凝縮水排水時に蒸気流出が多い。省エネ型スチームトラップは、ディスク式スチームトラップに比べて蒸気流出が少ないため、蒸気使用量が削減できCO2削減につながる。

各種型式スチームトラップの主な特徴

型式	特徴	用途
ディスク型	①小型軽量 ②作動時に蒸気ロスがある	蒸気輸送管 ヘッダ
フロート型	①連続排出 ②用途別に選定が必要	熱交換器 多量ドレン発生場所 主管用もある
バケット型	①作動は敏感である ②蒸気ロスは少ない ③極小ドレンでは洩れ発生	熱交換器
バイメタル型(温調型)	①ドレンの排出温度を設定できる ②ドレンの滞留がある	トレース用
ベローズ型	①低圧用 ②安価 ③耐久性に難点	暖房用

10.熱交換器の断熱 II 1b.14

- 熱交換器とは、シェル&チューブ形、プレート形等で、水－水、蒸気－水、ブライン－水の熱交換器とし、空気－水の熱交換器は含まない。
- 熱交換器を断熱することで、熱ロスを抑制し、熱交換効率が上がるためCO2 削減につながる。
- 断熱されていない場合も、後から断熱を施すことは可能。

11.高効率コージェネレーションの導入 II 1c.1

- コージェネレーションは、燃料を用いて発電すると同時に、その際に発生する排熱を利用するもので、特に発電効率が高く、かつ排熱利用率も高いものはCO2削減につながる。
- 高効率コージェネレーションとは、定格発電効率が下表(トップレベル事業所認定基準)に示す一定以上の性能を有するものとし、かつ年間平均総合効率の数値が87を超えるもの。


⇒ 年間平均総合効率 $(2.17 \times \text{発電効率} + \text{排熱利用率}) > 87$

12. 燃焼機器の空気比の管理 III 1a.1, III 1b.1


- 燃料を燃やすために必要な空気の量に対し、どれだけ余分に空気を使っているかを示す値で、小さいほど省エネになる。
- 燃焼機器では、空気比の管理が実施されていない場合、「燃焼温度の低下」、「排ガス量の増加」、「機器効率の低下」等となるため、最適な空気比管理をすることでエネルギーの削減が可能となりCO2削減につながる。（冷温水発生器では、空気比を0.1低減することで、0.8%の省エネにつながると言われている。）
- 排熱ボイラーを除く、ボイラー、直焚吸収冷温水機等、空気比の調整が可能な機器で省エネの可能性はある。
- 空気比の実績は、大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定などの結果を活用可能。
- 空気比の算出方法と基準空気比、目標空気比の判断基準は手引参照。

13.冷凍機の冷却水温度設定値の調整 III 1b.2

- 冷凍機は、冷却水入口温度が低くなるほど効率が良くなる。したがって、可能な限り冷却水設定温度を下げて、冷凍機効率を向上させることで、熱源エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。
- 冷却水温度を下げると冷却塔のファン動力が増加する場合もあるので、十分な検討が必要である。また、熱源機器には、冷却水入口温度の下限值があるので、機器メーカーに確認して実施する必要がある。

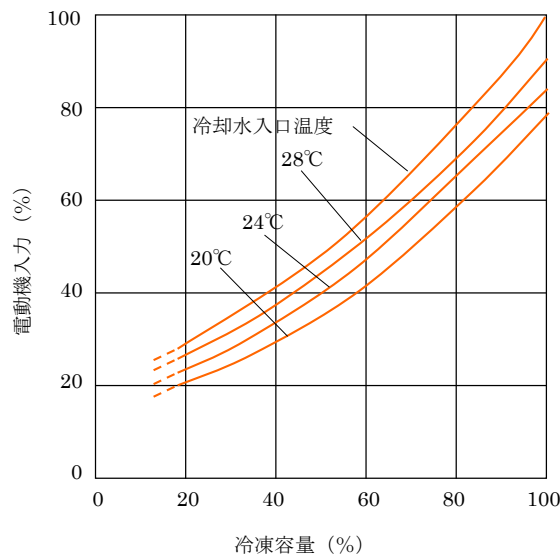

異なる冷却水入口温度における
遠心冷凍機の容量制御特性

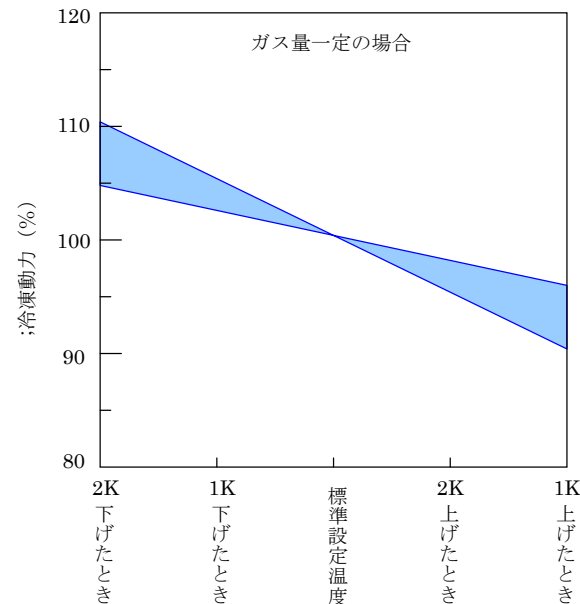


冷却水入口温度を変化させた場合の冷凍能力の変化
(ガス焚冷温水発生機)


14.部分負荷時の熱源運転の適正化 III 1b.8

➤ 複数台の熱源機器で熱源システムが構成されている場合、部分負荷時に運転効率が最適になるよう制御されていることが多いが、熱負荷の状況によっては、熱源機器が発停を繰り返す現象が発生することがある。このような場合、強制的に熱源運転台数を制限し、運転効率を高めることで、熱源エネルギーの低減が可能となる。


➤ 日常の時刻別熱負荷データと熱源機器の運転記録等により、実施を判断することが重要であり、機器のトラブル防止のため、時刻の各熱源機器出入口温度、二次側の往温度、還温度、外気温湿度等を監視して、実施する必要がある。

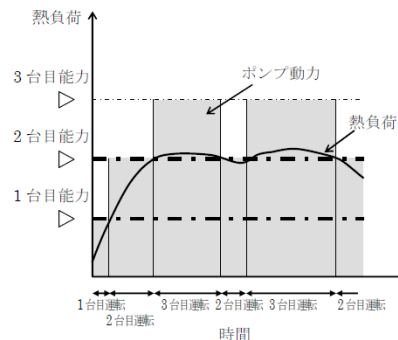

チューニング前の運転状況

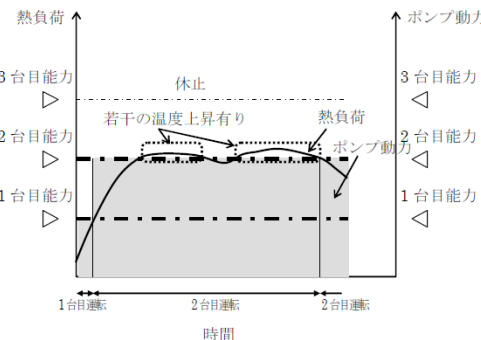

チューニング後の運転状況

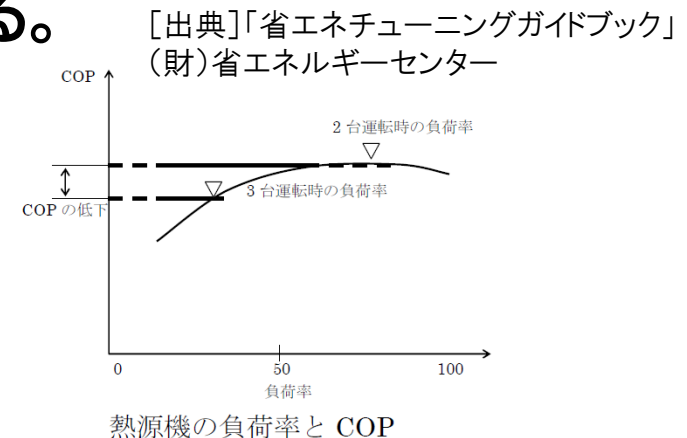

15.部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化 Ⅲ 1b.9

- 同一系統又は同一熱源群に熱源ポンプを複数台設置し、負荷に応じて台数制御を行っている場合は、負荷に対して過剰な台数で運転しないようにし、流量と温度差、負荷熱量を基に適正な台数制御を行うことで、無駄な水搬送エネルギーの削減が可能となりCO2削減につながる。
- 熱源2次ポンプ群で、熱源ポンプが部分負荷時に、熱負荷に応じた適正な台数で概ね安定的に運転されているかどうかを確認するために、熱負荷と熱源ポンプの運転台数の相関を季節毎等でグラフ等による分析を行うと良い。

16.熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 III 1b.7

- 熱源機器の冷温水出口温度は、設計値又はピーク負荷時と同じ温度に年間通じて設定されていることが多く、季節や熱負荷状況に応じて、冷温水出口温度設定を調整することで、熱源エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。
- 冷房運転では冷水出口温度を高め設定し、暖房運転では温水出口温度を低めに設定することで、機器効率が向上する。
- 燃焼系機器の暖房運転では、温水出口温度を低めに設定しても、機器効率はあまり変わらないが、配管系での放熱ロスが低減されるため、熱源エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。

17.冷温水管、蒸気管等の保温の確認 III 1a.7, III 1b.3

- 冷温水・蒸気配管の保温材が脱落している場合は、配管からの熱損失が大きくなり、熱源エネルギーの増加につながる。
また、冷水配管の保温材が脱落している場合は、結露が生じて他の建材に悪影響を及ぼすこともあり、パイプシャフトや天井裏の配管にも注意が必要となる。
- 日常の点検項目として、保温材の脱落が無いかの確認を設定し、脱落があった場合に適切に措置し、実施記録を残すようにする。
- 特に保守点検するバルブ類は確認を十分行い、保温材が脱落している場合は、早急に改善することで、熱源エネルギーの増加を抑えることが可能となりCO2削減につながる。

18.インバータ制御系統のバルブの開度調整の実施

Ⅲ 1b.4

- インバータ制御を導入しているポンプ系統の流量調整をバルブの開度で行っている場合があるが、バルブ抵抗分が余分なエネルギー消費となっている。バルブを全開にして、インバータ周波数で流量を調整することで、水搬送エネルギーを低減することが可能となりCO2削減につながる。
- バルブの開度で調整されていないか、現場で確認することが可能。
- バルブが全開となっている状態でトリップしてしまう系統については、トリップしない程度にバルブ開度を調整する。

19.熱源不要期間の熱源機器停止 III 1a.5, III 1b.5

- 熱源が不要な期間又は夜間に、熱源機器及び熱源ポンプの電源供給停止、又は夜間の運転停止を行うことで、無駄な熱源エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。
- 夏季の除湿再熱が不要な施設、又は夜間に空調機等を停止している施設は、電源供給停止又は夜間の運転停止が可能である。
- 特に夏季の温熱源については、電源供給停止又は夜間の運転停止の可能性が高い。
- 電源供給停止により熱源機器に問題が生じるとメーカーが判断する場合があるため、電源供給停止実施前にメーカーに確認を行う。


20. 空調開始時の熱源起動時間の適正化 III 1b.12

- 季節を問わず年間を通して同じ時間帯に熱源機器の運転を開始している場合は、中間期等では設定された冷水・温水の温度になる時刻が早くなる。この場合に、空調機の運転開始時刻に合わせて熱源機器の運転開始時刻を遅くすることで、熱源機器の運転時間が短くなるため、熱源エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。
- 熱源機器によっては、起動時間に差があるため、メーカーに確認した上で設定する必要がある。
- 24時間空調の施設では実施できない。
- 熱源機器及び熱源ポンプを運転して冷水又は温水が供給温度に達する時刻と空調機器の起動時刻との差が15分以内を目安とする。

21.熱源機器の点検・清掃 III 2b.1

- 冷凍機のコンデンサやエバポレータにスケールやスライムが付着した場合は、それぞれの熱交換効率が悪くなり、コンデンサの凝縮温度が高くなることやエバポレータの蒸発温度が低くなることで、冷凍機の成績係数が低下し、熱源エネルギーが増加する。したがって、コンデンサやエバポレータを定期的に清掃することで、熱源エネルギーの増加を防ぐことが可能となりCO2削減につながる。
- 冷凍機の成績係数は、蒸発温度/(凝縮温度－蒸発温度)で示される(ヒートポンプの場合は、凝縮温度/(凝縮温度－蒸発温度))。


- メーカーが調査(メーカーが提示した指標による判断も可能)を実施し、コンデンサ及びエバポレータの清掃の時期の目安となる技術的な根拠に基づく指標による判断を行うことが望ましい。

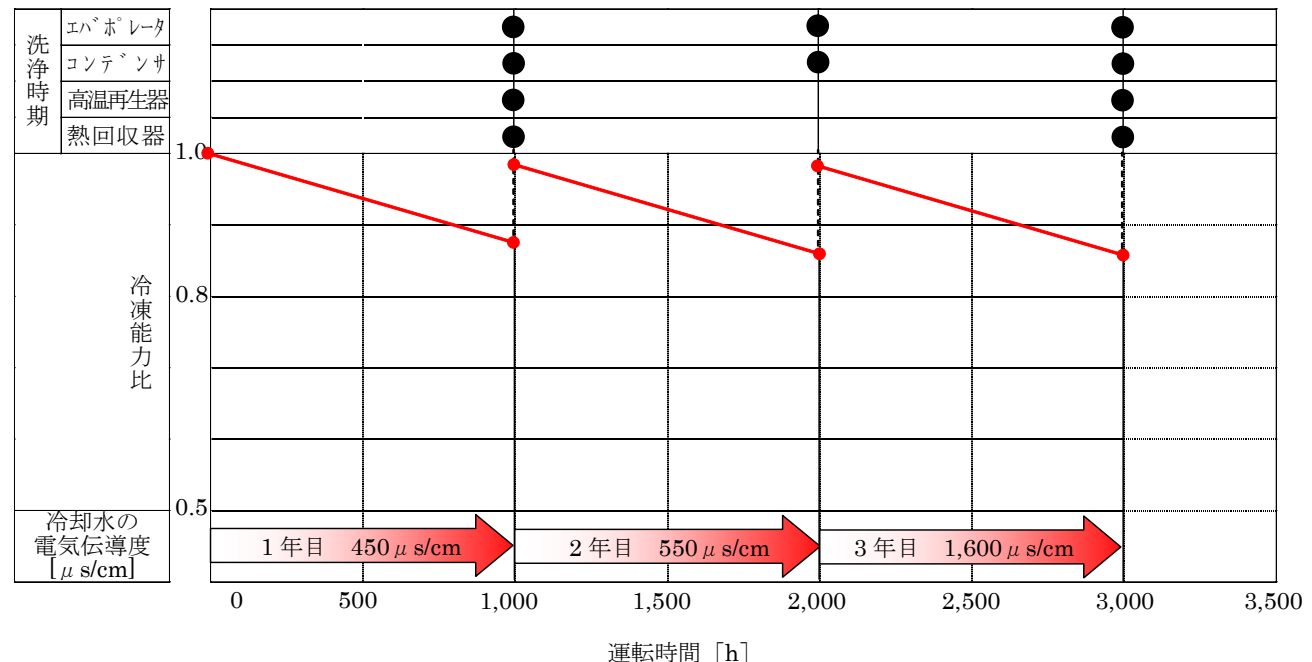

吸収冷凍機の洗浄による改善効果例(図中の冷凍能力比は、定格能力=1.0とした比率)

21.熱源機器の点検・清掃 III 2b.1

- ボイラーの伝熱面その他の伝熱に係る部分は、管理基準を設けて定期的にはいじんやスケールその他の付着物を除去し、伝熱性能の低下を防止することで、熱源エネルギーの増加を防ぐことが可能となりCO2の削減につながる。
- メーカーが調査(メーカーが提示した指標による判断も可能)を実施し、コンデンサ及びエバポレータの清掃の時期の目安となる技術的な根拠に基づく指標による判断を行うことが望ましい。

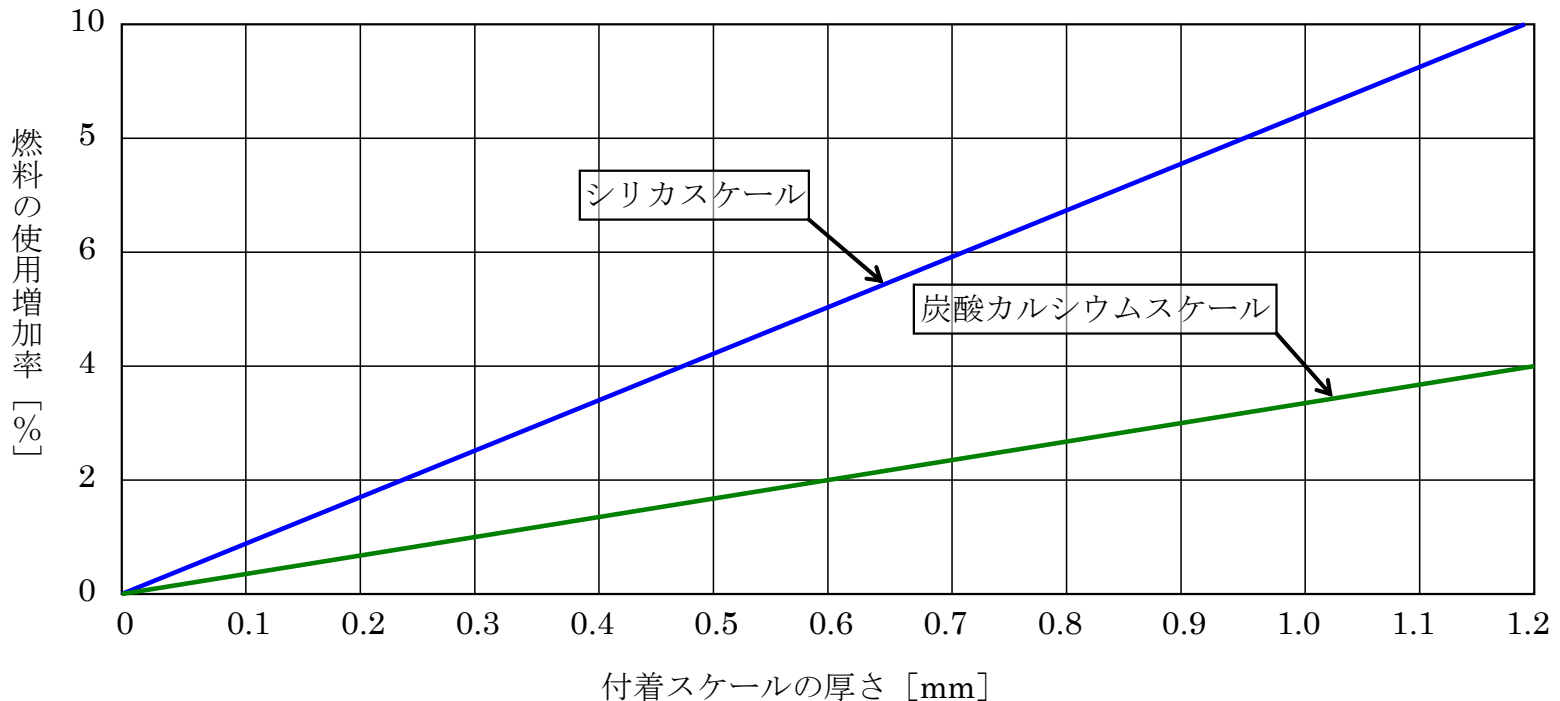


スケール付着と燃料増加率

22. 高効率空調機の導入 II 2a.3

ア プラグファン

エアfoil(翼断面)ブレードにより、少ないエネルギーでの送風ができる。また、リミットロード特性により、モータのオーバーロードがない。

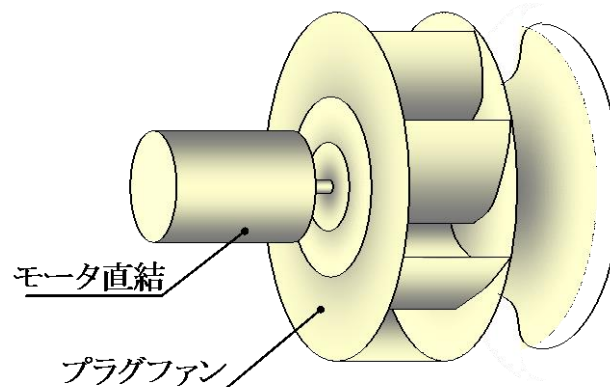


イ モータ直結形ファン

ベルト駆動タイプのファンベルトのロスがない分、省エネルギーである。ファンをモーターに直結しているため、メンテナンスが必要なファンベルトがない。

ウ 永久磁石(IPM)モータ


モータ回転子に永久磁石を用いることで2次銅損がない。ただし、専用インバータによる回転数制御が必要となる。

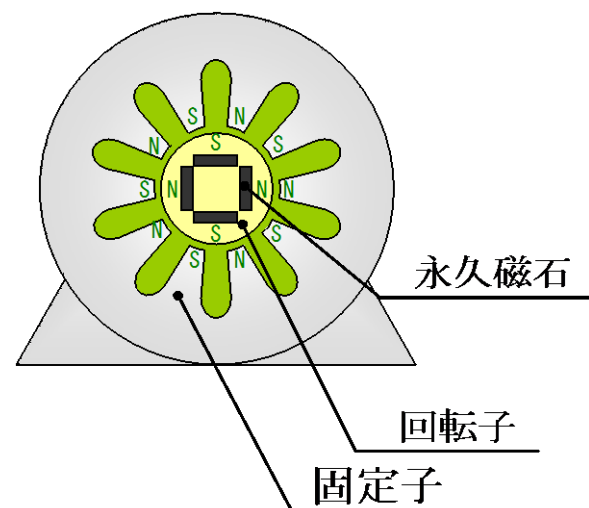

★ 22. 高効率空調機の導入 II 2a.3

エ プレミアム効率(IE3)モータ、
高効率(IE2)モータ
高磁束密度鉄心の採用、電線
充填量の高密度化により、標
準モータに比べ損失が少ない。

オ 楕円管熱交換器
楕円管熱交換器は、楕円形状
により空気流が表面にそって
スムーズに流れ、空気の剥離
がなく空気抵抗が低くなる。従
来の丸管は、丸型形状のため
空気流が上下に剥離し、空気
抵抗が高くなる。

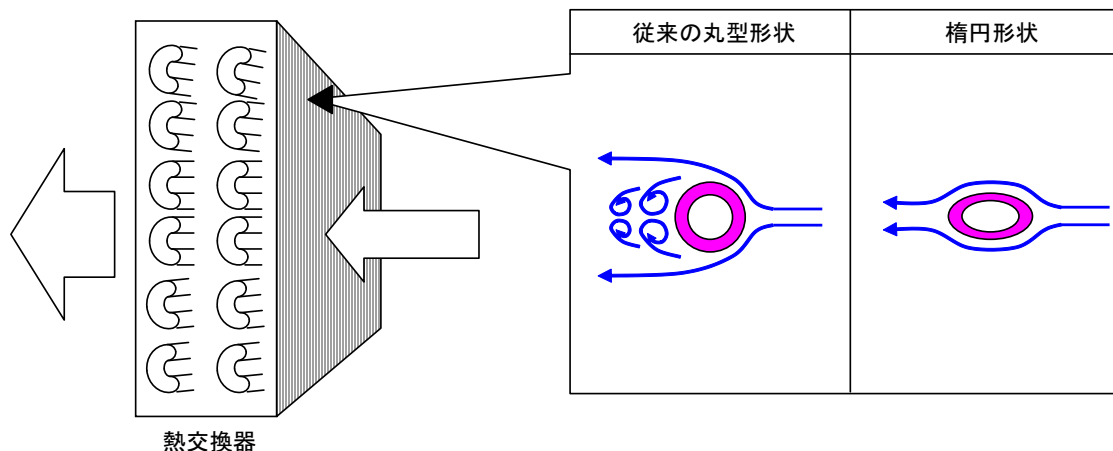

23.高効率パッケージ形空調機の導入 II 2a.1

- パッケージ形空調機とは、空気熱源パッケージ形空気調和機（ルームエアコンを含む）、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機、水熱源パッケージ形空気調和機である。
- 高効率パッケージ形空調機とは、COPやAPF（空調能力あたりのエネルギー消費量）の高い機器で、インバータ制御機器、高効率冷媒（R410A）、水冷PAC又は散水システム等が導入されているもの。
- 高効率パッケージ形空調機の水準はトップレベル事業所の認定基準を参照

高効率パッケージ形空調機の水準

種別	通年エネルギー消費効率 APF	冷暖房平均 COP
電気式パッケージ形空気調和機	4.4	3.50
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機	1.6	1.30 ^{*b}
電算室用パッケージ形空気調和機	－	2.30 ^{*a}

*a 電算室用パッケージ形空気調和機は、冷房時の定格 COP とする。


*b ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機の定格 COP には消費電力を含めない。

23.高効率パッケージ形空調機の導入 II 2a.1

- 空調設備容量の内、パッケージ形空調機の割合が大きい場合は、高効率パッケージ形空調機を導入することにより大幅なCO2削減につながる。
- ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機は、エンジン低速化が導入されている場合は、インバータ制御機器と同等である。
- 散水システムとは、空気熱源パッケージ形空調機の屋外機のコイルに自動的に水を噴霧することで、蒸発(気化熱)を利用し、凝縮器の効率を向上させ、夏季の外気温度による機器効率の低下を低減するシステムのこと。
- 高効率パッケージ形空調機は、標準形よりイニシャルコストが割高だが、ランニングコストが安くなるため、導入時点でできるだけエネルギー効率の高い機器(高効率形、高COP形など)を選定することが望ましい。

24.ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 II 2a.5


- 空調のウォーミングアップ時は、必要のない外気を遮断し、要求する室内温度に短時間で立ち上げることで、外気負荷と搬送エネルギーを削減できる。
- 暖房時で外気温度が低い時や冷房時で熱帯夜などにより外気温度が高い時は、外気遮断による省エネ効果大きい。
- 単純にタイマーで給気ダンパーを閉鎖するウォーミングアップ制御より、毎日のウォーミングアップ運転時の室内温度状態を見て、ウォーミングアップ運転時間を演算する最適起動制御と組み合わせたウォーミングアップ運転の方が省エネ効果大きい。
- 24時間空調の場合は実施できない。

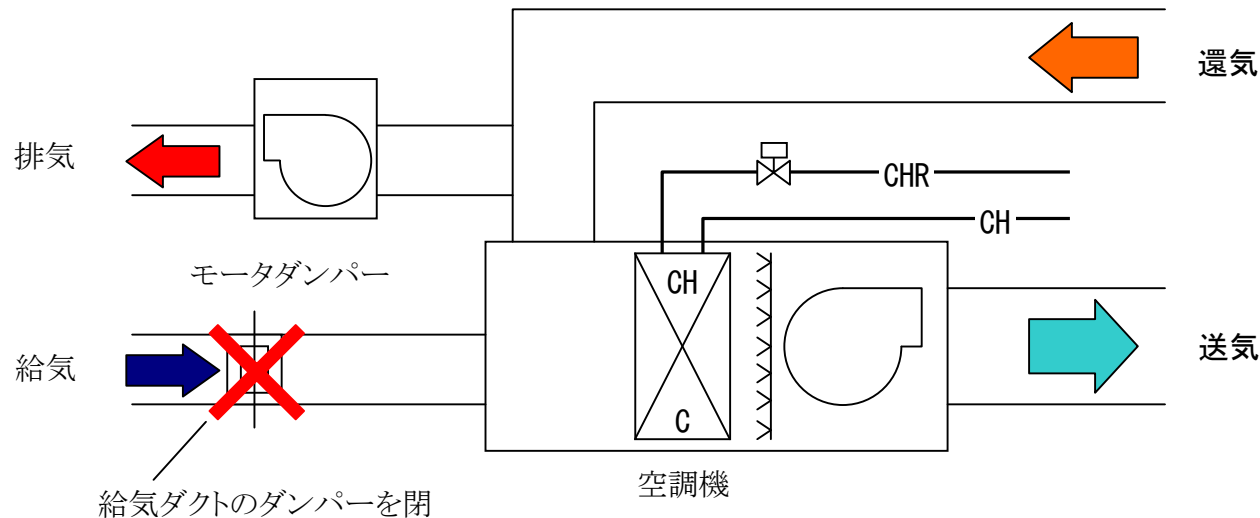

外気遮断時のイメージ

25. 空調機の変風量システムの導入 II 2a.6

- 定風量システムでは、常時最大風量で運転してしまうが、変風量システムにすることで、負荷変動(室内温度又は還温度等)に応じて風量を調整し、搬送動力を低減することができ、CO2削減につながる。
- 変風量装置VAVが設置されていない場合でも、温度等により直接空調機ファンのインバータ制御を行うことも可能。
- 最小風量設定が自動制御で高めに設けられていて、省エネ効果が小さい場合があるため、最小設定値を確認し、下げられないか検討する。

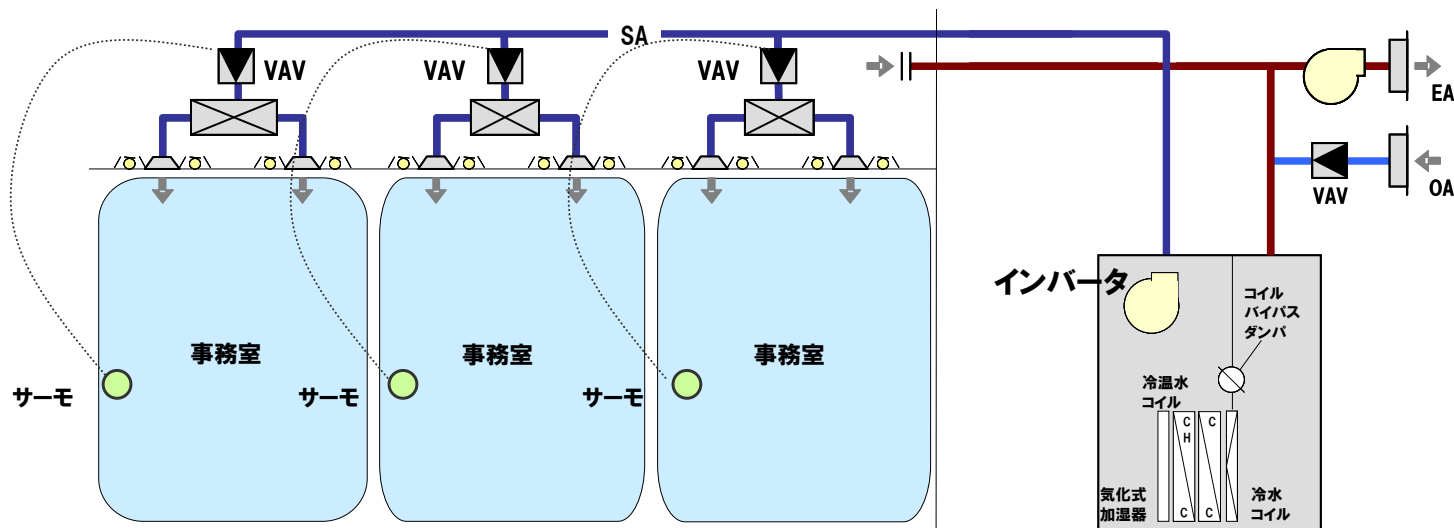

変風量システムの例


26. 空調機の気化式加湿器の導入 II 2a.7

- 加湿方式には、蒸気加湿、水噴霧加湿等があるが、気化式は中央方式(蒸気ボイラー等を利用)の蒸気加湿よりもロスが少ないため、CO2削減につながる。
- 局所方式の電極式加湿器は、中央式の蒸気加湿よりもロスは少ないが、電気で水を蒸発させる仕組みのため、エネルギー効率が低い。
- 気化式加湿器とは、加湿エレメントに上部から滴下給水して水分を浸透させ、そこに風を通過させることで、水分を気化蒸発させる構造のもの。

27. 外気冷房システムの導入 II 2a.8

- 外気冷房システムとは、冬期・中間期の外気温度が低い時に、自動制御により外気エンタルピーと室内エンタルピーで外気冷房有効の判断を行い、外気量を増やし、冷水より優先的に外気で冷房するシステムとする。
- 冬期や中間期の冷房負荷に対して、外気により室内を冷却することにより、冷水の消費が低減でき、CO2削減につながる。
- 外気取入量が大きくする必要があるため、外気取入ガラリや外気取入ダクト等を確認し、可能であるか検討する。
- 外気温度が低くなり過ぎると、加湿のためのエネルギーの方が冷房エネルギーより大きくなる場合がある。
- 全熱交換器が設置されている場合は、外気冷房時は全熱交換器を停止しバイパス経路を通すことが必要となる。



- C02濃度による外気量制御とは、人員変動による室内又は還気のC02濃度に合わせて外気導入量を制御することで、外気負荷の低減を図ることができ、C02削減につながる。
- 在室人員が多く、時間による変動が大きい施設では特に有効である。
- 実際には、設計人員に比べて、在室人員が少ない場合が多いため、外気量制御を導入することで省エネ効果が期待できる。
- 周辺環境や立地条件により、外気のC02濃度が高い場合があるので、外気導入量が適切であるか確認する必要がある。
- C02濃度設定が低くされている場合も多い。900ppm以上で運用することでC02削減になる。

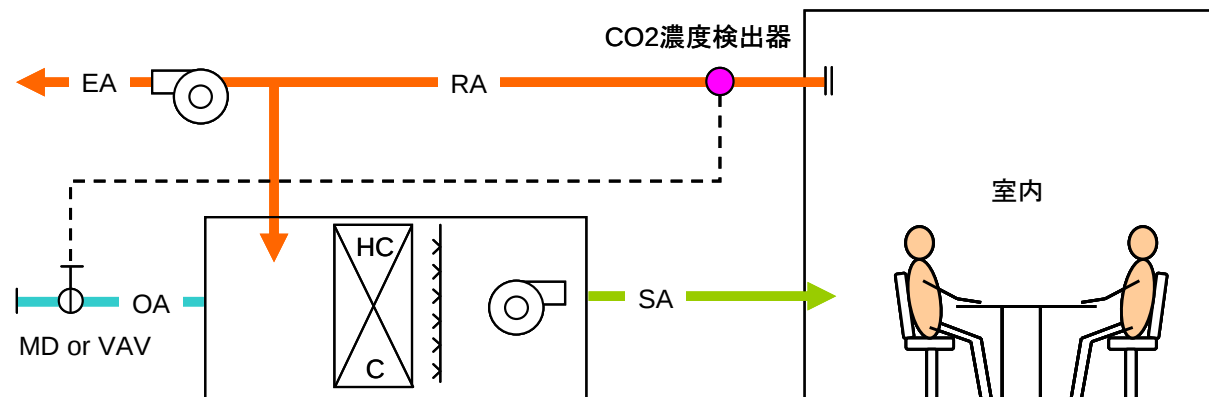

空気調和機 空調機廻りの制御フローの例

29. ファンコイルユニットの比例制御の導入 II 2a.11

- 比例制御とは、設定点でオン・オフ動作させ目標値付近を保持する二位置制御ではなく、目標値と制御量の差に比例して操作量を変化させる制御。
- 冷温水の流量を空調負荷に応じて比例制御し、低負荷時の流量を減らすことにより搬送エネルギーを削減することができ、CO2削減につながる。
- 室内温度が設定値となるよう制御弁を制御する方法とファンコイルユニットへの還り温度が設定値となるよう制御弁を制御する方法がある。
- 比例制御は、目標点とずれた点で制御量が平衡を保つことがある(オフセット)ため、定期的に設定値を手動補正する必要がある。
- 還気温度による比例制御の場合、冷房時に還気温度が照明発熱などで設定温度に比べて常に高くなり、省エネルギーにならないことがあるため、設定温度に十分留意する必要がある。

無	インターロック	ON/OFF制御	比例制御
熱源の運転によって、冷温水が流れる	分電盤からのファン起動状態により停止時には冷温水弁を全閉とする	微細な制御を要求する空調設備には不適切である 	負荷の変動があっても安定した制御ができる 

小


省エネ効果

大

ファンコイルユニットのバルブ制御方法

30. 空調の最適起動制御の導入 II 2a.12


- 最適起動制御とは、冷暖房負荷や起動時の室内温度と外気温度等により、室内設定温度に達するまでに要する空調時間が最小となるように、空調設備を起動する時間を予測する制御のこと。
- 予冷予熱時間の適正化を図り、空調エネルギーを低減することが可能。

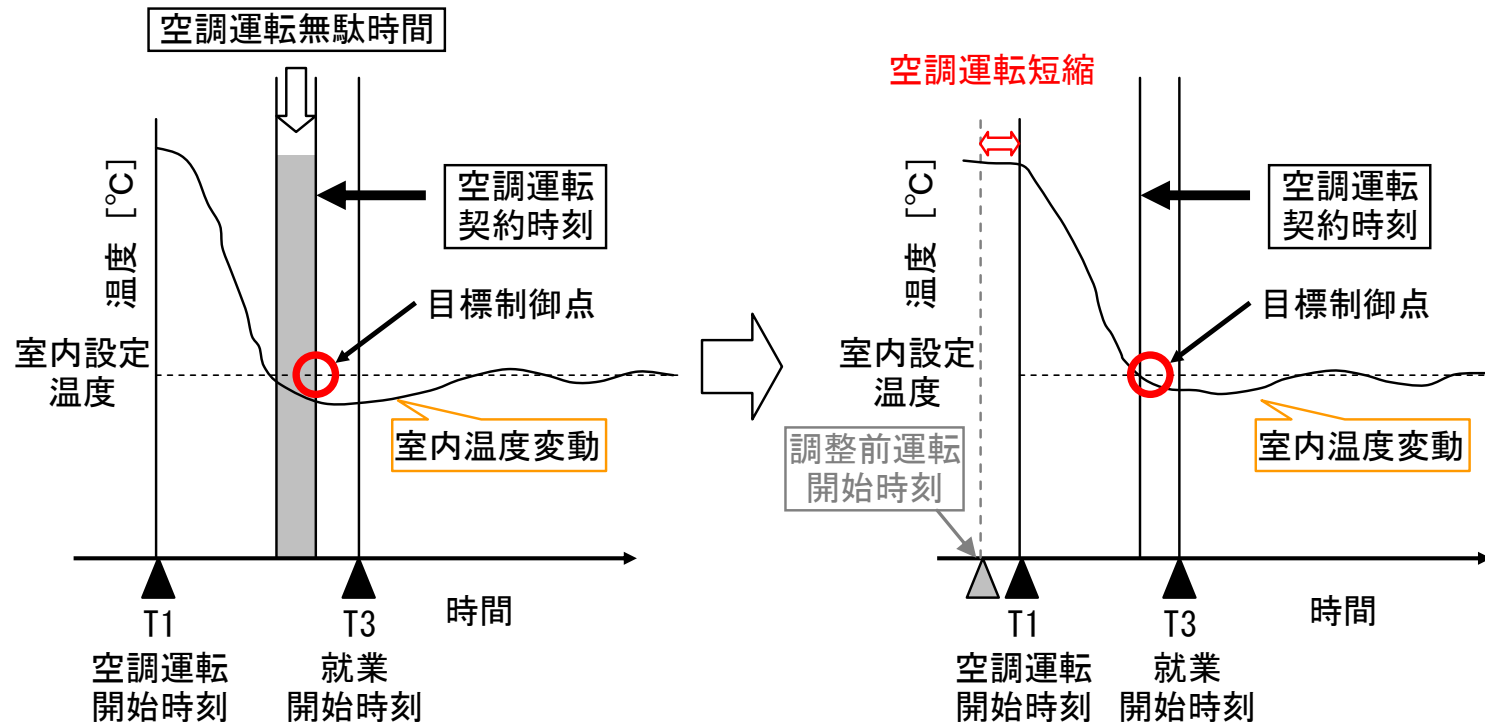

空調開始時の空調起動時間の適正化に関する概念図

31. 全熱交換器の導入 II 2a.13

- 全熱交換器とは、外気負荷を低減するために、取入外気と空調排気との間で顕熱と潜熱の両方を熱交換して排熱を回収するもの。
- 全熱交換器組込形空調機、全熱交換ユニット、全熱交換器組込形外気処理パッケージ形空調機、除加湿可能全熱交換機能付外気処理機等がある。
- 熱源機器容量の低減、ピーク時外気負荷低減による省エネが可能。
- 自動制御により外気エンタルピーと室内エンタルピーで全熱交換器有効の判断を行い制御されている場合、又は季節による手動切換(夏季及び冬季が全熱交換運転、中間期が普通換気運転)で運用する。
- 全熱交換器の排気量が外気量又は給気量の一定割合(最低50%程度が目安)確保できていない場合、導入効果が小さい。

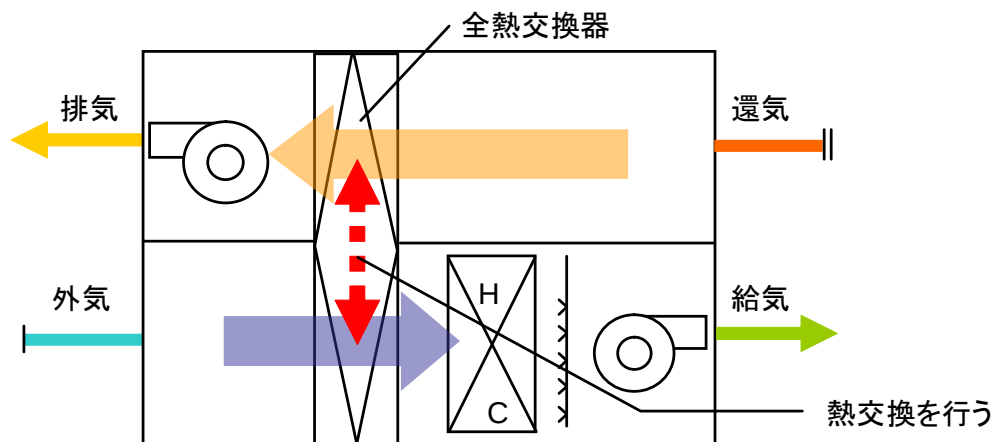

全熱交換器の採用例

32. 大温度差送風空調システムの導入 II 2a.14

- 大温度差送風空調システムとは、低温冷風吹出方式等、一般的な空調システムの吹出温度より低い温度で吹出し、かつ冷房時の吹出温度差(室内吸込温度－吹出温度)が12℃以上で運用されているもの。
- 冷房時において、空調給気温度を通常システムより低い温度で送風する大温度差送風空調システムは、処理する負荷が同じであれば、空調風量を低減することができるため、空気搬送エネルギーを低減することによりCO2削減につながる。
- 低温送風により、空調冷水を通常システムより低温にする必要があるため、冷凍機の効率低下を招く恐れがある。氷蓄熱システムと組み合わせて計画するなどの工夫が重要となる。
- ユニット形空気調和機、コンパクト形空気調和機、システム形空気調和機でも可能。

33.高効率空調・換気用ファンの導入 II 2a.4


- モータ直結形ファン、ファンの永久磁石(IPM)モータ、プレミアム効率(IE3)モータ、高効率(IE2)モータなどの高効率ファンを導入し、搬送エネルギーを削減することによりCO2削減につながる。
- モータ直結形ファンとは、ベルト駆動ではないものをいう。
- プレミアム効率(IE3)モータ・高効率(IE2)モータとは、国際規格 IEC60034-30 及び JIS C 4034-30 で規定されている効率クラスを満たすモータで、IE3 クラスを満たすものをプレミアム効率(IE3)モータ、IE2 クラスを満たすものが高効率(IE2)モータとする。
- 永久磁石(IPM)モータは、回転子に永久磁石を内蔵したもので、永久磁石により磁束を発生するため、回転子にトルク分電流が流れず2次損失がないなどの特徴があり、誘導モータよりも高効率化が図れる。インバータ制御と組み合わせることにより、さらに省エネ効果を高めることができる。
- 倉庫や機械室等、一日の運転時間を最小化することで、省エネが容易に可能。

34.電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入


Ⅱ 2a.2

125

- ここで言う温度制御とは外気温度と室内設定温度との関係によって、空調機及び給排気ファンの最適運転を行うことである。
- 室の代表点に取り付けた温度検出器により、空調機及び給排気ファンの運転を制御し、無駄なエネルギーを削減することによりCO2削減につながる。

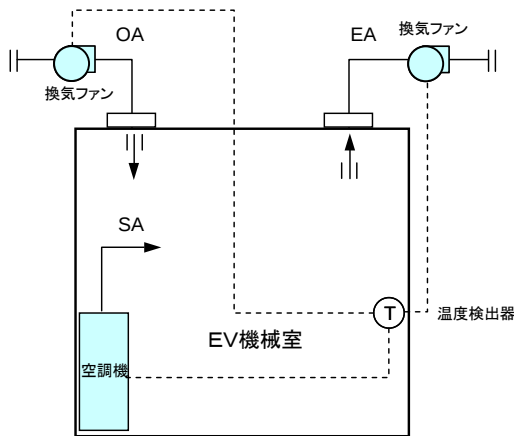

システム概要

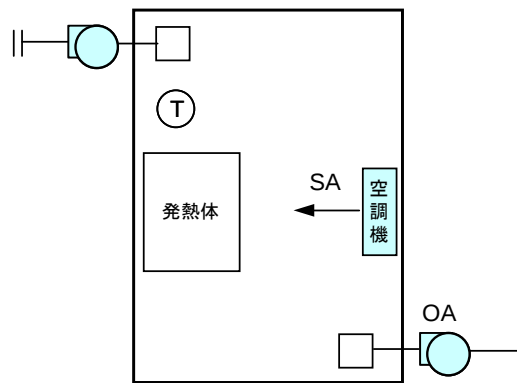

各機器の位置関係

- ・外気温度 > 設定温度⇒ 空調機で運転
- ・外気温度 < 設定温度⇒ ①給排気ファンで運転
②給排気ファン＋空調機で運転


温度制御の例

- ・ファンのみを設置している場合は、温度制御によるファン停止を検討する。
- ・空調機（パッケージ形空調機を含む。）の温度制御のみ導入されている場合で、給排気ファンがスケジュールor手動の場合、停止を検討する。
- ・パッケージ形空調機の場合、コンプレッサー及びファンの両方を停止するとCO2削減効果が高い。



★ 35. 高効率厨房換気システムの導入

Ⅱ 2a.18 高効率厨房換気システム(置換換気又は給排気形フード)の導入

- 置換換気方式とは、給気と排気を混合しないで温度成層を形成して換気する方式のことで、床面付近又は壁づたいに給気し、天井全体で排気を捕集するもの。(レンジ等に単独で排気フードを設置しているものとは異なる。) **空調機からの給気と混合させないで排気することで、換気量を削減できるため、空調エネルギーと換気エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。**
- 給排気形フードとは、厨房機器からの排気を局所的に捕集するとともに、室内に給気可能なフードとし、空調機等により処理された外気と未処理の外気を同時に吹出すもので、未処理外気を利用することで、空調エネルギーの低減が可能となる。

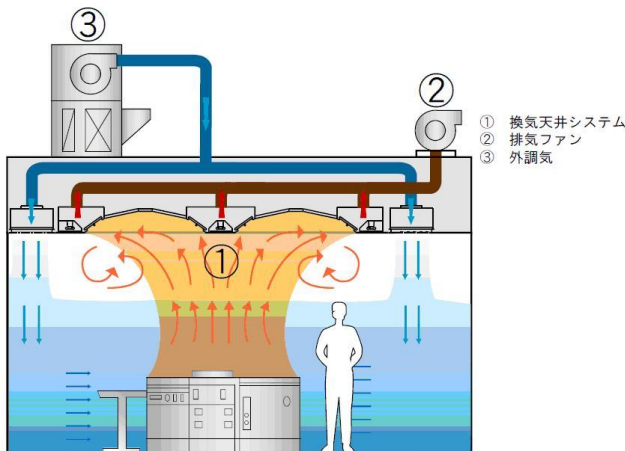

厨房の置換換気システム
[出典]「株式会社HALTON」

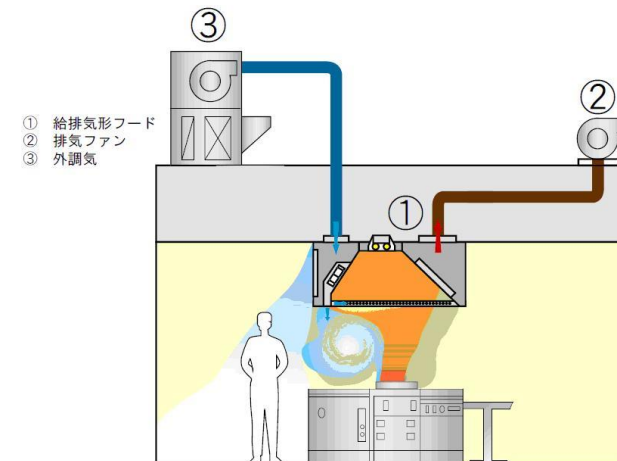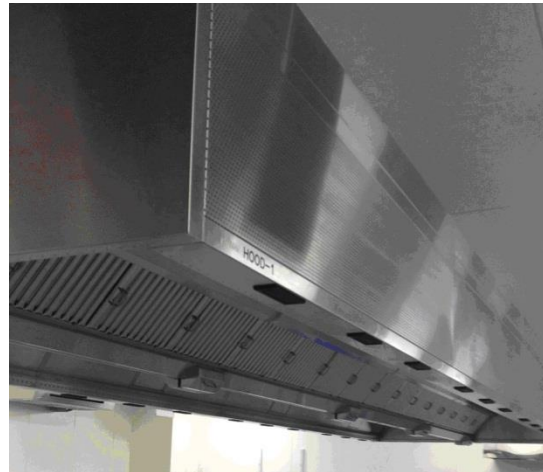


厨房用給排気型フード設置例とイメージ

35. 高効率厨房換気システムの導入

Ⅱ 2a.19 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入

- 風量モード切換制御(強中弱等)とは、厨房の使用状況等により、手元スイッチで強・中・弱・切等の風量の切換操作ができるもので、厨房外調機及びファンの風量についてインバータ制御又はポールチェンジ制御を行う。
- 厨房は常にレンジ等を使用している訳ではないため、風量を減らしても問題がない時間帯が長い場合がある。厨房の使用状況等により、厨房外調機やファンの風量制御を行うことで、換気エネルギーが低減するとともに、厨房外調機の外気処理のための空調エネルギーも低減できる。

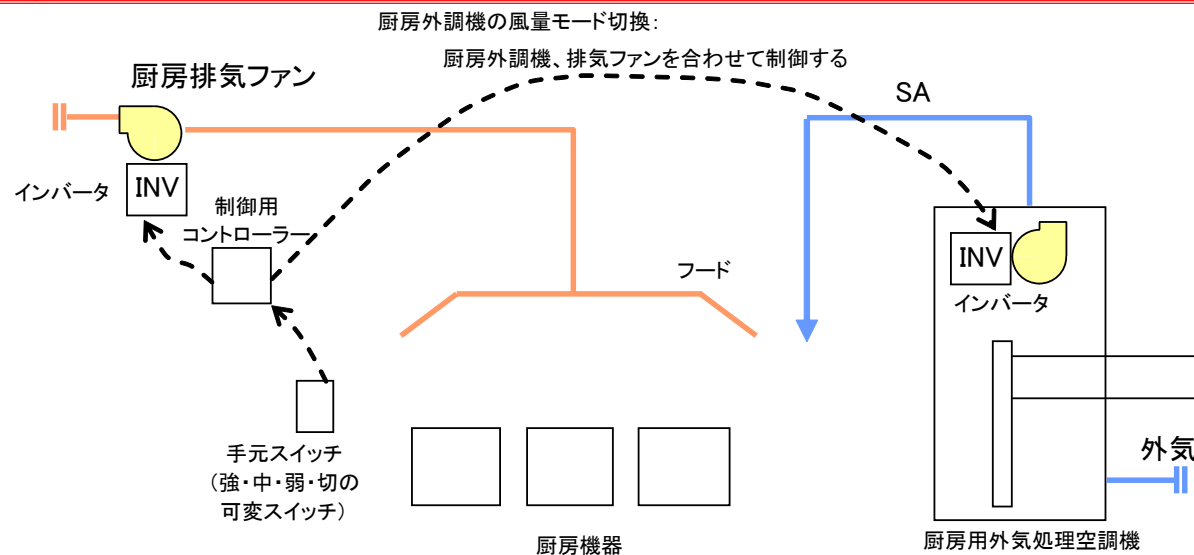

厨房外調機の風量モード切換・換気モード切換

36.ファンの手動調整用インバータの導入 II 2a.22

- 空調機ファン及びファン回りの風量調節ダンパーを全開にして、手動調整用インバータで風量調整を行うことで、通常ダンパー制御と比較して、電気消費量が大幅に低下し、CO2 削減につながる。
- No. 23 空調機の変風量システムの導入と同様、風量調整ダンパーを用いず、手動によるインバータ調整で風量を絞る場合も省エネとなる。

37. 室使用開始時の空調起動時間の適正化 III 3a.2

- 空調起動時間の適正化とは、空調機の場合は、外気を遮断した状態で空調が開始され、目標温度に達した時刻と室の使用時刻までの時間差が15分以内をであることを目安とする。なお、外調機の場合は、室の使用時刻から運転を開始することとする。
- 季節、ピーク時期、低負荷時期における、熱源機器と空調機の運転状況や室内状況を的確に判断して、起動設定や運用方法を調整することで、空調エネルギーの低減が可能となる。
- 季節を問わず年間を通して同じ時間帯に空調を開始している場合、中間期等では設定された室温になる時刻が予定より早くなるため、冷暖房時間が長くなり、空調エネルギーの増加につながる。
- 事業所の管理規則や賃貸基準等により決められている空調開始時刻と、空調機器が運転して設定室温になる時刻との差が大きい場合は、起動時刻の調整を行うことが重要となる。



38. 夏季居室の室内温度の適正化・クールビズの実施

130

Ⅲ 3a.1 居室の室内温度の適正化

Ⅲ 3a.4 クールビズ・ウォームビズの実施

- 年間通じて冷房時と暖房時の設定温度を一定にするのではなく、関係者と十分協議した上で、季節に応じて、居室の室内温度の緩和を実施することで、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。
- 特に夏季の空調エネルギーは大きいいため、夏季の実際の室内温度を26℃以上(適正温度)に緩和することにより、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。
- ビル管法では室内温度の基準が17以上28℃以下である。その範囲でクールビズ(27℃程度)を実施することでさらにCO2削減が可能となる。
- 利用者への協力要請や啓発活動を併せて実施することも重要である。
- 温度の管理は空気環境測定結果報告書や、中央監視のデータ等を利用する。

39. 換気ファンの間欠運転の実施 III 3a.3

- ファンの間欠運転とは、駐車場、機械室又は倉庫のファンをスケジュールにより、年間平均日で1日12時間以上停止することである。
- 各室の必要換気量は、季節、曜日、時間帯、室の利用状況によって変化するため、外気条件や室内環境を定期的に確認しながら、ファンの間欠運転を行うことで、換気エネルギーの低減が可能となる。
- 建築基準法、駐車場法、ビル管法、健康増進法等に基づく必要換気量を確認し、室内の使用実態を把握した上で、スケジュール制御や温度制御等による適正な換気量への調整や不要な換気の停止を行うことで、換気エネルギーの低減が可能となる。
- 自動制御により、ファンの間欠運転を行うことも有効である。

40.居室以外の室内温度の緩和 Ⅲ 3a.7

41.エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 Ⅲ 3a.5

40.居室以外の室内温度の緩和 Ⅲ 3a.7

- エントランスホールや廊下等の居室以外の空間は、滞在時間が居室に比べて短時間であるため、関係者が十分協議した上で、居室の室内温度に比べて夏季は高く、冬季は低く設定することによって、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。(夏季27℃以上、冬季20℃以下が目安)

41.エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 Ⅲ 3a.5

- エレベーター機械室及び電気室の室内設定温度が、30℃以上に設定されていることにより、空調及び換気エネルギーを低減することが可能となりCO2削減につながる。
- 実際の室内温度がどの程度になっているかを確認することが重要であり、設定温度と極端に異なる場合は、空調機を制御する温度センサーの位置等の調整が必要となる。

42.空調機等のフィルターの清浄 III 4a.1

- 空調機、パッケージ形空調機及びファンコイルユニットのプレフィルターを清浄しない場合は、送風抵抗が大きくなるため、空調能力が低下し、空気搬送エネルギーの増加の要因となる。定期的にプレフィルターを清浄し、送風効率や熱交換性能を維持することで、空気搬送エネルギーの増加を防ぐことが可能となりCO2削減につながる。
- プレフィルターがメインフィルターと一体になっている場合であって、差圧計による差圧の計測を実施し、フィルターの清掃の時期の目安となる技術的な根拠に基づく指標による判断を行うことにより管理することも重要である。

43.省エネファンベルトへの交換 III 4a.6

- 省エネファンベルトとは、Vベルトの底面を山型の断面形状とすることで、動力伝達損失の中で最も大きな割合を占めるベルト曲げ応力による損失を従来のファンベルトに対して低減したもの、又はファンのプーリーとモータのプーリーの間にベルト張り調整用のプーリーを設置し、平ベルトを用いているもののいずれか。
- 空調機やファンなどに使用されているファンベルトを従来型から省エネ型に取替えることで、動力損失が軽減され、空気搬送エネルギー及び換気エネルギーが低減することによりCO2削減につながる。
- 省エネファンベルトは、空調機に適合するものを選定し、騒音・振動等が発生しないものを選定する。省エネファンベルトの選定や導入後のファンベルトの張力、たるみ等の調整方法については、メーカー等に問い合わせて確認する。

44. 高効率照明及び調光制御の導入

Ⅱ 2b.1 高効率照明器具の導入

- 高効率照明器具とは、下表(トップレベル事業所の認定基準)に示す高効率ランプを主に使用した照明器具であり、少ない消費電力で明るさを確保することが可能である。
- 照明は、建物全体の一次エネルギー消費量の1/5から1/4程度を占めており、また照明発熱による冷房負荷分も含めると1/3以上を占めるため、高効率照明器具を導入することにより大幅なCO2削減につながる。
- 高効率な照明器具を用いて、照度を適正(≒500lx～700lx程度)に設定することで、照明に関わるエネルギー消費を低減することが可能となる。
- 白熱電球、ハロゲン電球などの白熱灯と高圧水銀ランプは効率が低いため、代替ランプへの交換や他の照明器具への更新も対策のひとつとなる。

表7.1 主たるランプ種類の水準

主たるランプ種類	係数1	係数2
直管形蛍光ランプ [°] Hf(FHF,FHC)	0.9	1
直管形蛍光ランプ [°] FLR,FSL	0.7	0.8
直管形蛍光ランプ [°] FL,FCL	0.5	0.6
コンパクト形蛍光ランプ [°] Hf(FHT,FHP)	0.9	1
コンパクト形蛍光ランプ [°] FPR	0.7	0.8
コンパクト形蛍光ランプ [°] FPL,FDL,FML,FWL	0.5	0.6
ハロゲン電球	0.1	0.2
クリプトン電球	0.1	0.2
白熱電球	0	0
セラミックメタルハライドランプ [°]	0.9	1
メタルハライドランプ	0.8	0.9
高圧ナトリウムランプ	0.9	1
高圧水銀ランプ	0	0
LED	0.9	1
高効率LED	1	1

44. 高効率照明及び調光制御の導入

Ⅱ 2b.1 高効率照明器具の導入

主たるランプ種類の判断基準


主たるランプ種類	判断基準
直管形蛍光ランプHf(FHF,FHC)	高周波点灯専用形蛍光ランプ(Hf蛍光ランプ)の直管形、環形、二重環形、スリム形を対象とする。電子安定器(Hf安定器)にラピッドスタート形蛍光ランプを使用している場合は、これに含めない。
直管形蛍光ランプFLR,FSL	ラピッドスタート形蛍光ランプの直管形、環形を対象とする。
直管形蛍光ランプFL,FCL	スタータ形蛍光ランプの直管形、環形を対象とする。
コンパクト形蛍光ランプHf(FHT,FHP)	高周波点灯専用形蛍光ランプ(Hf蛍光ランプ)のコンパクト形、電球形を対象とする。
コンパクト形蛍光ランプFPR	ラピッドスタート形蛍光ランプのコンパクト形、電球形を対象とする。
コンパクト形蛍光ランプFPL,FDL,FML,FWL	スタータ形蛍光ランプのコンパクト形を対象とする。
ハロゲン電球	白熱灯の一種で、電球内部に不活性ガスとハロゲンガスを封入したもので、ハロゲン球、ミニハロゲン球等を対象とする。
クリプトン電球	白熱灯の一種で、電球内部に不活性ガスとクリプトンを封入したもので、クリプトン球、ミニクリプトン球、シャンデリア球、キセノン電球等を対象とする。
白熱電球	一般形白熱灯、レフ形白熱灯、ボール形白熱灯、ミニランプ、ビームランプ等を対象とする。
セラミックメタルハライドランプ	高輝度放電ランプ(HIDランプ)の一種で、ハロゲン化金属(メタルハライド)の混合蒸気中のアーク放電による発光を利用し、発光管に透光性セラミックが用いられているもので、セラミックメタルハライドランプ、セラメタ、CDM、無電極放電灯等を対象とする。
メタルハライドランプ	高輝度放電ランプ(HIDランプ)の一種で、水銀とハロゲン化金属(メタルハライド)の混合蒸気中のアーク放電による発光を利用し、発光管に石英ガラスが用いられているもので、メタルハライドランプ、メタハラ等を対象とする。水銀灯用の安定器にメタルハライドランプを使用している場合も、これに含めるものとする。
高圧ナトリウムランプ	高輝度放電ランプ(HIDランプ)の一種で、ナトリウム蒸気中のアーク放電による発光を利用したもので、高圧ナトリウムランプ、高演色高圧ナトリウムランプ等を対象とする。低圧ナトリウムランプもこれに含めるものとする。
高圧水銀ランプ	高輝度放電ランプ(HIDランプ)の一種で、発光管にアルゴンガスと水銀が封入されているもので、高圧水銀ランプ、バラストレス水銀ランプ、チョークレス水銀ランプ等を対象とする。
LED	発光ダイオードを利用したもので、すべてのLED照明器具を対象とする。
高効率LED	発光ダイオードを利用したもので、照明器具の器具効率が120 lm/W 以上のものとする。

44. 高効率照明及び省エネ制御の導入


Ⅱ 2b.6 照明の初期照度補正制御の導入

- 初期照度補正制御(適正照度補正制御)とは、照明器具内蔵のタイマーにより出力制御を行っているもの、明るさセンサー(別置及び内蔵)により出力制御を行っているもの、又は手元調光スイッチにより出力制御を行っているものをいう。
- 照明の設計照度は、ランプ寿命末期及び器具効率が低下した時の照度とするために、ランプ実装初期の照度は設計照度よりも3割程度高くなる。その余剰な照度を照明器具の出力を制御して設計照度まで抑える制御が初期照度補正制御であり、無駄な照明エネルギーを削減でき、CO2削減につながる。
- タイマー式は、ランプ交換時にリセットする必要がある。

■ 明るさ比較

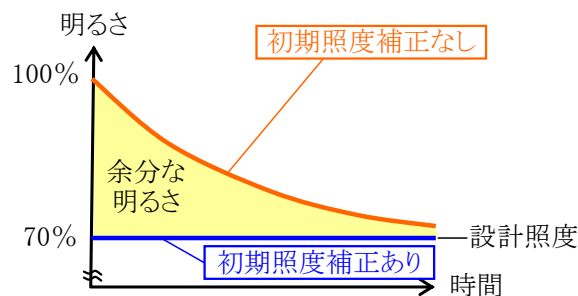

■ 消費電力比較


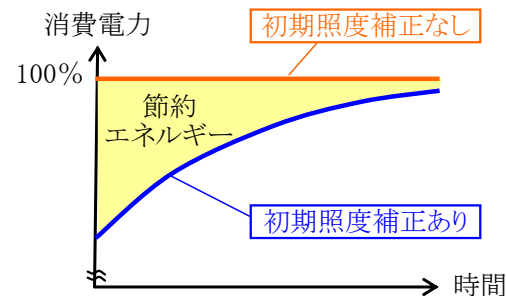


初期照度補正制御による効果

44. 高効率照明及び省エネ制御の導入

Ⅱ 2b.7 照明の昼光利用照明制御の導入


- 照明の昼光利用制御は、明るさセンサーを設置して、窓からの昼光による照度も含めた床面照度を必要照度として扱うことにより照明器具の出力を抑える制御である。
- 自然採光の利用で照明エネルギーを低減しCO2の削減につながる。
- 明るさセンサーが窓面に近い適切な位置(概ね3m以内が目安)に明るさセンサー又はセンサー内蔵の照明器具が設置されていないと、昼光による省エネ効果は小さいものとなる。

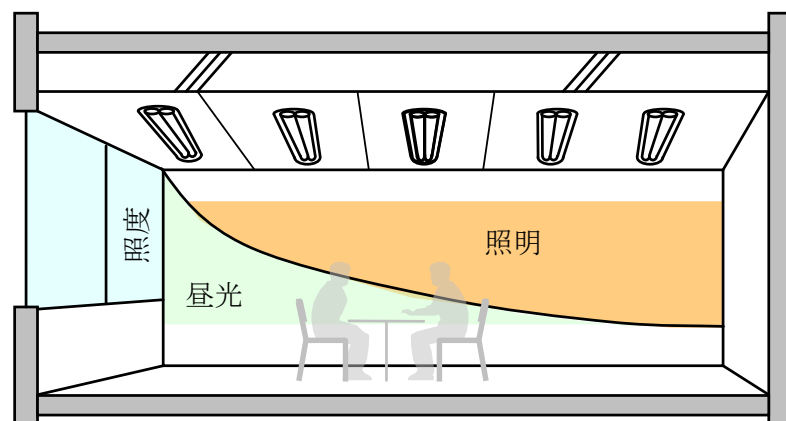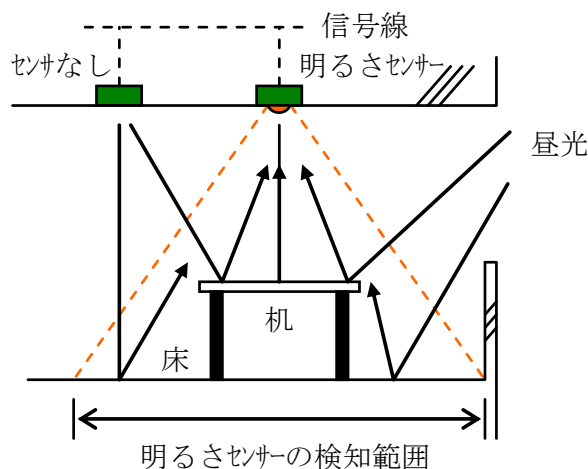


昼光利用制御イメージ図

45. 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 II 2b.2

- 蓄光型誘導灯とは、消防認定品の蓄光式誘導標識又は高輝度蓄光式誘導標識とする。
- 高輝度型誘導灯は、光源に高輝度である冷陰極ランプやLEDを採用していることから、従来の誘導灯と比較し、長寿命かつ高効率であるため、CO2削減につながる。

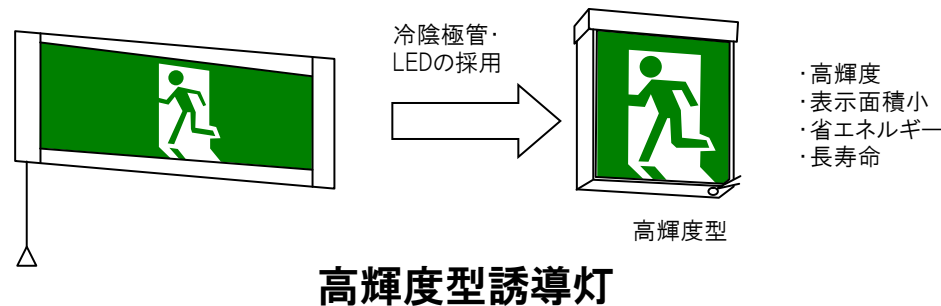


- 蓄光型誘導灯は、自然光や照明光の紫外線エネルギーを吸収し、夜間や停電時などに発光する誘導灯で、電源が不要であるため、CO2削減につながる。

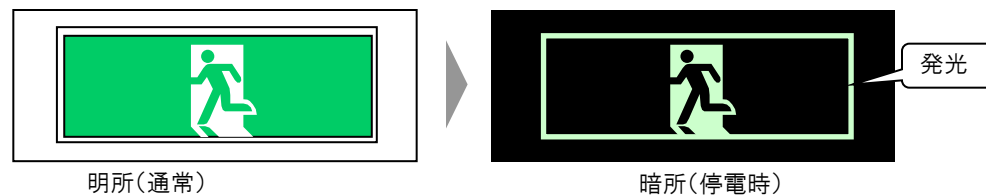

蓄光型誘導灯

46. 高効率変圧器の導入 II 1d.1

- 高効率変圧器(超高効率変圧器、トップランナー変圧器2014 又はトップランナー変圧器)を使用することで、無負荷損及び負荷損を低減し、変圧器における無駄な電力の削減を図ることが可能である。
- トップランナー変圧器2014 とは、トップランナー基準の第二次判断基準(JIS C 4304:2013、JIS C 4306:2013、JEM1500:2012、JEM1501:2012)に準拠した変圧器であり、トップランナー変圧器とは、トップランナー基準の第一次判断基準(JIS C4304:2005、JIS C4306:2005、JEM1482:2005、JEM1483:2005)に準拠した変圧器とする。また、超高効率変圧器とは、トップランナー基準からさらに全損失(エネルギー消費効率)を約20%以上低減したものである。
- 新規の変圧器はトップランナー変圧器の法令等が施行され、トップランナー基準(JEM1482:2005又はJEM1483:2005)の高効率変圧器を導入することになっている。

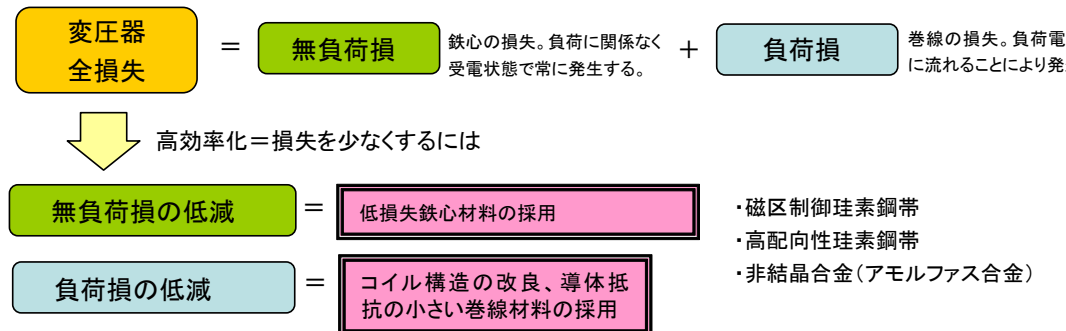






高効率変圧器概念図

47. 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入

Ⅱ 2b.4

141

- 廊下・階段室・便所・湯沸室等で、人が不在の場合は、不在時消灯制御又は不在時段調光制御により消灯や減光制御を行うことで、照明エネルギーを低減できる。
- 不在時消灯制御とは人感センサーを設置して不在時に該当エリアの照明を消灯する。トイレ、更衣室、給湯室等に有効である。
- 不在時段調光制御とは人感センサーを設置して不在時に該当エリアの照明を減光する。オフィス執務室、廊下、階段等に有効である。
- 手動では消し忘れ等の課題があるため、自動での制御が有効であるが、消灯するまでのタイマーの設定時間が長くなると、省エネ効果が小さくなる。

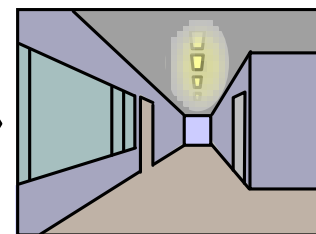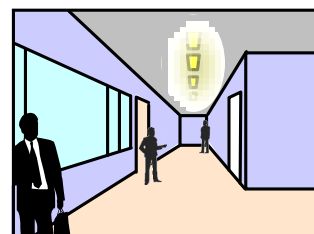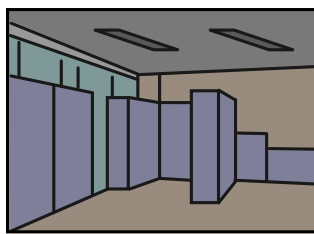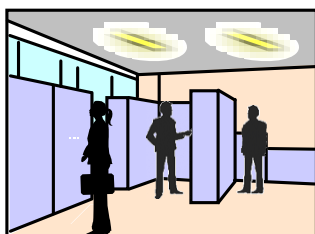

不在時消灯制御

不在時減光制御

人感センサー制御イメージ図

48.照明のタイムスケジュール制御の導入 II 2b.8

- 主要な居室とは、事務室等その用途の目的室部分とし、廊下等の共用部とは、廊下、エレベーターホール、エントランスホール及び便所とする。
- タイムスケジュール制御とは、中央監視設備や照明制御盤のスケジュール機能や分電盤のプログラムタイマーによって、照明の自動点滅又は間引き点灯を行うものとする。
- 事務室等は、昼休みや時間外に自動消灯を行い、余剰な照明点灯時間を短縮することで、照明エネルギーを低減でき、CO2の削減につながる。
- 廊下等の共用部は、夜間時間帯に半灯、1／3点灯などにするすることで、照明エネルギーを低減でき、CO2削減につながる。

★49. 照度条件の緩和 Ⅲ3b.1

143

50. 居室の昼休み及び時間外の消灯及び間引点灯 Ⅲ3b.2

- 間引き点灯とは、3／4点灯以下の減灯(ランプ又は配線を抜いているものも含む。)、調光とは、ランプ出力を75%以下に調光しているものを目安とする。
- 執務時間外等において、廊下や駐車場の照明器具の点灯を半灯、1／3等とすることで、照明エネルギーが低減でき、CO2削減につながる。
- 各時間帯を以下の通り区分して実施を検討する。
 - 昼間時間帯 就業時間帯、営業時間帯など
 - 夜間時間帯 残業時間帯、無人となる時間帯など
- 昼休や時間外の消灯を行うことで、再点灯による点灯箇所以外の消灯が促される。

51. 高効率給水ポンプの導入 II 1f.1


- 給水ポンプとは、上水、雑用水、中水、冷却塔補給水、加湿補給水などを対象とする。
- 給水ポンプは、電動機の高効率化(高効率モータ又はIPMモータ)と省エネ制御を組み合わせることによりCO2削減につながる。
- 近年、推定末端圧一定インバータ制御ポンプユニットには、標準的に高効率モータを内蔵したものが製品化されてきている。
- 推定末端圧一定インバータ制御ポンプユニットとは、圧力発信器等からの制御信号によりインバータ制御を行い、末端給水圧力が一定になる吐出圧力を推定して給水圧力を制御する加圧給水ポンプユニットである。

52. 大便器の節水器具の導入 II 2c.1

- 大便器の節水器具とは、いずれの洗浄方式の場合でも最大洗浄水量が8ℓ / 回以下(最大洗浄水量が10ℓ / 回以下のフラッシュバルブを設置している場合も同じ)の性能を有するものを目安とする。
- 大便器に節水器具を導入することにより、給水量が低減されることで、給水ポンプの消費電力を低減することが可能となりCO2削減につながる。
- 最新の節水器具では6ℓ / 回(フラッシュバルブ)や4ℓ 程度の大便器も製品化されている。
- 便器は節水対応でない場合に、フラッシュバルブの流量を調整して節水する方法もあるが、詰まりや不具合の原因になる可能性もあるため注意する必要がある。

53. 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 II 2c.5


- 自然冷媒ヒートポンプ給湯器とは、自然冷媒(CO2)を用いてヒートポンプユニットと貯湯タンクで構成された電気給湯器で、一般的に「エコキュート」と呼ばれているものである。

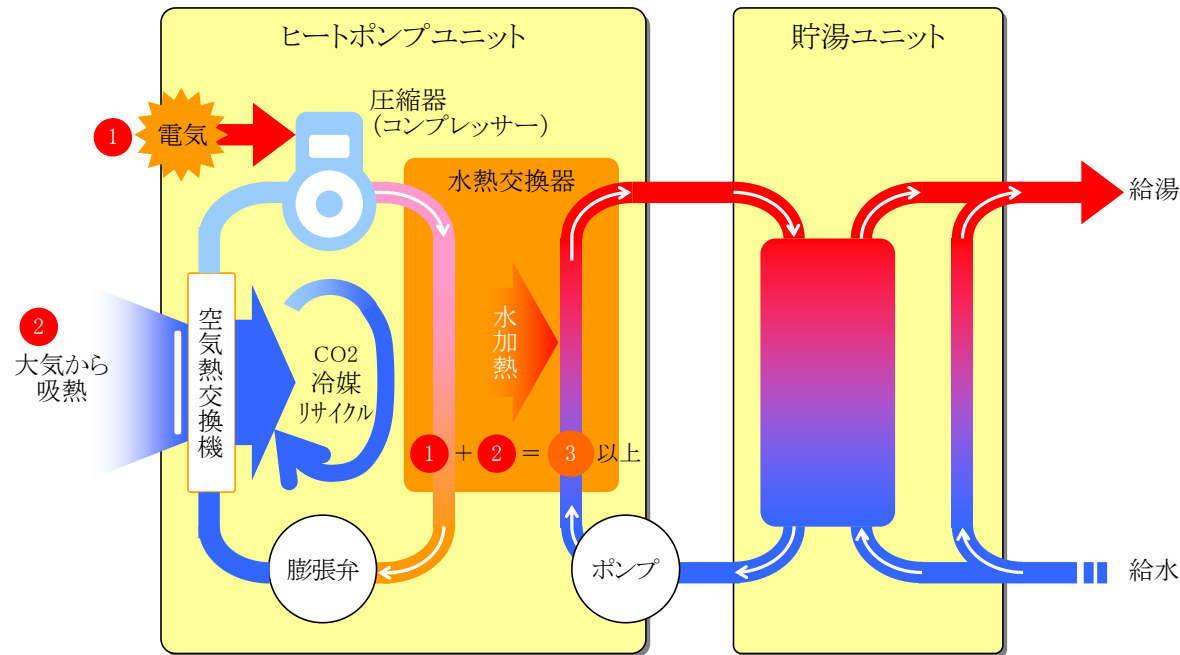

自然冷媒ヒートポンプ給湯器

54. 潜熱回収給湯器の導入 II 2c.6

- 潜熱回収型給湯器は、都市ガス、LPガスなどの燃焼時の排気ガス中に含まれる水蒸気が水になる際に放出する潜熱を熱回収し、効率を高めたガス給湯器で、一般的に「エコジョーズ」と呼ばれているものである。
- 一般的なガス給湯器に比べて、給湯エネルギーの低減が可能である。

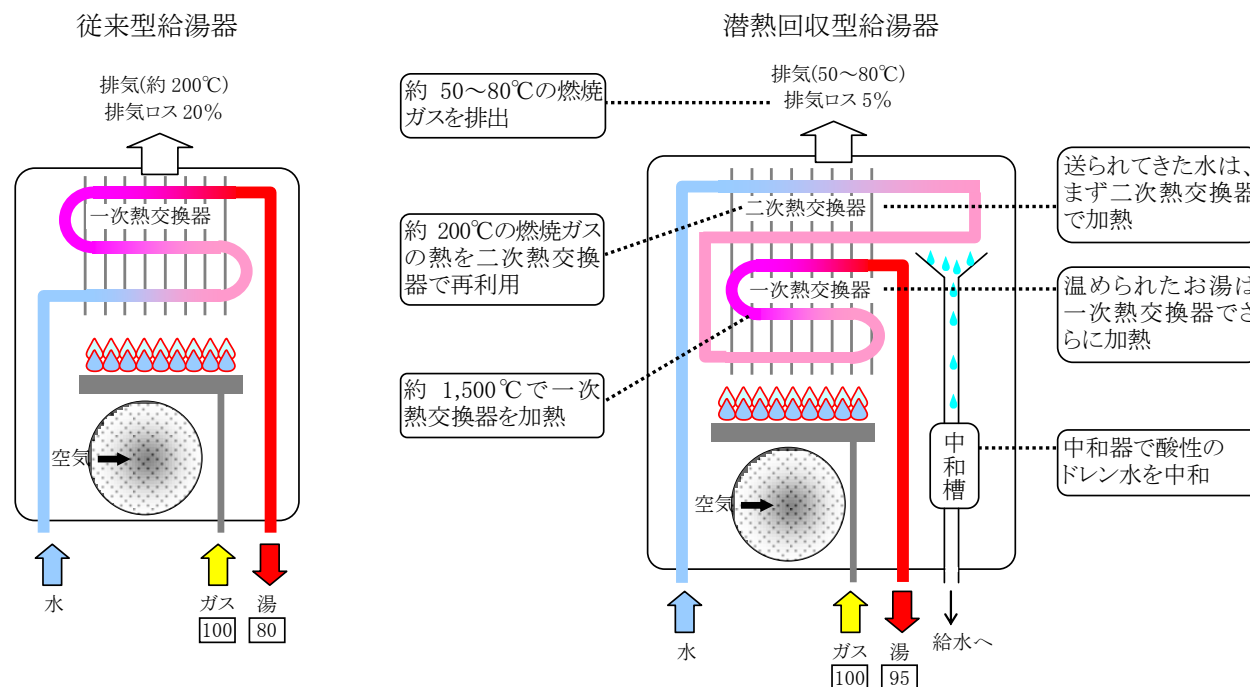

従来型給湯器と潜熱回収型給湯器の違い

55.洗浄便座暖房の夏季停止 III 3c.1

- 洗浄便座(暖房便座を含む。)は、暖房の必要がない夏季に停止することにより、無駄な電力の低減が可能となりCO2削減につながる。
- 暖房便座の夏季停止には、便座本体での暖房停止設定をするか、又は便座への電源供給停止を行なう方法がある。

Ⅲ 3c.2 給湯温度設定の緩和

Ⅲ 3c.3 給湯温水器の夜間電源停止の実施

Ⅲ 3c.4 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮

Ⅲ 3c.2 給湯温度設定の緩和

- 季節や用途に応じて、給湯設定温度を35℃以下(又は下限値)に緩和することで、給湯エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。
- 中央給湯方式の末端給湯温度は、レジオネラ属菌対策のために、55℃以上に保つように保健所の指導がある。

Ⅲ 3c.3 給湯温水器の夜間電源停止の実施

- 給湯温水器(貯湯式の電気温水器)は、夜間に給湯が必要ない場合も、貯湯温度を一定に保つために電力を消費しているため、夜間に電源を遮断することで、給湯エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。


Ⅲ 3c.4 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮

- 通年又は夏季に便所洗面給湯を中止することで、給湯エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。

57. エレベーターの省エネ制御の導入

Ⅱ 2d.1 エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入

- 可変電圧可変周波数制御(VVVF制御方式)とは、モータの回転速度や出力トルク等を調整するインバータ制御のこととする。
- 可変電圧可変周波数制御の導入により、始動や停止の直前にエレベーターのモータの回転数を落とすことが可能で、昇降機エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。
- 非常用エレベータを含む全てのエレベータに導入可能。

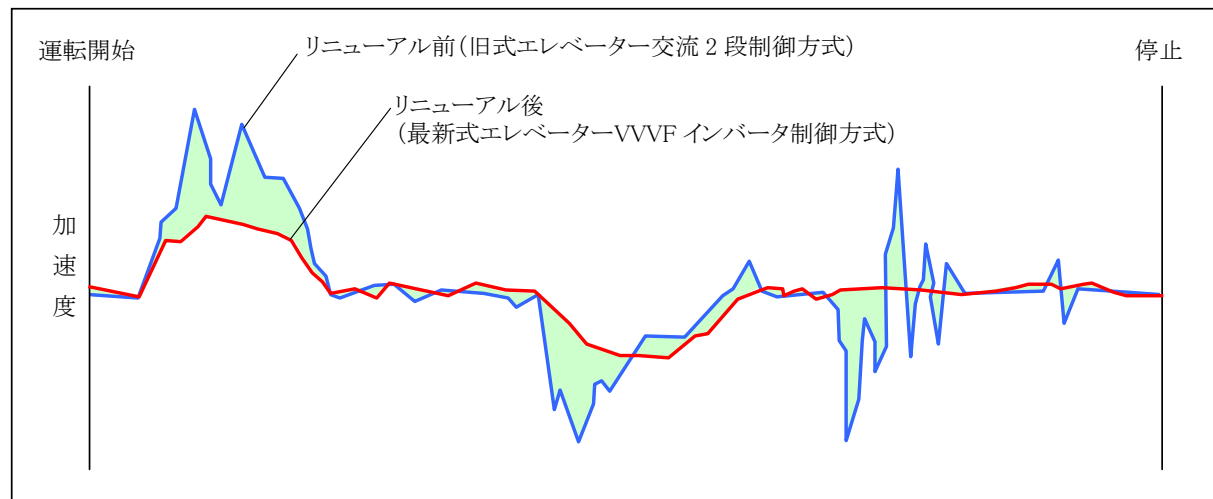


VVVF制御と交流2段制御方式で囲まれている部分の面積(エネルギー)が省エネになる
インバータ制御による運転効率などの向上例

57. エレベーターの省エネ制御の導入

Ⅱ 2d.4 エレベーターの電力回生制御の導入

- 電力回生制御とは、下降運転時に巻上機のモータを発電機として機能させ、それにより得られた回生電力を利用する制御であり、昇降機エネルギーの低減が可能となる。
- 高層建築のエレベータほど導入効果は高い。

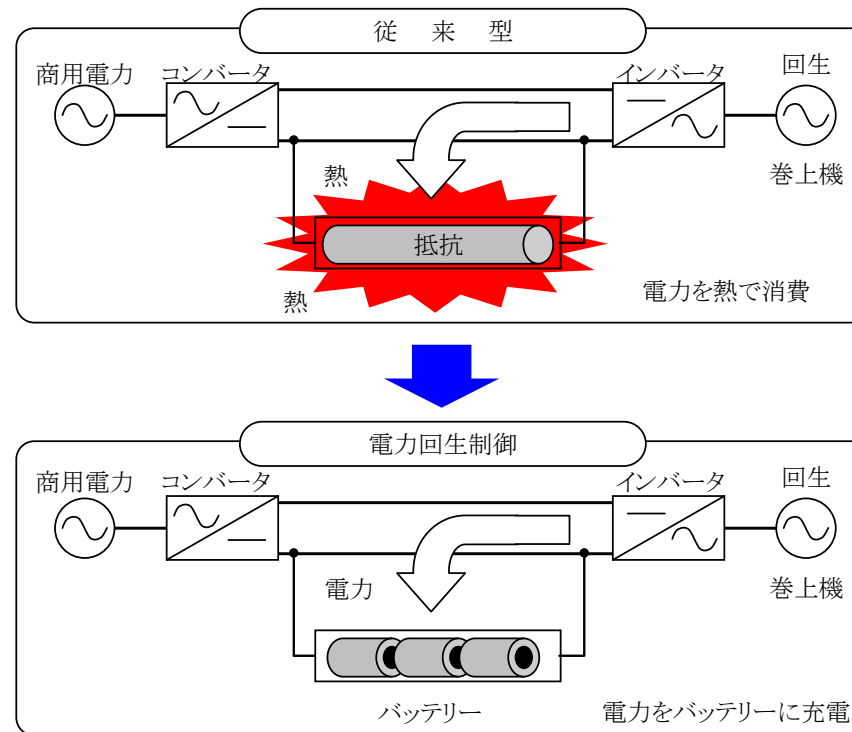

電力回生制御イメージ図

65.高効率冷凍・冷蔵設備の導入 II 5f.9

- 高効率冷凍・冷蔵設備とは、高断熱化、前室の導入、搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化、蒸発器の着霜制御、冷却器ファンの台数制御、圧縮機インバータ制御等の高効率運転制御などを導入した冷凍冷蔵庫のこと。
- 前室の導入や、搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化により開口部からの冷気漏れ、熱気の侵入防止が可能となる。
- 冷凍庫壁面の高断熱化とは、ポリスチレンフォーム（熱伝導率 $0.035\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ）で200mm以上に相当する断熱性能を有するもの。（冷蔵庫は除く。）
- 圧縮機入口ガス管の断熱化とは、圧縮機入口ガス管に厚さ20mm以上の断熱材を施したもの。

58.高効率エアコンプレッサーの導入 II 1e.1

60.エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃 III 2e.2

II 1e.1 高効率エアコンプレッサーの導入


- 高効率エアコンプレッサーとは、インバータ制御、永久磁石(IPM)モータ、プレミアム効率(IE3)モータ、高効率(IE2)モータ、2段圧縮方式、インバータ制御冷却ファン、増風量制御方式、圧縮機・モータ直結構造、複数台圧縮機制御のいずれかが導入されているもの。
- エアコンプレッサーは、電動機の高効率化と省エネ制御を組み合わせることで、エアコンプレッサーの消費電力の削減が可能となりCO2削減につながる。

III 2e.2 エアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃

- エアコンプレッサーの吸込みフィルターを清浄することで、フィルターに付着した汚れによる空気抵抗が低減し、エアコンプレッサーに係るエネルギーの増加を防ぐことが可能となりCO2削減につながる。

59. エアコンプレッサーの台数制御の導入 II 1e.2

- 圧縮空気負荷は、事業所の操業状況によって大きく変動するため、エアコンプレッサーが複数台からなる系統がある場合は、負荷に応じてエアコンプレッサーの台数制御を行うことで、負荷に合わせた効率的な運転が可能となりCO2削減につながる。
- コンプレッサーの台数制御の方法には、末端圧力制御と吐出圧力制御がある。ここで言う末端圧力とは、負荷側の圧力とし、下図に示すように負荷側の圧力、又は複数台のエアコンプレッサーの配管統合後の圧力とする。
- 末端圧力制御の場合であって、供給系統が複数あるときは、末端の使用箇所が変わる可能性があるため、複数の末端差圧をとって最小差圧を確保する必要がある。

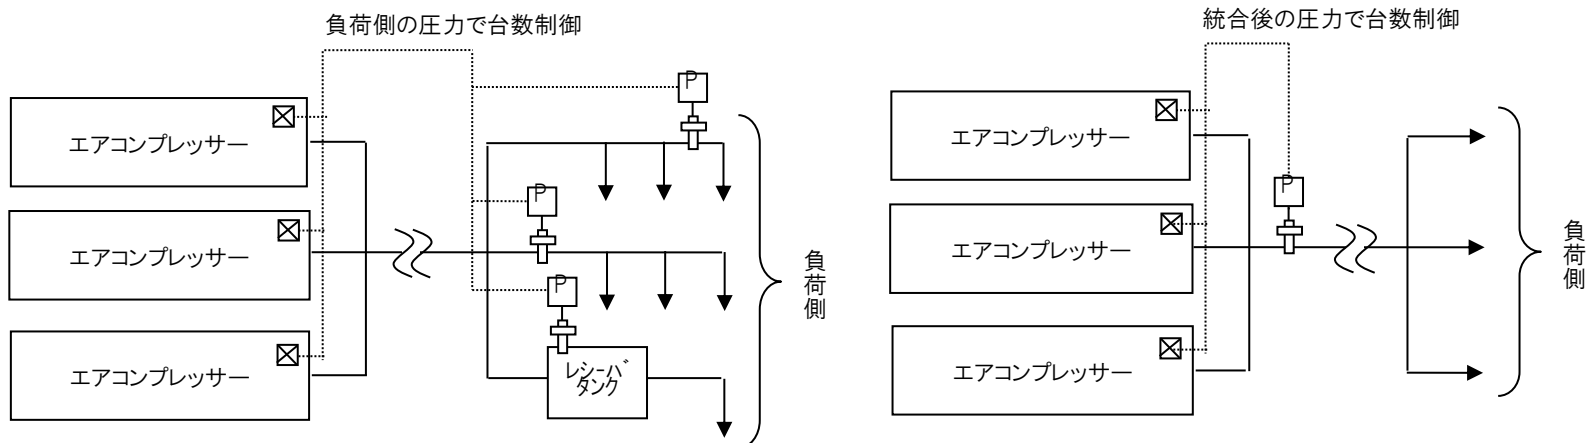

エアコンプレッサーの末端圧力による台数制御の例

63.生産プロセスにおける電動機の省エネ制御及び 高効率ポンプ・ブロワ・ファンの導入

Ⅱ 5e.1 生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入

Ⅱ 5e.4 生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入

Ⅱ 5e.1 生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入

- 電動機の台数制御を導入することで、負荷への追従性能が向上し、電動機の集合体としての運転効率を高めることで、電動機の消費電力の低減が可能となる。
- ただし、1つの生産ラインの中の工程やプロセスに同一の役割を担う電動機が多数設置されている場合であって、生産量の増減等により一部の電動機を停止することが可能な場合に限られる。
- オペレーターが負荷に応じて適切な電動機を運転及び停止することによる場合もある。

Ⅱ 5e.4 生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入

- 生産プロセス(特殊排気設備を含む。)における電動機にインバータによる回転数制御を導入することで、電動機の消費電力の低減が可能となりCO2削減につながる。
- 手動によるインバータ調整も検討する。

63.生産プロセスにおける電動機の省エネ制御及び 高効率ポンプ・ブロワ・ファンの導入

Ⅱ 5e.8,5e.9 生産プロセスにおける高効率ポンプ・ブロワ・ファンの導入

- 生産用プロセス用ポンプ(純水供給設備、特殊排気設備を含む。)に電動機の高効率化(プレミアム効率(IE3)モータ、高効率(IE2)モータ又はIPMモーター)と省エネ制御を組み合わせることで、ポンプの消費電力の削減が可能となりCO2削減につながる。
- 高効率ポンプを導入した場合でも、必要となる吐出量・圧力とポンプの仕様が乖離している場合には、従来型で適正規模のポンプより、効率が劣る。したがって、本対策より、ポンプの仕様と運転条件とのマッチングを優先する必要がある。

II 5e.10 油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化

- 油圧・空圧駆動から電動駆動にした場合は、アクチュエータの駆動に要する消費電力の削減が可能となりCO2削減につながる。

II 5f.3 ファンフィルタユニットの台数制御の導入

- ファンフィルタユニット(FFU)の台数制御とは、手動、スケジュール制御等によりファンフィルタユニット(FFU)の運転台数又は風量の調整を行うものとする。
- ファンフィルタユニット(FFU)の台数制御が導入されている場合は、清浄度に対して適正な運転が可能となり、CO2の削減につながる。
- ファンフィルタユニット(FFU)の台数制御を行うことにより、クリーンルーム内の層流が乱れることがないように制御する必要がある。

II 5f.19 ファンフィルタユニットの台数制御の導入


- ドラフトチャンバーのフード開口面積又は人を感知して、換気量を可変制御することで、外気負荷及び搬送エネルギーの低減が可能となりCO2 の削減につながる。

63. クリーンルームのローカルリターン方式の導入


Ⅱ 5f.1

158

- ローカルリターン方式とは、クリーンルームの清浄度を満足するための循環風量を確保するために、空調機に戻さずに、ファンフィルタユニット(FFU)又はライン式空調機を用いて、クリーンルームの回りで循環させるものとする。
- 一定の温湿度に制御された空気をクリーンルーム内で循環させることで搬送動力等の低減が可能となりCO2の削減につながる。
- クリーンルーム内の空調については、外気をクリーンルーム内の空気と混合し、一定の温湿度に制御して送気している。

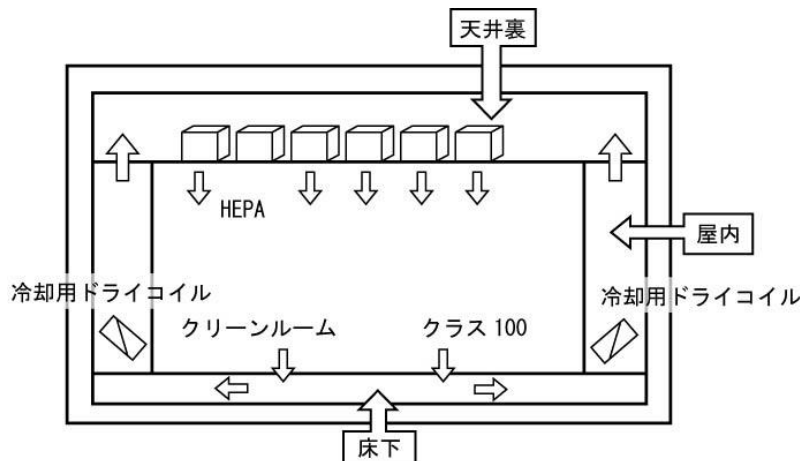

ファンフィルタユニット

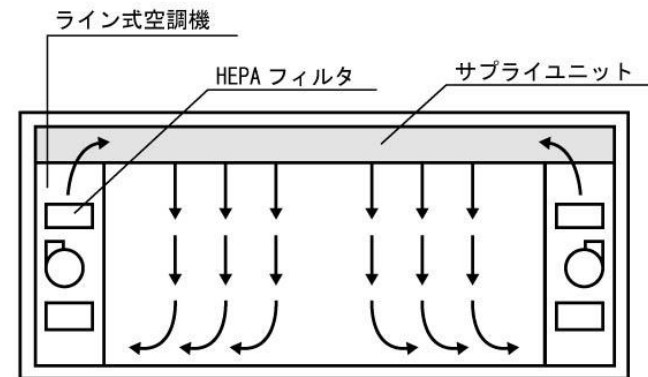

ライン式空調機

相談窓口への質問

- 相談窓口を開設しております。

判断に迷った場合、記入例、記入の手引きを参照しても記入方法が分からない場合は、お気軽に下記の相談窓口へ質問してください。

東京都 環境局 地球環境エネルギー一部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号

都庁第二本庁舎16階北側

電話 03-5388-3438 FAX 03-5388-1380

受付時間 9時から17時迄

Email:ondanka31@ml.metro.tokyo.jp

参考資料

	URL
本制度に関する動画、資料	http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/overview.html
各種ガイドライン等	http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/rules.html
各種提出書類	http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/documents/index.html